


Bransament g. n. red. pres. propus PE 100 SDR 11
Dn 32 mm, L= 3,00 ml.

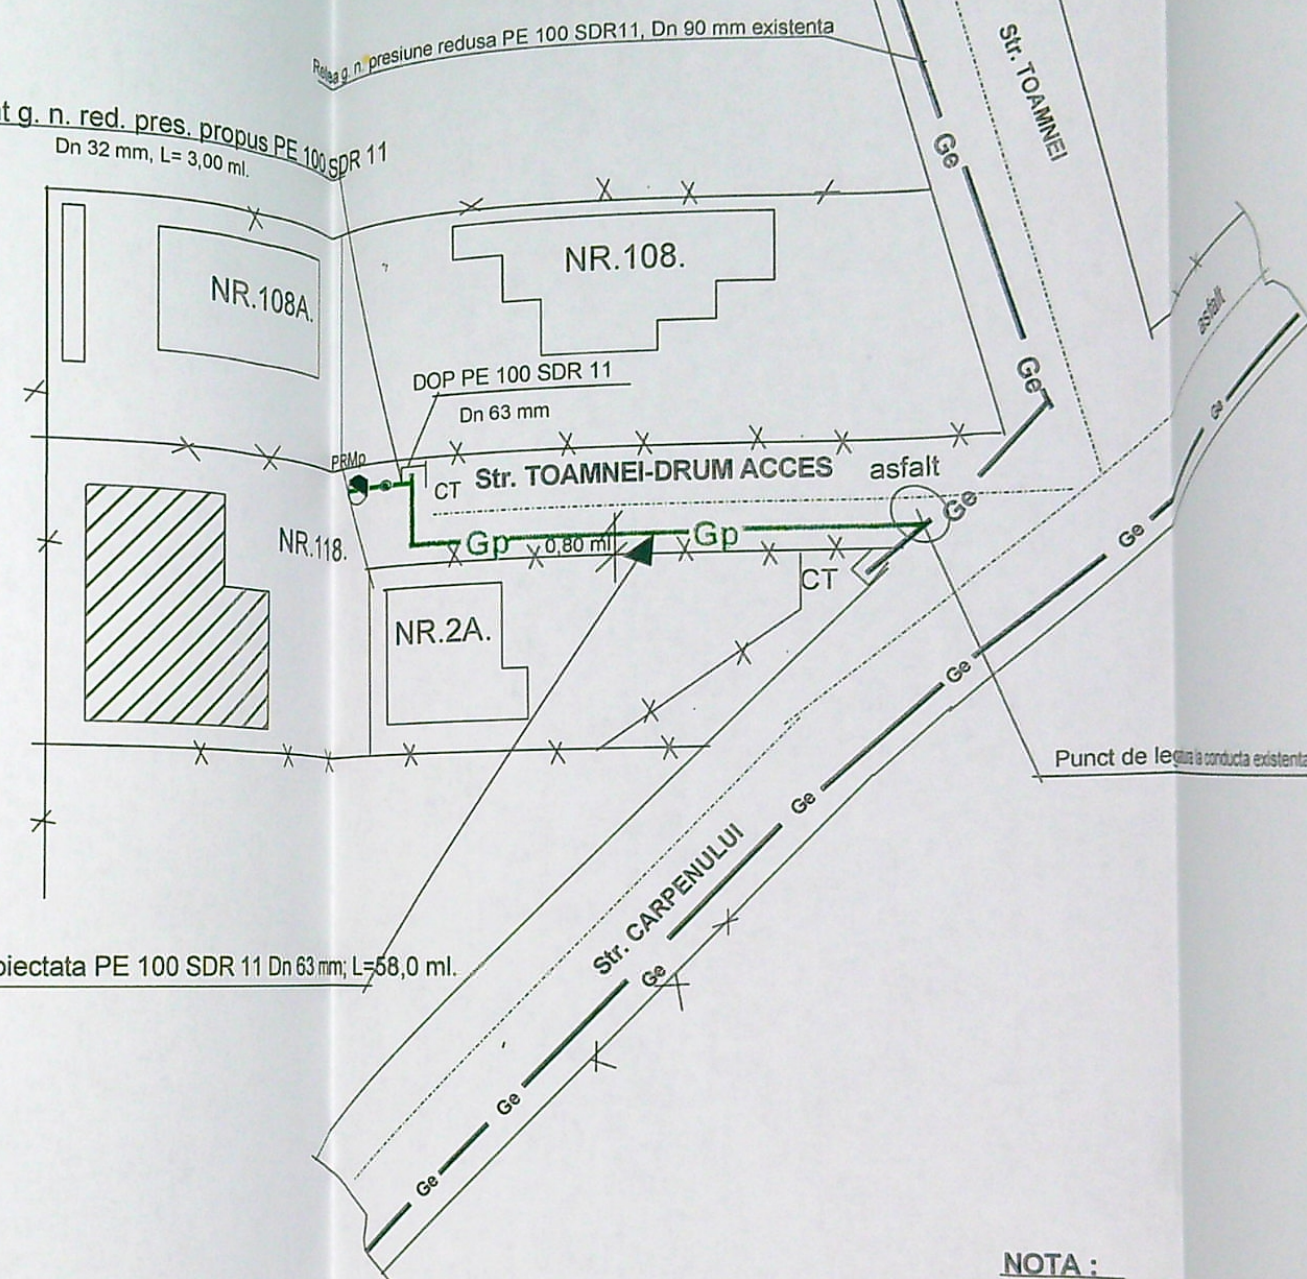

Retea gaze naturale redusa presiune proiectata PE 100 SDR 11 Dn 63 mm; L=58,0 ml.

LEGENDA

- Ge** — Retea g. n. presiune redusa PE Dn 90 mm, existenta
- Gp** — Retea g. n. presiune redusa proiectata PE 100 SDR 11 Dn 63 mm
- Bransament g. n. red. pres. proiectat PE 100 SDR 11 Dn 32 mm
- PRMp — Post de reglare - masurare proiectat
- Stlp iluminat si linie electrica de 0.4 Kw
- Retea apa



NOTA :

- Executantul va lua urmatoarele masuri:
- La inceperea lucrului de executie constructorul va solicita proiectantul pentru trasarea si predarea amplasamentului;
 - Inainte de inceperea lucrului de executie constructorul se vor efectua sonajele pentru depistarea retelelor subterane existente in zona traseului conductei proiectate;
 - Sapaturile se vor efectua manual, cu atentie pentru evitarea deteriorarii retelelor subterane existente conform avizelor ce insotesc prezentul proiect;
 - Va cere asistenta tehnica din partea destinatarilor de retele subterane conform avizelor ce insotesc prezentul proiect;
 - Se va respecta tehnologia indicata in prezentul proiect fara avizul proiectantului care va fi solicitat la telefon;
 - Nu se vor aduce modificari prezentului proiect fara avizul proiectantului care va fi solicitat la telefon;
 - La efectuarea probei de presiune a conductei trebuie anuntata (SC DOLJ).
- Proba de presiune, constructia Faza DETERMINANTA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA		
NUME	SEMNATURA	CERINTA
VERIFICATOR/ EXPERT		
S.C. INSTPRO S.R.L. Drag		
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
Sef proiect	Ing. Scaunashu D.	
Proiectat		
Desenat		
SCARA: 1:200	DATA: 2021	TITLU PROIECT: Extindere retea si bransament gaze naturale PE 100 SDR 11, Dn 63 mm, L= 58,0 ml.
		TITLU PLANSA: Plan de situatie