


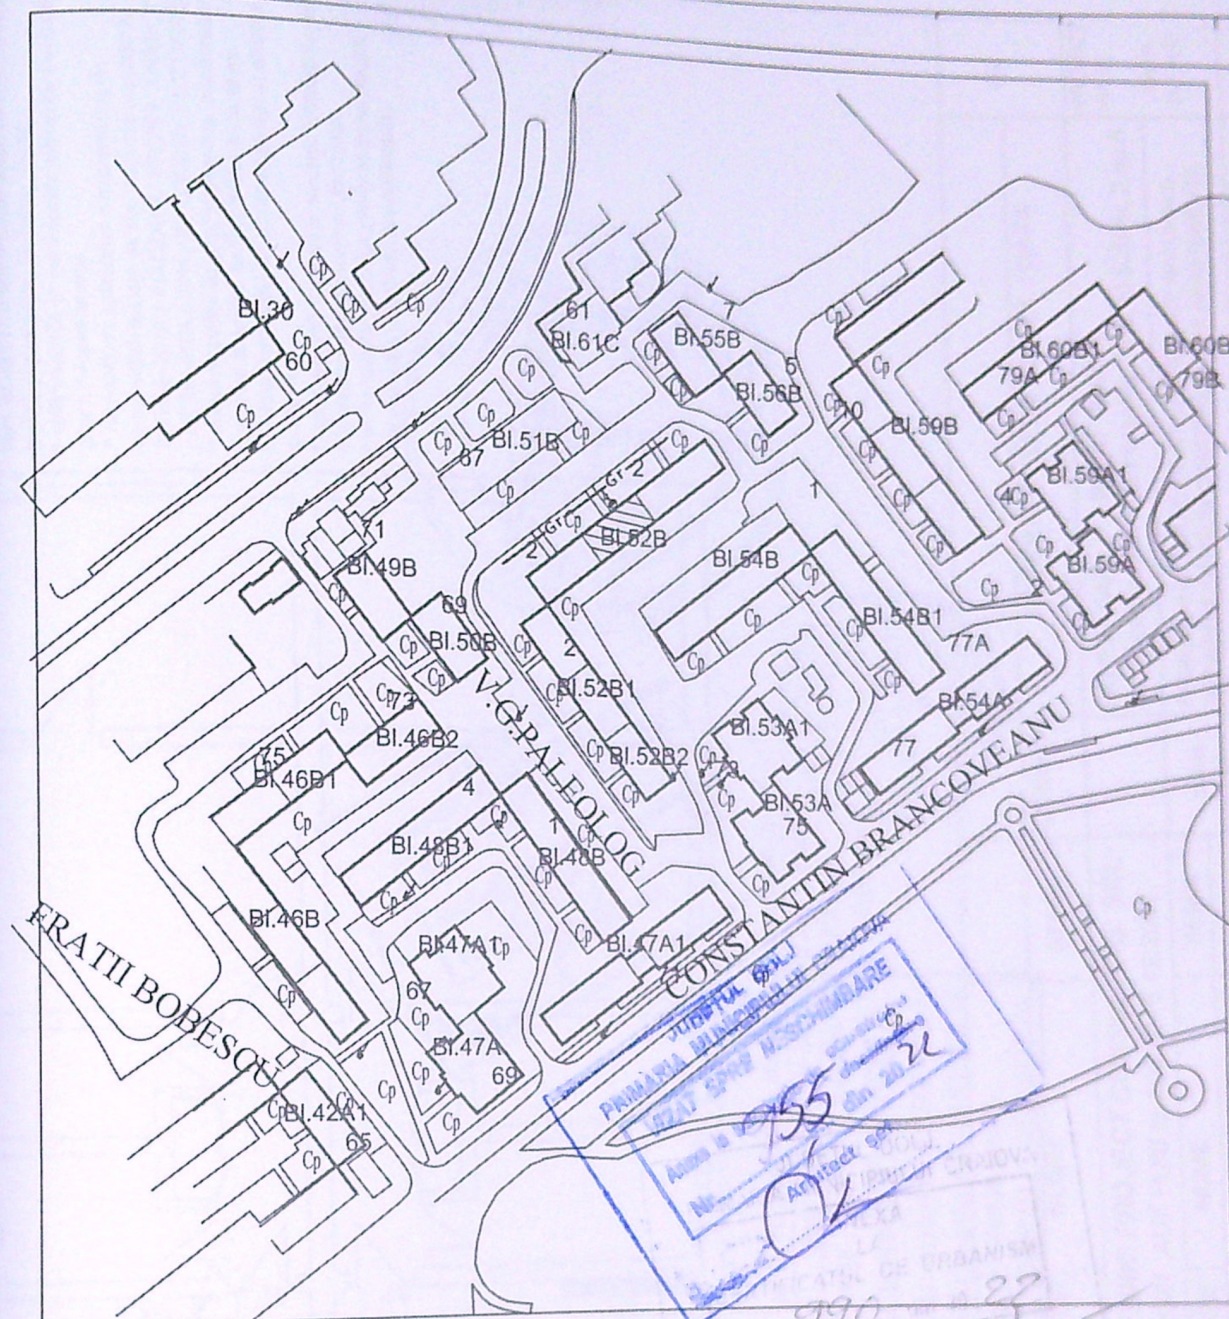

- Gr — Conductă distribuție g. n. existentă
 — g — Conductă branșament PE 63 mm g. n. existentă
 — Cond. inst. utilizare gaze naturale - separare

● Post de reglare-separare consum, aderent bl. 52B, sc. 2, format din reglator pr/pj - RTG 25 și contor G6 pentru consum comun

▨ Amplasament studiat

* sudarea țevelor de gaze și găurirea plafoanelor din scara blocului se face astfel încât să nu afecteze instalațiile de telecomunicații și electrice existente, constructorul va proteja mecanic instalațiile de telecomunicații și electrice existente.

VERIF MLPTL				REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:	A4
VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMN	CERINȚA	BENEFICIAR: RADU MARIN Loc. Craiova, str. V.G. Paleolog, nr. 2, bl. 52B, sc. 2	PROIECT NR. 31
SC TRITEHNIC PROJECT CONSULTING SRL J28/1151/2021 AUT PDIB nr. 20622-16.12.2021					FAZA C.U.
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMN	SCARA 1:500	PROIECT: INSTALAȚIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE SEPARARE CONSUM CONTORIZARE PE APARTAMENTE	PLANSĂ NR. 01
ȘEF PROIECT:	ING. TRITESCU CAMELIA		DATA	TITLU PLANSĂ	