

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018, pentru rețeaua de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistență la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar timp de 6 ore

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”
construcția de importanta normala

LES Linie Electrica Subterana

LEGENDA

- GR— Conducta gaze naturale redusa presiune din, PE100-SDR11, De 90 mm, existenta
- Gr— Conducta gaze naturale medie presiune din, PE100-SDR11, De 90 mm, Tronson A-B, L=30,00 m, propusa
- Gr— Conducta gaze naturale redusa presiune din, PE100-SDR11, De 90 mm, Tronson C-D, L=96,00 m, propusa
- g— Racord gaze naturale redusa presiune, PE100-SDR11, Dn 32 mm, propus, L = 3,00 m

- Limita proprietate solicitant
- PRM Post reglare-masurare, propus
- Y— Rasuflatori carosabil/camp
- ▨ Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze

- Ⓐ Ⓒ punct cuplare
- Ⓑ Ⓓ cap terminal
- A-B L 30,00m din PESDR11 De 90mm(public)
- C-D L 96,00m din PESDR11 De 90mm(privat)
- Ltot=126,00 ml

Racord gaze naturale redusa presiune din PE100SDR11, De 32 mm, L = 3,00 m PROPUS

pat caramida

CAP TERMINAL

NOTA
Se vor convoca reprezentantii Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe alimentare cu apă și drum acces există rețea de respecta distanțele de securitate la amplasarea conductelor gaze naturale față de conductele distribuite vor proteja și fața de conductele canal existente. Se vor proteja tranșeele de apă potabilă și racordurile canal intersectate de trestii conductei gaze naturale proiectate

NOTA
Dacă distanța între conductă canalizare/apă și conductă racord este mai mică de 20 cm, conductă gaze se va proteja în tub de protecție din PE100SDR26 Dn 225 mm

NOTA
În zona de intersectie cu cabluri electrice subterane, trasee și nețrasee pe plan, conductă se va proteja cu pat de caramida



Conducta gaze naturale redusa presiune din PE100SDR11, De 90 mm, L = 30,00 m, A-B PROPUSA

str. Dobrogea-dale beton

CAP TERMINAL

Conducta gaze naturale redusa presiune din PE100SDR11, De 90 mm, L = 96,00 m, C-D PROPUSA

str. Drum Acees (Dobrogea)-balast

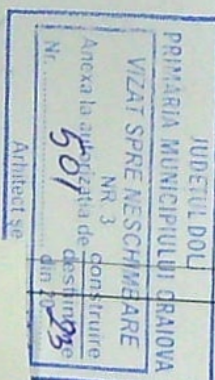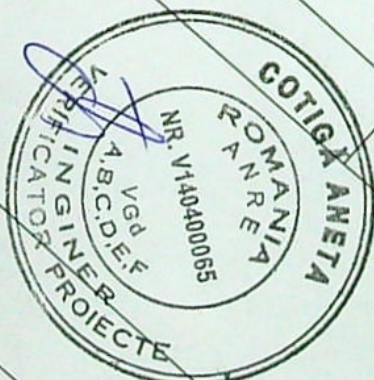

PROIECTANT (operator economic)				EXECUTANT (operator economic)			
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA							
dir. ing. ȘTEFAN IONUT (semnatura autorizată și stampilă)				director, ing.			
inst. aut. proiectant, ing. ȘTEFAN IONUT				inst. aut. executant			
inst. aut. ANRE, PGD nr.212160314/2026				inst. aut. ANRE, gid. EGO nr.			
DIVERSINST SRL CRAIOVA nr.160640922				FOTA DANIEL FLORIN			
Aut. PDSB nr.160640922/2020				CRAIOVA, str. DOBROGEA,			
Aut. ANRE, PGD nr.212160314/2026				nr. 85A, jud. DOLJ			
SPECIFICAȚIE				SCARA			
S.E.F. PROIECT				1:500			
PROIECTANT				DATA			
ing. Ștefan Ionut				2023			
DEȘINAT				PLAN DE SITUAȚIE			
ing. Dobro Maria				Faza			
				DTAC			
				44/2023			