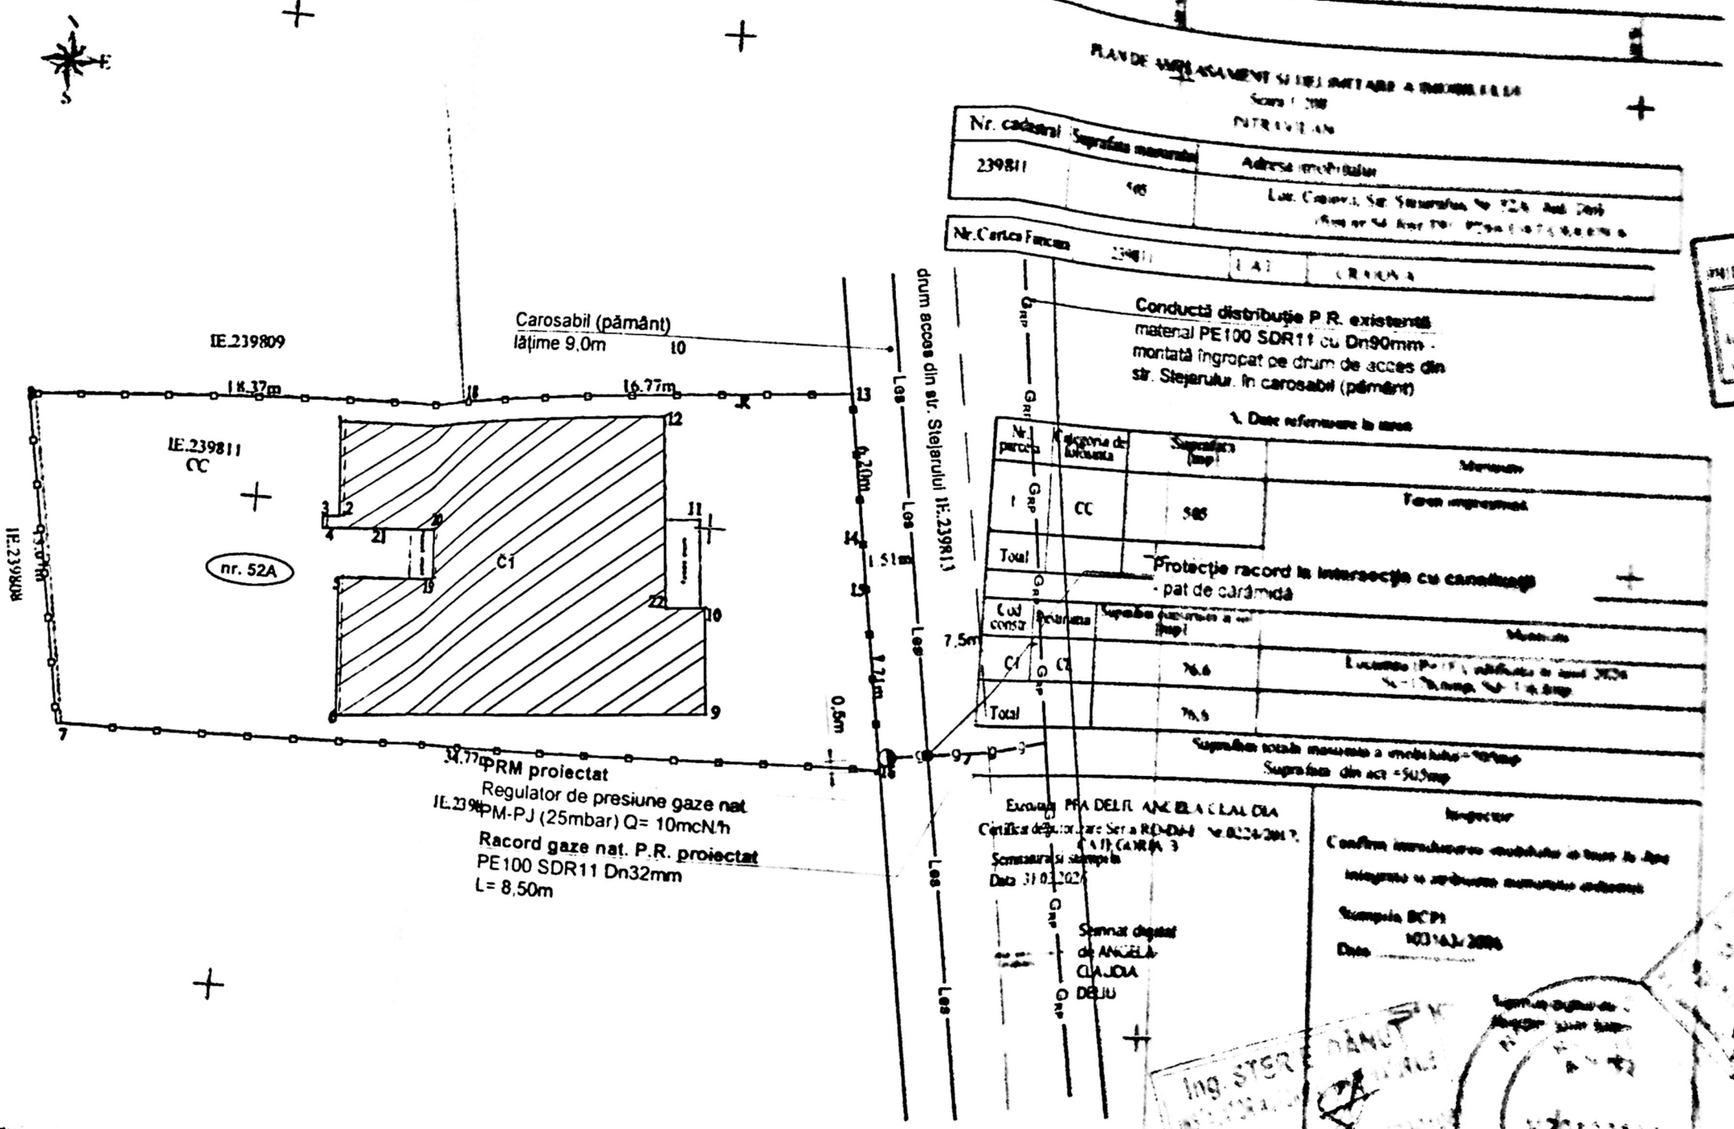


...ând, în timpul execuției, vor lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
...ația gazelor de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
...de rezistență la presiune de 9 bar timp de 1 oră,
...de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră (V_{racord} = 0.0045m³).
...ara manifestări în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
...ma de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

...de importanță a lucrărilor este „C" - importanță normală.

...A:

- Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Limita imobilului loc. f. rubrica, str. Stejarului, nr. 52A, jud. Dolj
- Limite pentru care se solicită racordul de gaze naturale
- Rețea telecomunicații

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției

pentru
VA
Dolj