


Doc. cad. nr. 71658/2007

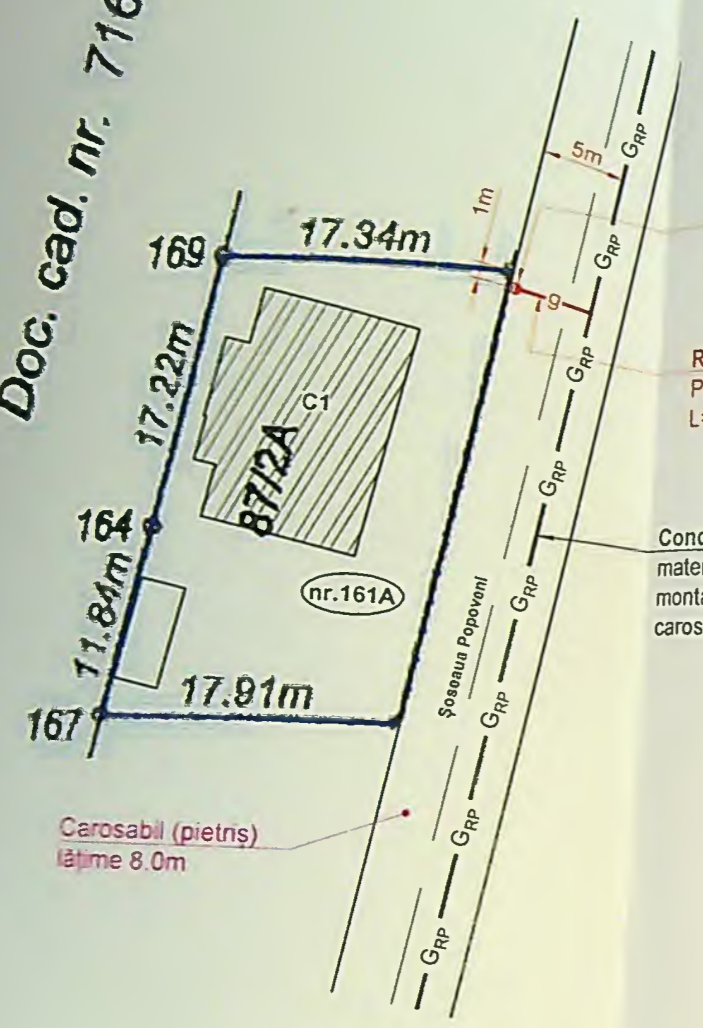

PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 6,0m

Conductă distribuție P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn90mm -
montată îngropat pe str. Grădinari, în
carosabil (pietris) - domeniu privat

Carosabil (pietris)
lățime 8.0m


NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{max}} = 0.0032m^3$).
3. Se montează răsflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- G_{RP} — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- R — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- L — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Șoseaua Popoveni, nr. 161A, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

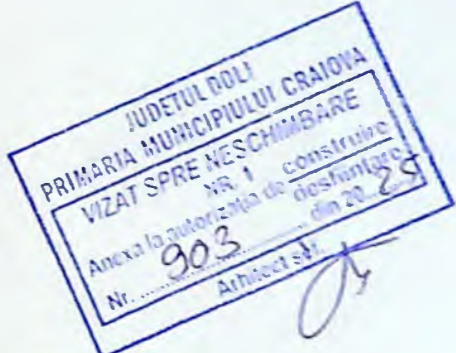

73882/2

Ing. STERIE DĂNUȚ

LITY INSTAL SRL
Manual-Cristian
EGD

Pr. nr.
848/2025
Faza:
D.T.A.C.
Pl. Nr.
G_02
iv. 00

75

82

3100