


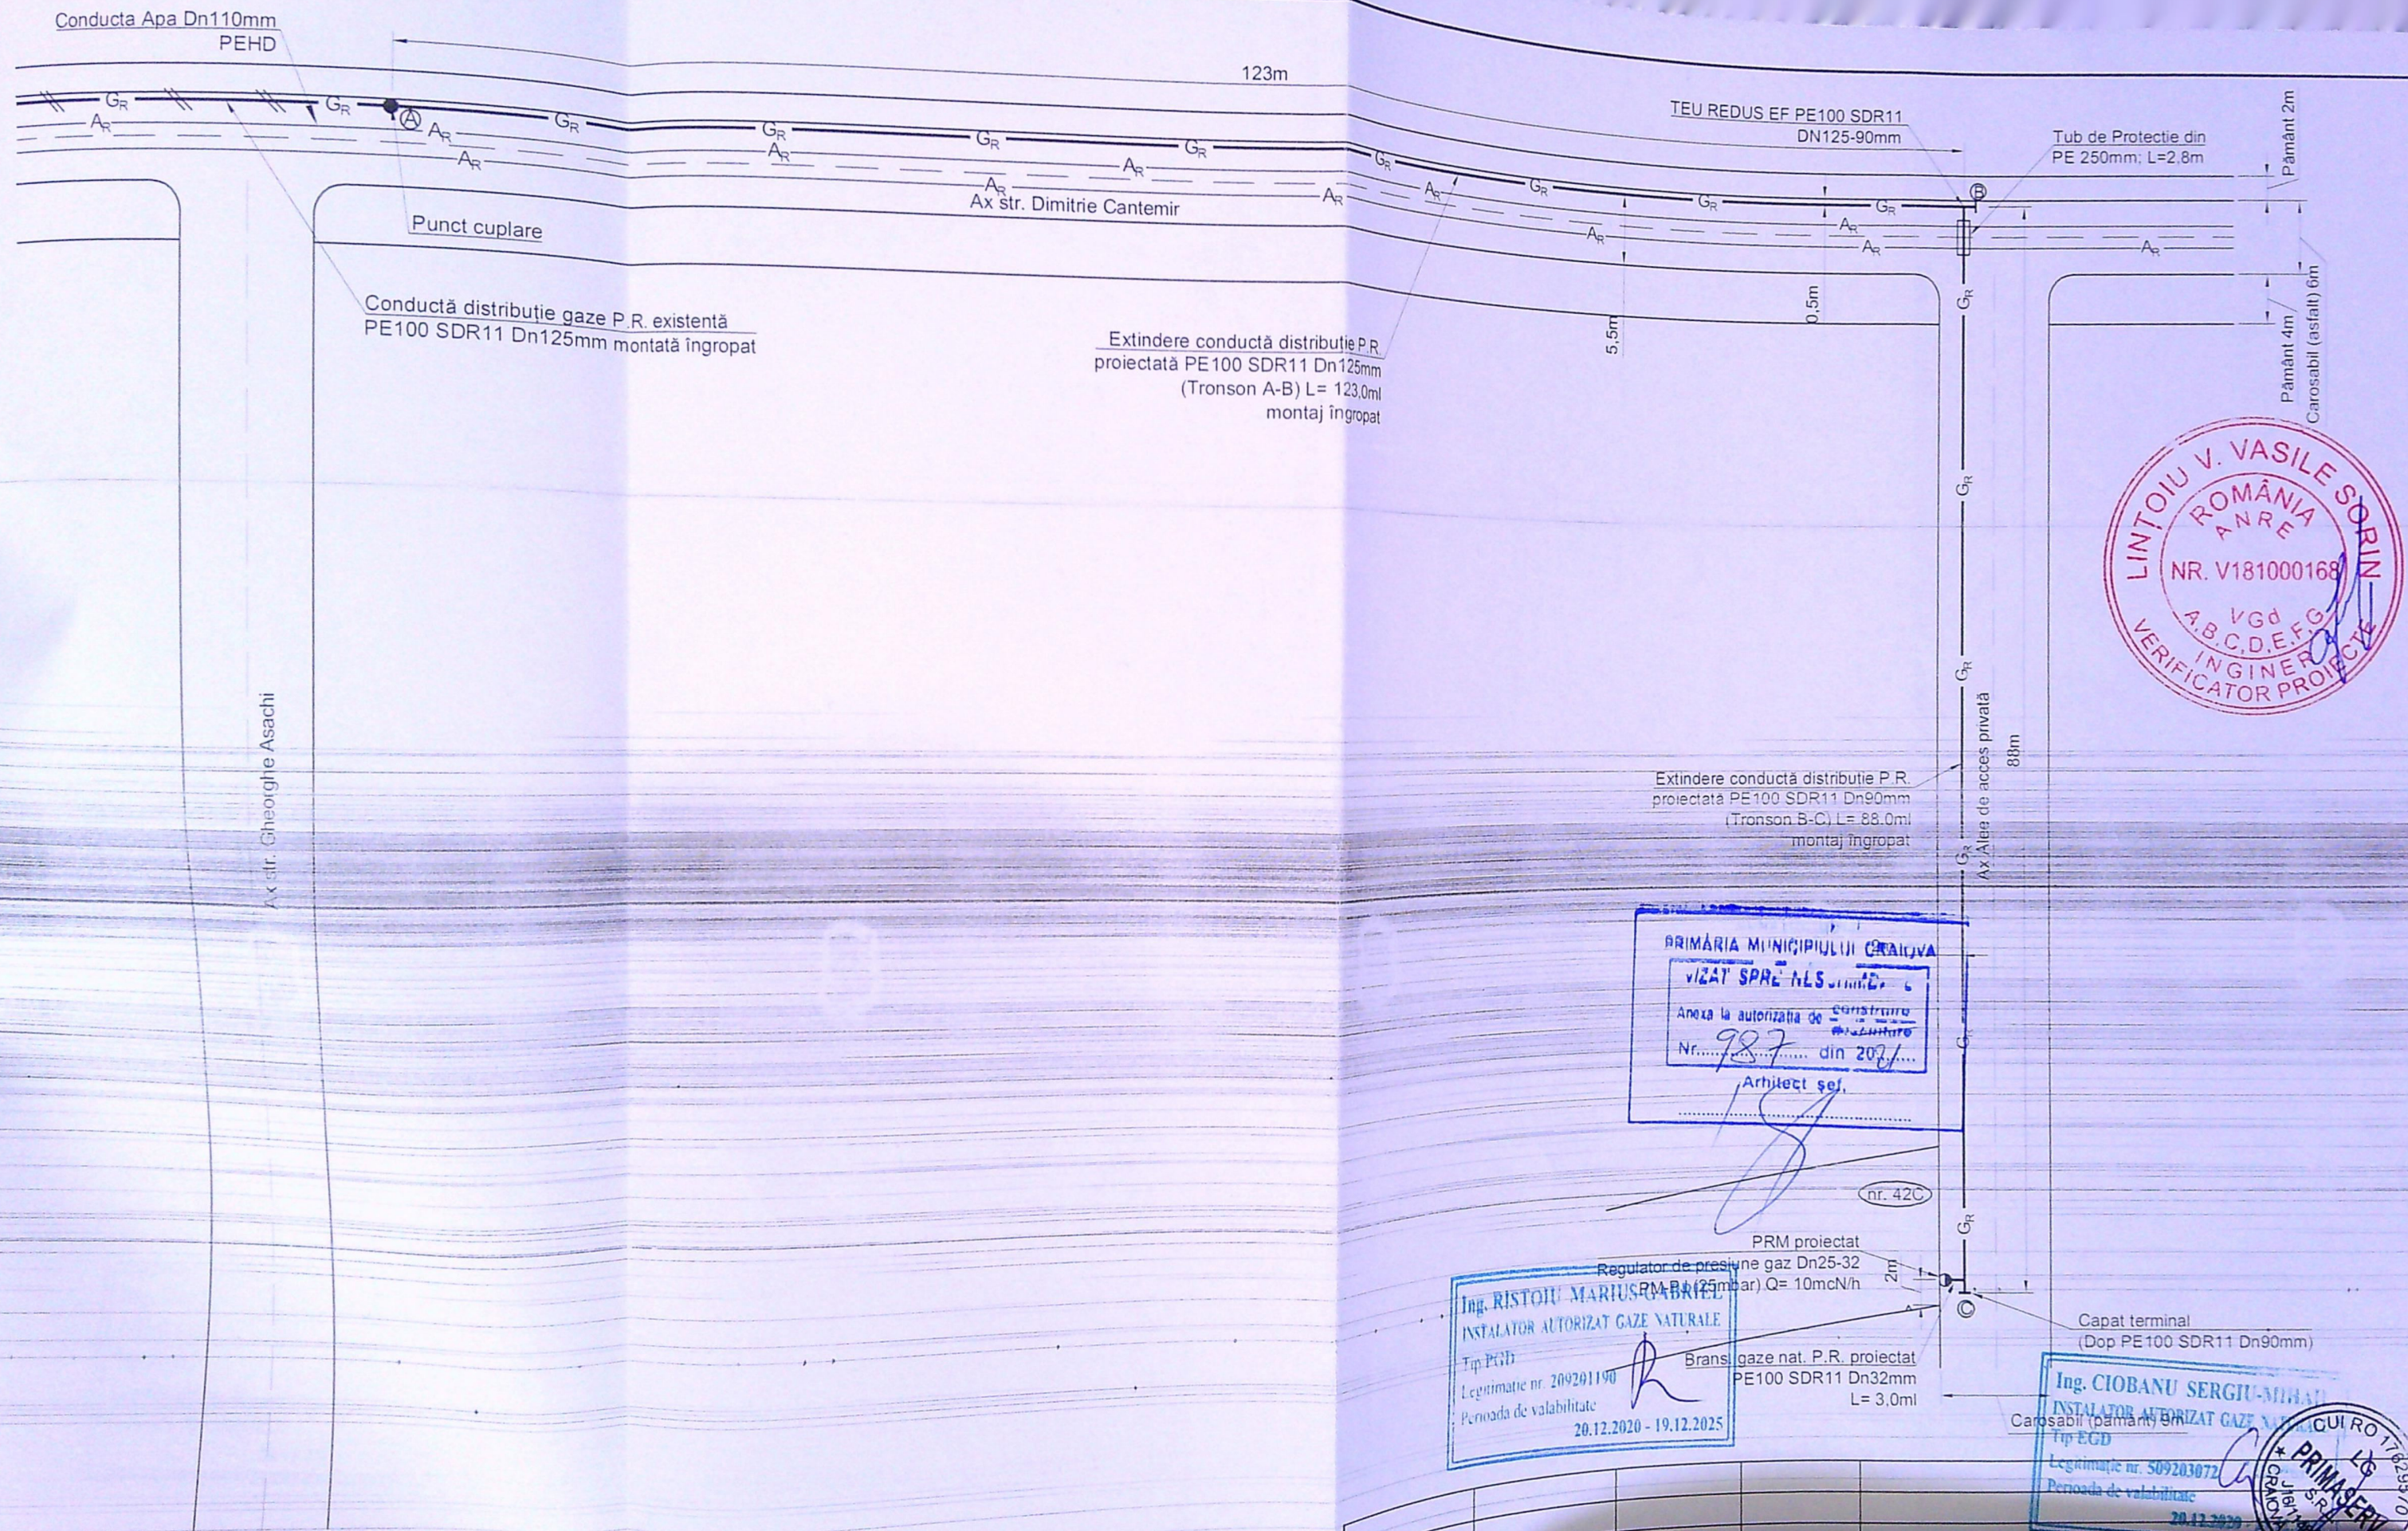

- NOTA:
1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de redusa presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
 3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

LEGENDA:

— G_R — Conductă distribuție gaze r

— A_R — Conductă distribuție apă r

— m — montaj îngropat

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ
S.C.				
CIFICAT				