


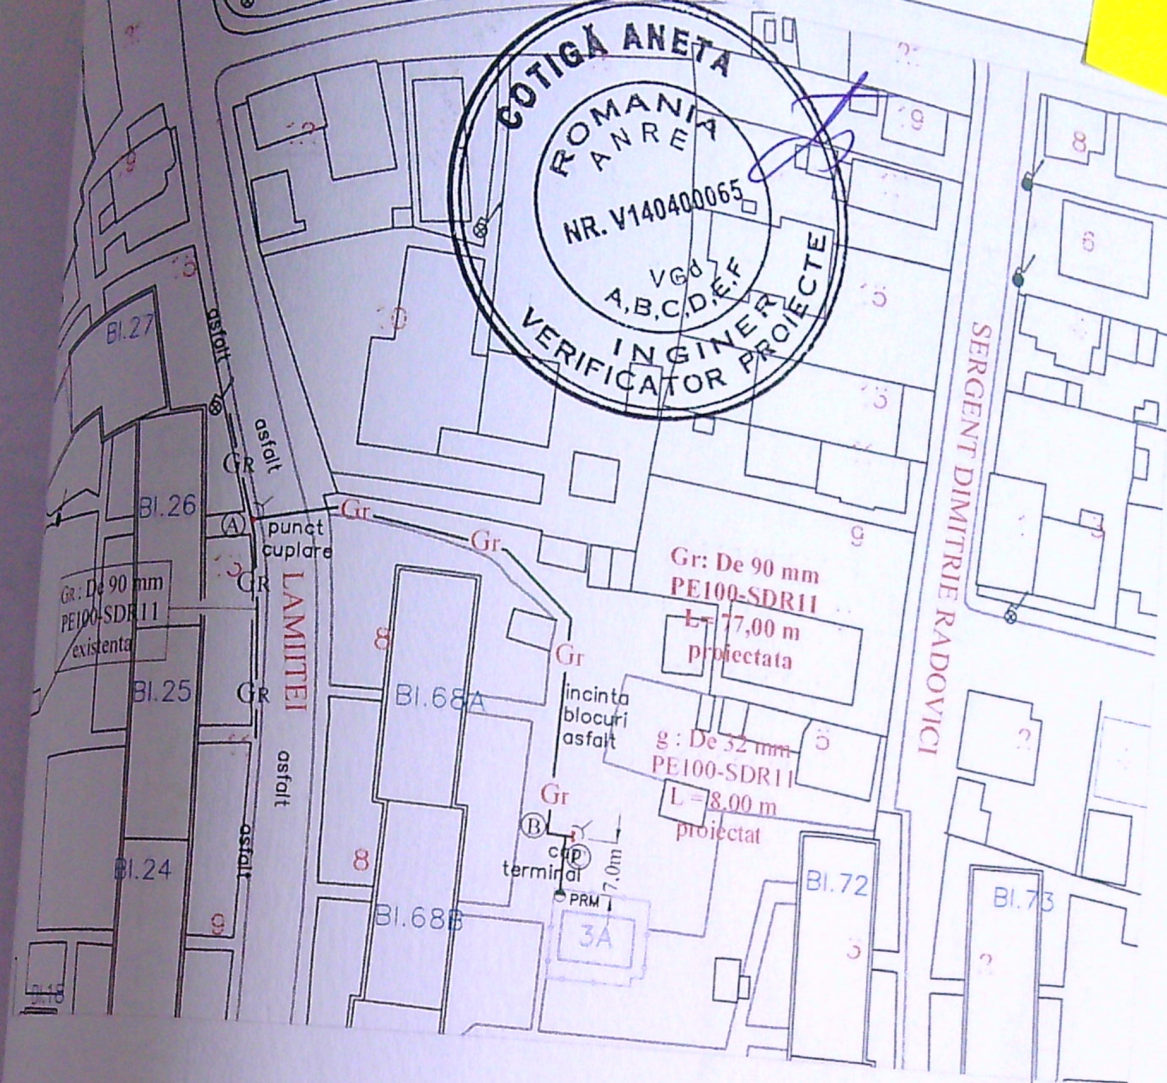

- Gr — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 90 mm, existenta
- Gr — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 90 mm, L=77,00 m, proiectata
- g — Racord gaze naturale RP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 8,00 m
- PRM Post reglare-masurare proiectat

Rasufletori carosabil
Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
Limita proprietate solicitant

JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT DE PROIECTARE
1117
Arhitect

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CERINȚELE CONSTRUCTIVE SI CONDIȚIILE DE RĂZBOI INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD

Importanța de importanță a lucrărilor este „C”
Importanța de importanță normală.

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
Ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
Ing. proiectant: ing. STEFAN IONUT
Aut. ANRE PGD nr. 212160314/2026

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant
inst. aut. ANRE EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

DRAGNEA OANA GABRIELA
CRAIOVA, str. SERGENT DIMITRIE RADOVICI, nr. 3A, jud. DOLJ

G1

SCARA	1:1000	EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE-MASURARE PR/PJ	Faza: DTAC
DATA	2022	PLAN DE SITUATIE CONDUCTA	Pr. nr. 160/2022