


PLAN SITUATIE - SCARA 1:500

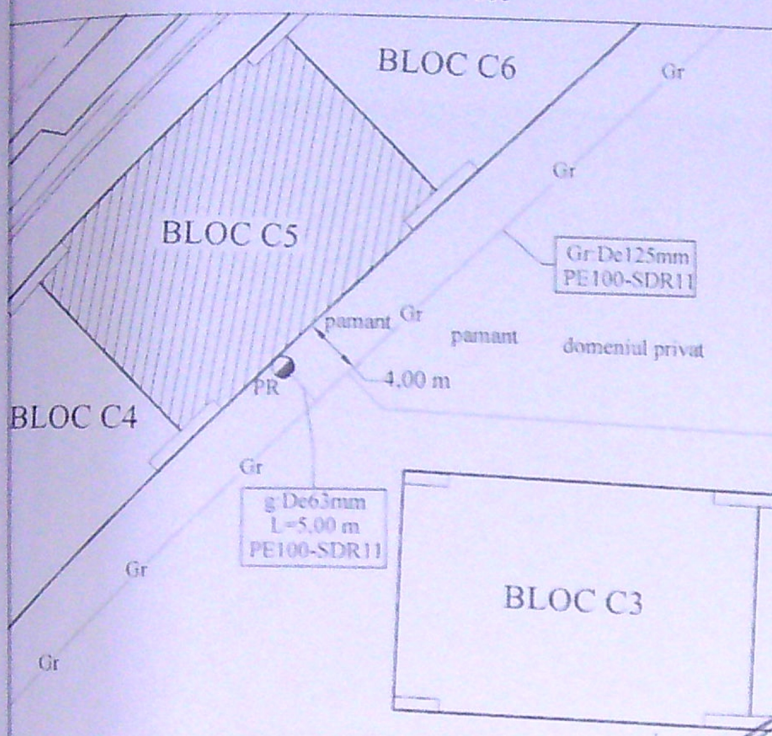

NOTA:

- TOATE MATERIALULEE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1 ANEXAT. LA PUNEREA IN OPERA, OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR, SOLICITATE IN ACEST TABEL.

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.


Categoria de importanta a lucrarilor este „C”
construcții de importanta normala

LEGENDA:

Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 125 mm, existenta
Teu de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 125 mm x 63 mm, cu sistem de perforare,
SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011, STOPGAZ 35mb-5bar
Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 63 mm, L=5,00 m,
SR EN 1555-1:2011;SR EN 1555-2:2011
Manșon protector din PE, dn140mm, cu rol de rasuflatoare,
Capat de bransament fara anod de protectie (reiser), 2" x 63 mm, in teava de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitate L245 PSL 1,
SR EN 1555-3:2011; SR EN 1555-2:2011;SR EN ISO 3183:2013
Robinet de racord cu sfera din alama O2", SR EN 331:2002,
SR EN 331:2002 /A1:2011
Robinet de contor:
Regulator de presiune pentru consum rezidential, 150-50 PM-PJ (25mbar), Q=65,00 Nmc/h,
-Mufe PE100-SDR11 Dn63, conform SR EN 1555-3+A1:2011;
SR EN 1555-1:2011
-Cofret metalic echipat pentru reglarea presiunii
-Filtru gaze naturale DN 50
M - Post reglare
— Limita de proprietate



SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P.

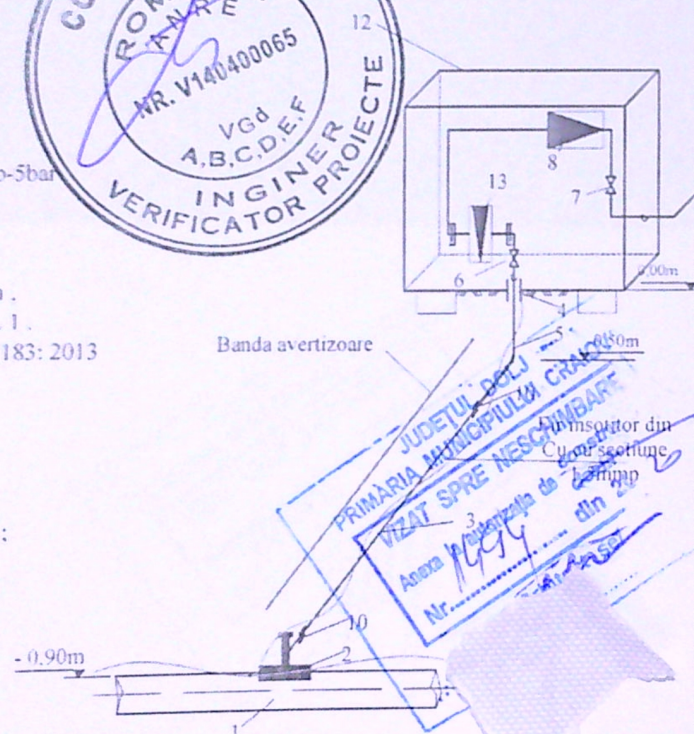

PROIECTANT (operator economic)

IVERSINST S.R.L. CRAIOVA
st. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
st. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

EXECUTANT (operator economic)

Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, EGD nr.

102/92

SUCPI BAK SRL
CRAIOVA, str. ELENA TEODORINI,
nr. 51, BL. C5 jud. DOLJ

G1

SCARA
1:500

DATA
2020

RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ
PLAN SITUATIE, SCHEMA IZOMETRICA

Faza:
PAC

Pr nr
542/2020