


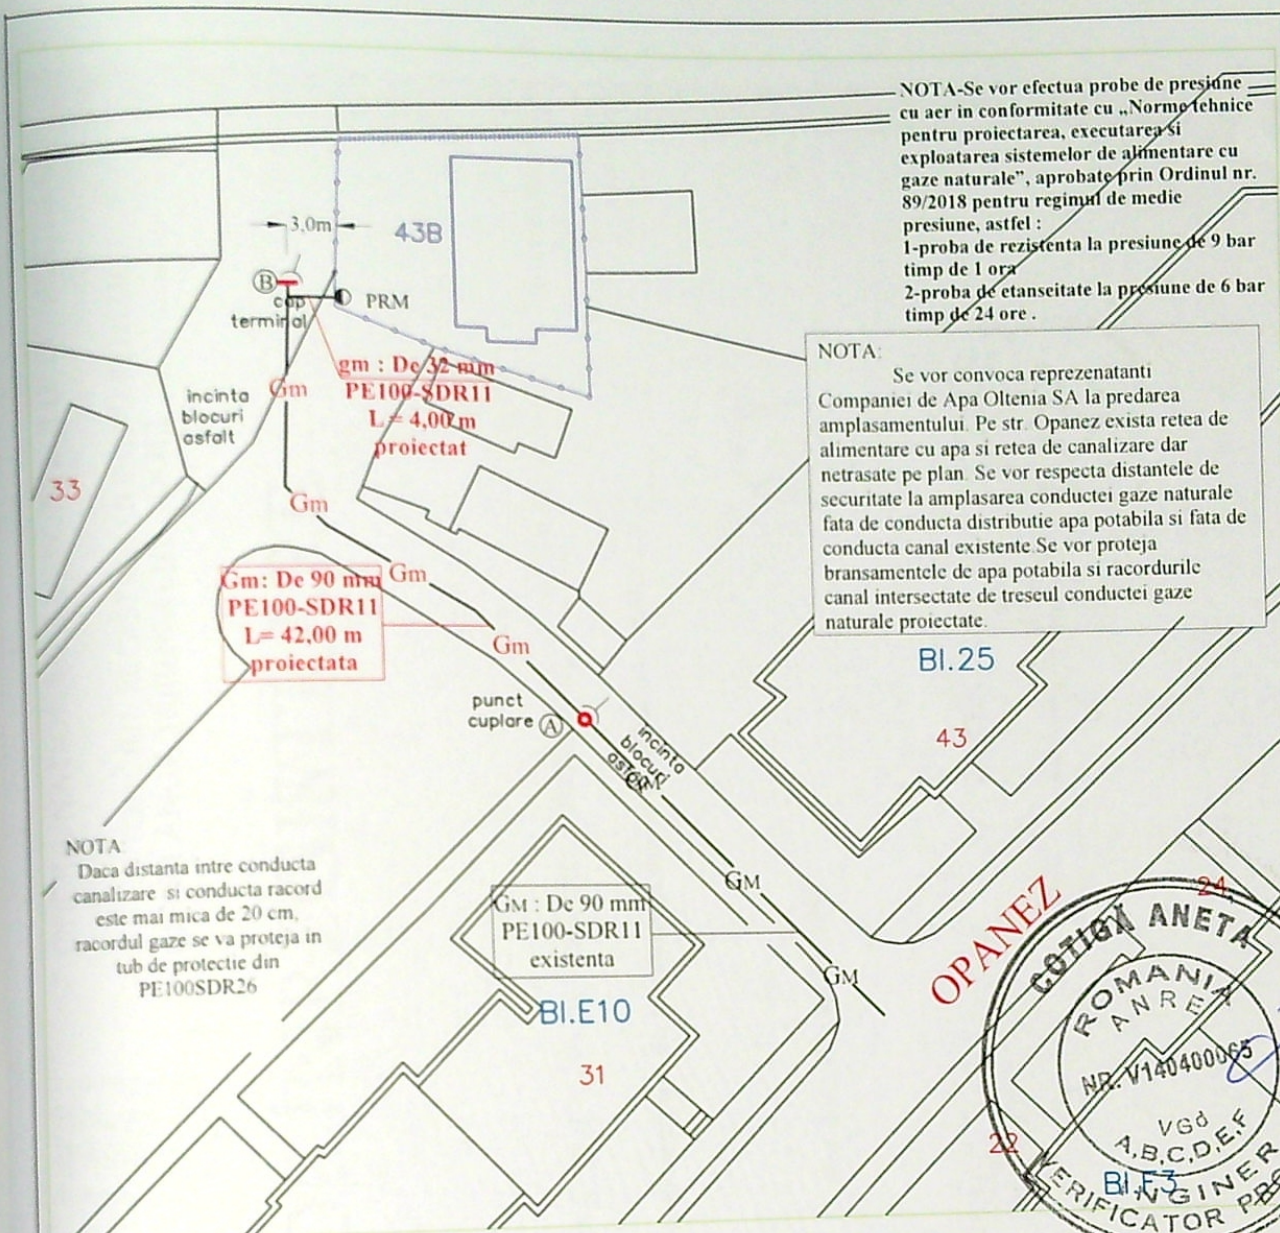


NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norma tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobat prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

NOTA: Se vor convoca reprezentanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. Opanez exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare dar netrasate pe plan. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de trecul conductei gaze naturale proiectate.

NOTA
Daca distanta intre conducta canalizare si conducta racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26

— GM — Conducta gaze naturale MP , PE100-SDR11 , De 90 mm , existenta
— Gm — Conducta gaze naturale MP , PE100-SDR11 , De 90 mm , L=42,00 m , proiectata
— gm — Racord gaze naturale MP , PE100-SDR11 , Dn 32 mm , proiectat , L = 4,00 m



Rasufloatori carosabil
Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
Limita proprietate solicitant

NOTA
In zona de intersectie cu eventuale linii electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida

NOTA
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”, constructii de importanta normala.

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
Inst. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2026

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant
inst. aut. ANRE, EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

POENARU DORU
CRAIOVA , str. OPANEZ , nr. 43B ,
jud. DOLJ

G1

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE MEDIE CU POST DE REGLARE PM/PJ

Faza
DTAC

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA
SEF PROIECT	ing. Stefan Ionut		1:500
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut		DATA
DESENAT	ing. Dobre Marian		2022

PLAN DE SITUATIE

Pr. nr.
177/2022