



# Scara 1:500

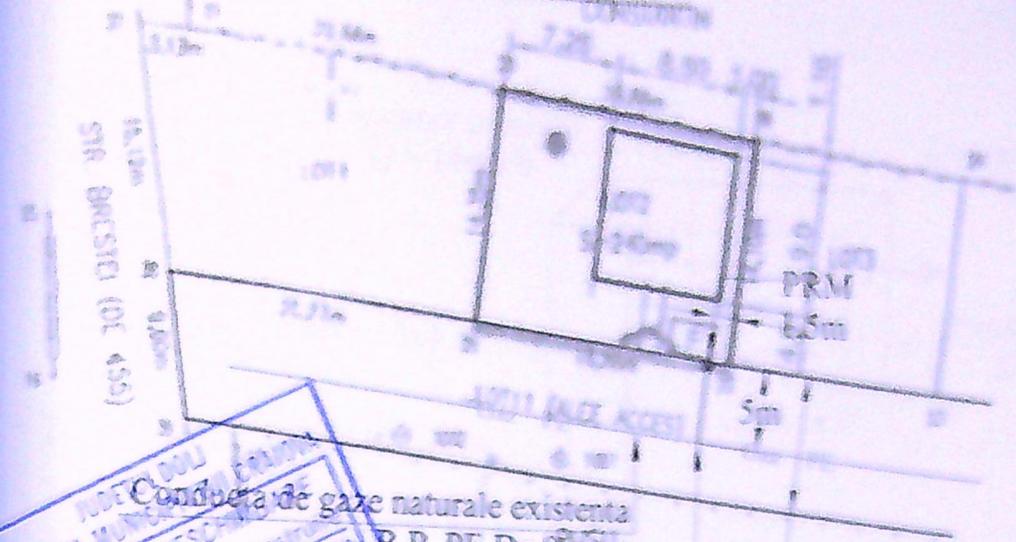

**NOTA**  
**COMANDA DE GAZE NATURALE EXISTENTA**  
**BRANSAMENT DE GAZE NATURALE NOU PROIECTAT**  
**R.P. din PE100SDR11 Dn 32mm - L= 6m**  
 Nr. 848  
 Str. Iasomie  
 8,5m - str. Iasomie - fosta Brestei  
 (alee de acces privat)

**BĂLĂNESCU RĂZVAN**  
 INSTALATOR AUTORIZAT  
 TIP. EGD  
 LEGITIMATIE NR. 2002/1812  
 Ing. Nicolaescu Doru Catalin

**NICOLĂESCU DORU CĂTĂLIN**  
 INSTALATOR AUTORIZAT  
 TIP. EGD  
 LEGITIMATIE NR. 2002/1812  
 Ing. Nicolaescu Doru Catalin

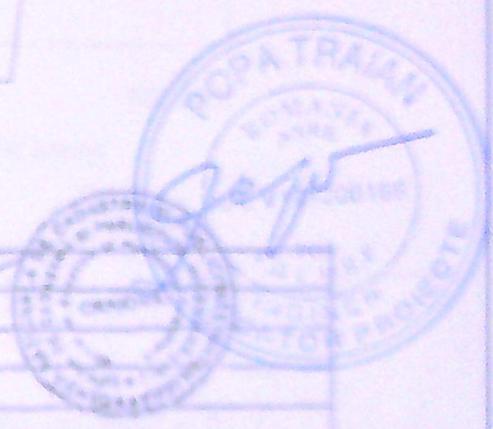

La proiectarea bransamentului cu traseele altor instalatii subterane, se vor monta tuburi de protectie (daca distanta dintre acestea este mica de 200mm). La intersectia cu cablurile electrice se va monta pat de caramizi.  
 Bransamentul respecta prevederile Art. 81 (1) din N.T.P.E.E./2018.

- LEGENDA:**
- Conducta gaze naturale existenta R.P.
  - Bransament gaze naturale nou proiectat R.P.
  - Post de reglare - masurare nou proiectat

**\*NOTA TEHNICA**  
 In executarea lucrarilor se va respecta normativul NTFEE-2018.  
 Verificarea calitatii executiei lucrarilor se face conform normativ C-98.  
 Categoria de importanta a lucrarilor este "C".

- Importanta a lucrarilor este "C" constructii de importanta normala.
- Reprinderile de debit retelei subterane nu indica in avize cotele pe orizontala, retelele au fost trasate pe plan, orientate in sensul indicat pe plan.
- Clase de calitate a tuburilor este II.
- Controlul nedistructiv al tuburilor se va aplica in proportie de 20% din numarul total al tuburilor.
- Se va respecta tehnologia indicata in prezentul proiect, iar conductele mai mici de 63 mm vor fi instalate prin cutare cap la cap.
- Nu se vor aduce modificari prezentului proiect fara avizul proiectantului care va fi emis in baza STAS 9100-98.

DATE DETERMINANTE

DATA	
R.P. Dn 32mm - L=6.00m	
Faza	BRAC
Planşa	1