


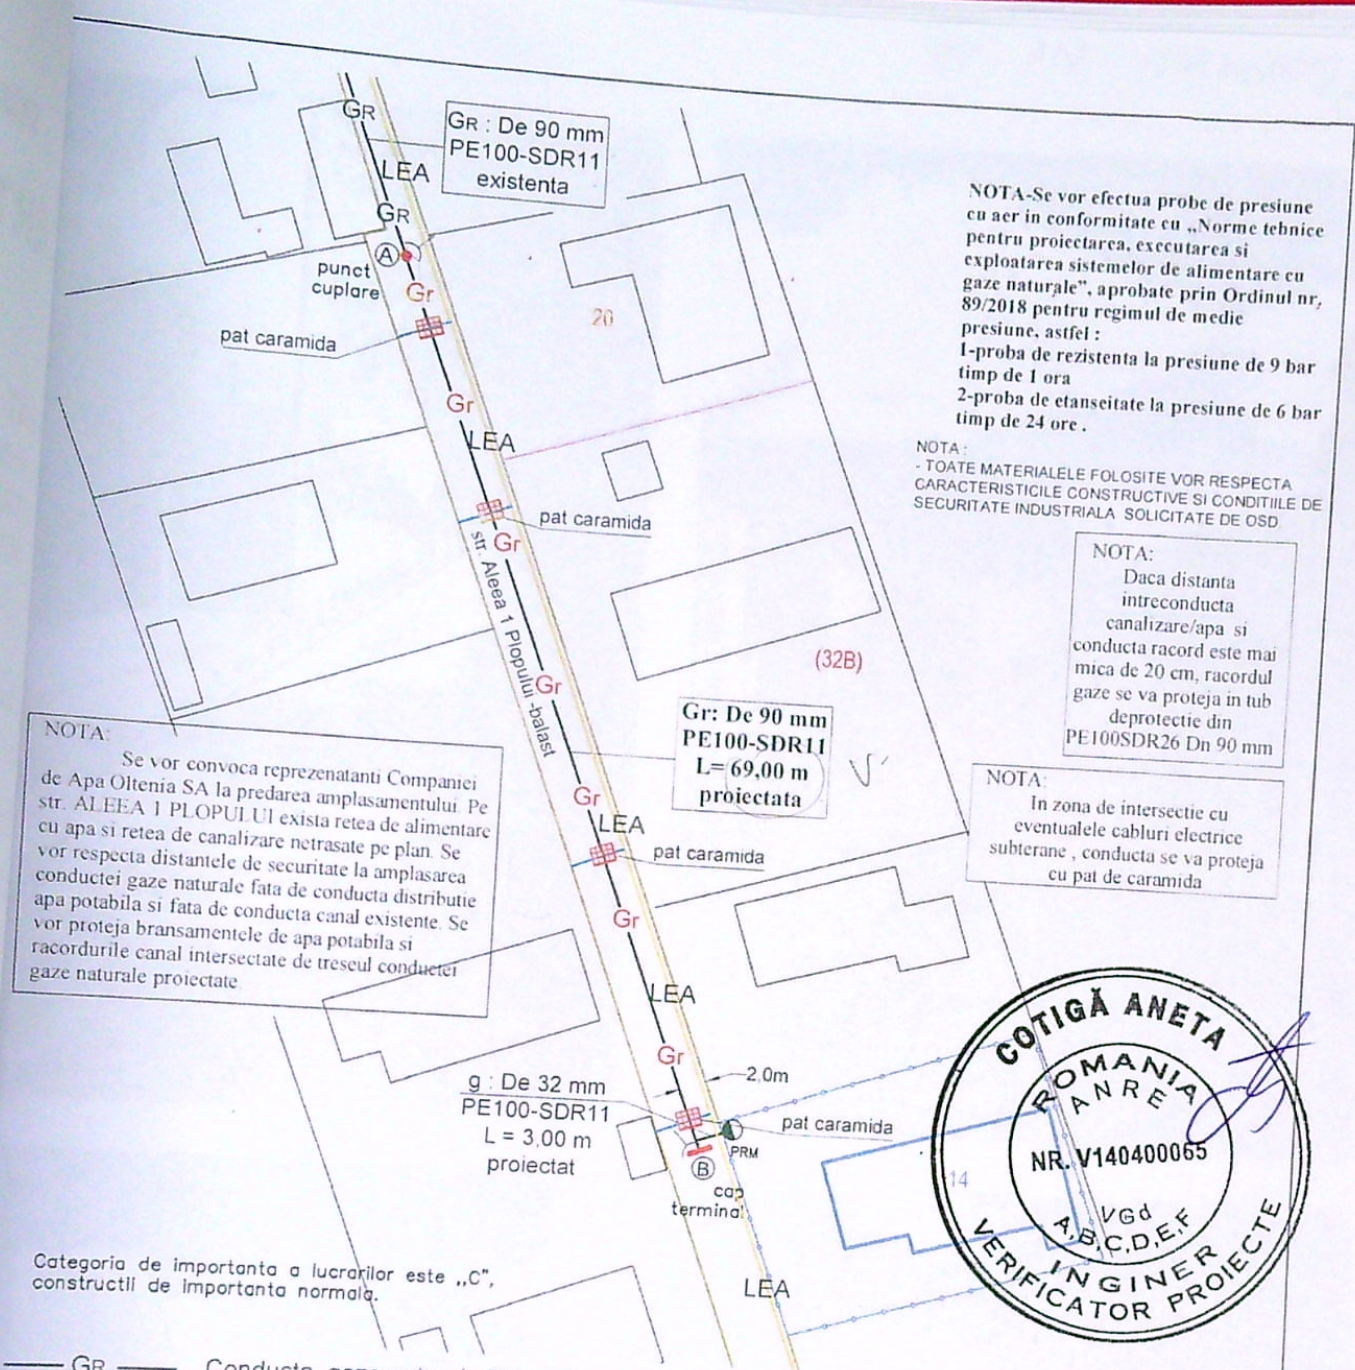

NOTA: Se vor convoca reprezentanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. ALEEA 1 PLOPULUI exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare netrasate pe plan. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

NOTA:
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD

NOTA:
Daca distanta intre conducta canalizare/apa si conducta racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26 Dn 90 mm

NOTA:
In zona de intersectie cu eventualele cabluri electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”, constructii de importanta normala.

- GR — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 90 mm, existenta
- Gr — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 90 mm, L=69,00 m, proiectata
- g — Racord gaze naturale RP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L=3,00 m
- PRM — Post reglare-masurare proiectat
- LES — Rasuflatoari carosabil
- LEA — Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- — Limita proprietate solicitant



VERIFICATOR PROIECTE
NR. V140400065
VIZAT SPRE NESCIMBARE
Linie electrica subterana
Linie electrica aeriana
Nr. 1012 din 2022

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
Inst. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
Inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2021

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant
inst aut ANRE, EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr. 16064/09.12.2020

TANASIE ILIE
CRAIOVA, str. ALEEA 1 PLOPULUI, nr. 14,
jud DOLJ

G1

SPECIFICATIE	NUME	SCARA
SEF PROIECT	ing. Stefan Ionut	1:500
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut	
DESENAT	ing. Dobre Marian	

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU POSTI DE REGLARE-MASURARE PR/PJ	Faza MLPAT
PLAN DE SITUATIE CONDUCTA	Pr nr 174/2022

