
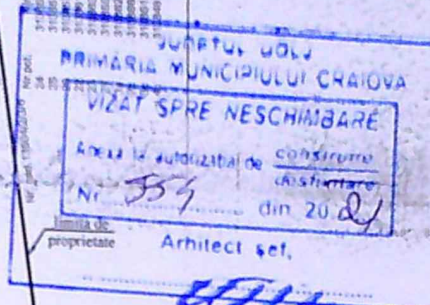


PLAN DE SITUATIE Scara 1:500


TEHNICA

La lucrarilor se va respecta normativul NTPPE-2018;
Calitatii executiei lucrarilor se face conform normativ C-56.
Importanta a lucrarii este "C"

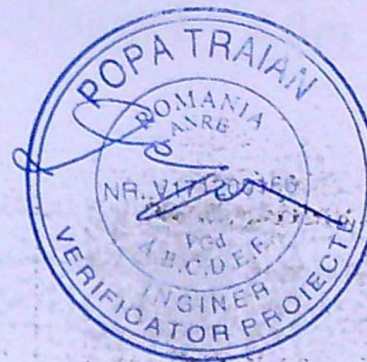

LAN GABRIELA FLORENTINA
Proiectant:
Varlan Gabriela Florentina

TIP: PGB
LEGITIMATIE NR. 201200209
PERIOADA DE VALABILITATE:
03.01.2020 - 02.01.2025

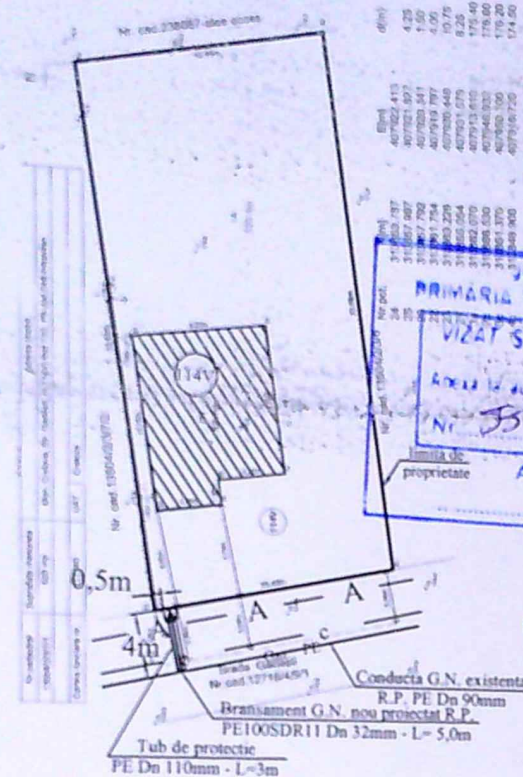

CIOCANESCU PETRE
Executant:
Ing. Ciocanescu Petre

TIP: EGD
LEGITIMATIE NR. 509201238
PERIOADA DE VALABILITATE:
18.11.2020 - 17.11.2025

La intersectia bransamentului cu traseele altor instalatii subterane, se vor monta tuburi de protectie (daca distanta dintre acestea este mai mica de 200mm). La intersectia cu cablurile electrice se va monta pat de caramizi.
Bransamentul respecta prevederile Art. 81 (1) din N.T.P.E.E./2018.

LEGENDA:

- PE — Conducta gaze naturale existenta R.P.
- Bransament gaze naturale nou proiectat R.P.
- Post de reglare - masurare nou proiectat
- A — Conducta apa De 90 PEID
- c — Conducta canalizare De 200 PVC
- Tub de protectie

La de importanta a lucrarii este "C" constructii de importanta normala.
De intreprinderile ce detin retele subterane nu indica in avize cotele pe si pe orizontala, retelele au fost trasate pe plan, orientativ.
Intul va lua urmatoarele masuri:
De de inceperea lucrarilor se vor efectua sondaje pentru depistarea retelelor existente;
Aturile se vor executa manual, cu atentie pentru evitarea deteriorarii retelelor existente in zona traseului conductei proiectate;
Cere asistenta tehnica din partea detinatorilor de retele subterane conform care insotesc prezentul proiect;

- Clasa de calitate a sudurilor este II;
- Controlul nedestructibil al sudurilor se va aplica in proportie de 25% din numarul total al sudurilor;
- Se va respecta tehnologia indicata in prezentul proiect, iar conductele mai mari de 63 mm vor fi instalate prin sudura cap la cap;
- Nu se vor aduce modificari prezentului proiect fara avizul proiectantului care va fi solicitat la tel/fax : 021/316.38.68;
- La efectuarea probei de presiune a conductei si bransamentelor trebuie anuntat "INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII".
- Proba de presiune si predarea de amplasament constituie FAZE DETERMINANTE.

VERIFICAT / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA
				Beneficiar: NICOLAINA CRISTIAN
				Nr. proiect: 50104124/07.01.2021
				Titlu proiect: Bransament gaze naturale R.P. PE 100 SDR 11 Dn 32mm - L=5.0m
				Adresa: Strada GIRLESTI nr. 114V, mun. CRAIOVA, jud. DOLJ
				Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE
				Faza: D.T.A.C.
				Plansa: 2

S. C. I.R.I.G.C.
IMPEX S. R. L.

str. Afluentului, nr. 14, sect. 1, Bucuresti

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:
PROIECTAT	Inst. aut. PGD Varlan Gabriela		1:500
DESENAT	Varlan Gabriela		2021
VERIFICAT	Inst. aut. gr. PGD		