




construcții de importanță normală

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medii presiune, astfel:

- 1-proba de rezistență la presiune de 9 bar timp de 1 ora
- 2-proba de etanșare la presiune de 6 bar timp de 1 ora

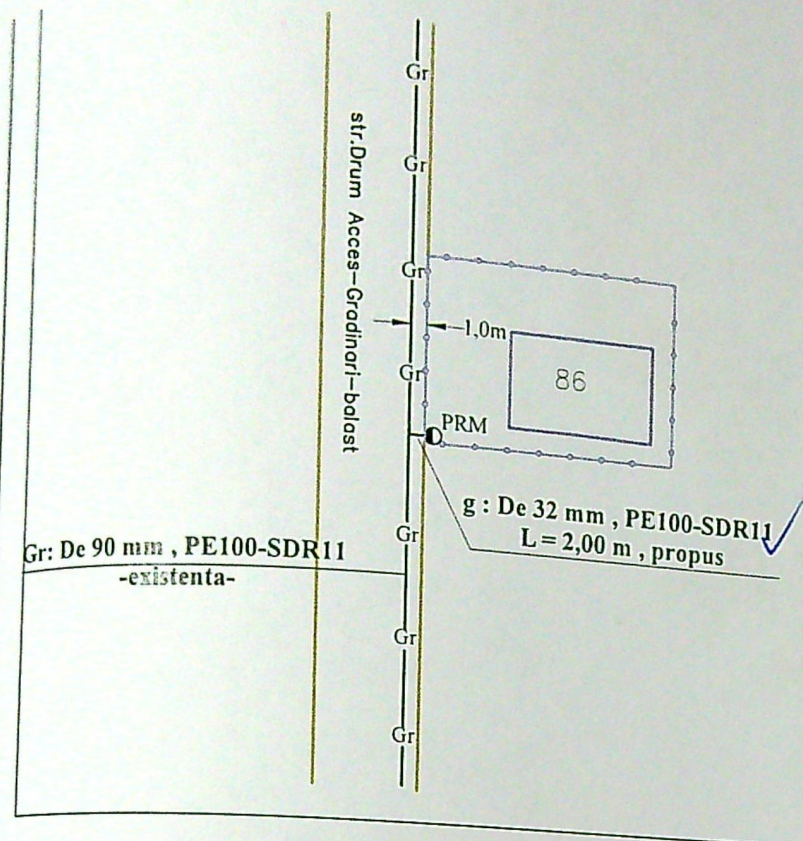

SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P.

LEGENDA:

- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 90 mm, propusa
- 2-Teu de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare, SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011, STOPGAZ 35mb, 5bar
- 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=2,00m, SR EN 1555-1:2011; SR EN 1555-2:2011
- 4-Manșon protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
- 5-Capat de bransament fara anod de protectie (reiser), 1" x 32 mm, din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitate L245 PS, conform SR EN 1555-3:2011; SR EN 1555-2:2011; SR EN ISO 8186
- 6-Robinet de racord cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002
- 7-Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
- 8-Regulatoare de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009, EN 13785+A1:2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nmc/h.
- 9-Contor volumetric tip G4 nu face obiectul acestei documentatii;
- 10-Mufe PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011
- 12-Firida PRM tip S300
- PRM - Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
- Limita de proprietate

NOTA:

-TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA

