


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
scara 1:500

Nr. cadastral	Suprafata masurata	Adresa Imobilului
33470	300	Sinleu de Sus, T133, P33, P34, P35, P36/1, P36, P38, P39, P40, P40/1, P41, P42, P43, P45, P46, P47 - Intravilan, Jud Dolj - lot 7
Cartea Funciara nr.	UAT Sinleu de Sus	

Parcela (2)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur	Lungimi laturi
X [m]	Y [m]	D(l,i+1)
17'	318203.083	405637.848
146	318202.830	405662.847
15'	318190.830	405662.776
16'	318191.083	405637.777
S(2)=300mp P=74.001m		

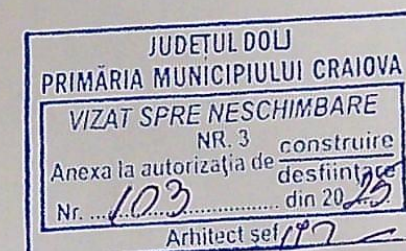

A. Date referitoare la teren			
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentiiuni
1/7	A	300	Delimitat cu hot conv
Total		300	

Suprafata totala masurata=300mp
Suprafata din act=327mp

Proiectant SC OTIS PROIECT SRL	Inspector
Confirmarea masurarii terenului, corectitudinea datelor si a atribuirii numarului cadastral	Confirmarea introducerii imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului cadastral
Semnatura si parafa	Semnatura si parafa
Data 20.11.2024	Stampila SCPI

- Conducta distributie gaze naturale propus PE100, SDR11, Dn63mm, L=41,00m
- Conducta distributie gaze naturale existenta, presiune REDUSA, PE100, sdr11, Dn125mm
- P C Punct de cuplare TEU electrofuziune PE100, sdr11, Dn125/63/125mm
- C T Cap trminal dop sudabil PE100, SDR11, Dn63mm
- Racord proiectat din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, L=3,00m
- P R M Post reglare masurare propus 10,0 mc/h Rasuflatoare cu capac



CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI
C - CONSTRUCȚII DE IMPORTANTA NORMALA

Nota:
Probele de presiune se fac in regim de MEDIE presiune, astfel:
1. proba de rezistenta - la presiune de 9 bar timp de 1 ora;
2. proba de etanseitate - la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

Proiectant autorizat ANRE: PDSB, nr.16056
S.C. INSTAL ILIAS S.R.L.
J28
Sla
Sp
SE

BENEFICIAR:
SC ENGIE ROMANIA SA BUCURESTI
Abonat: LUȚĂ ILEANA, Craiova, str. Aleea 1 Cocorului, nr. 32B, jud. Dolj


Proiect PD
24222/2024

Titlu proiect:
Extindere conductă gaze naturale din PE 100 SDR11 Dn 63 mm cu L= 41m și racord gaze naturale din PE 100 SDR 11 Dn 32 mm cu l= 3 m și amplasare PRM

Faza:
DTAC

PLAN DE SITUATIE
- Notificare -

Plansa nr. 2

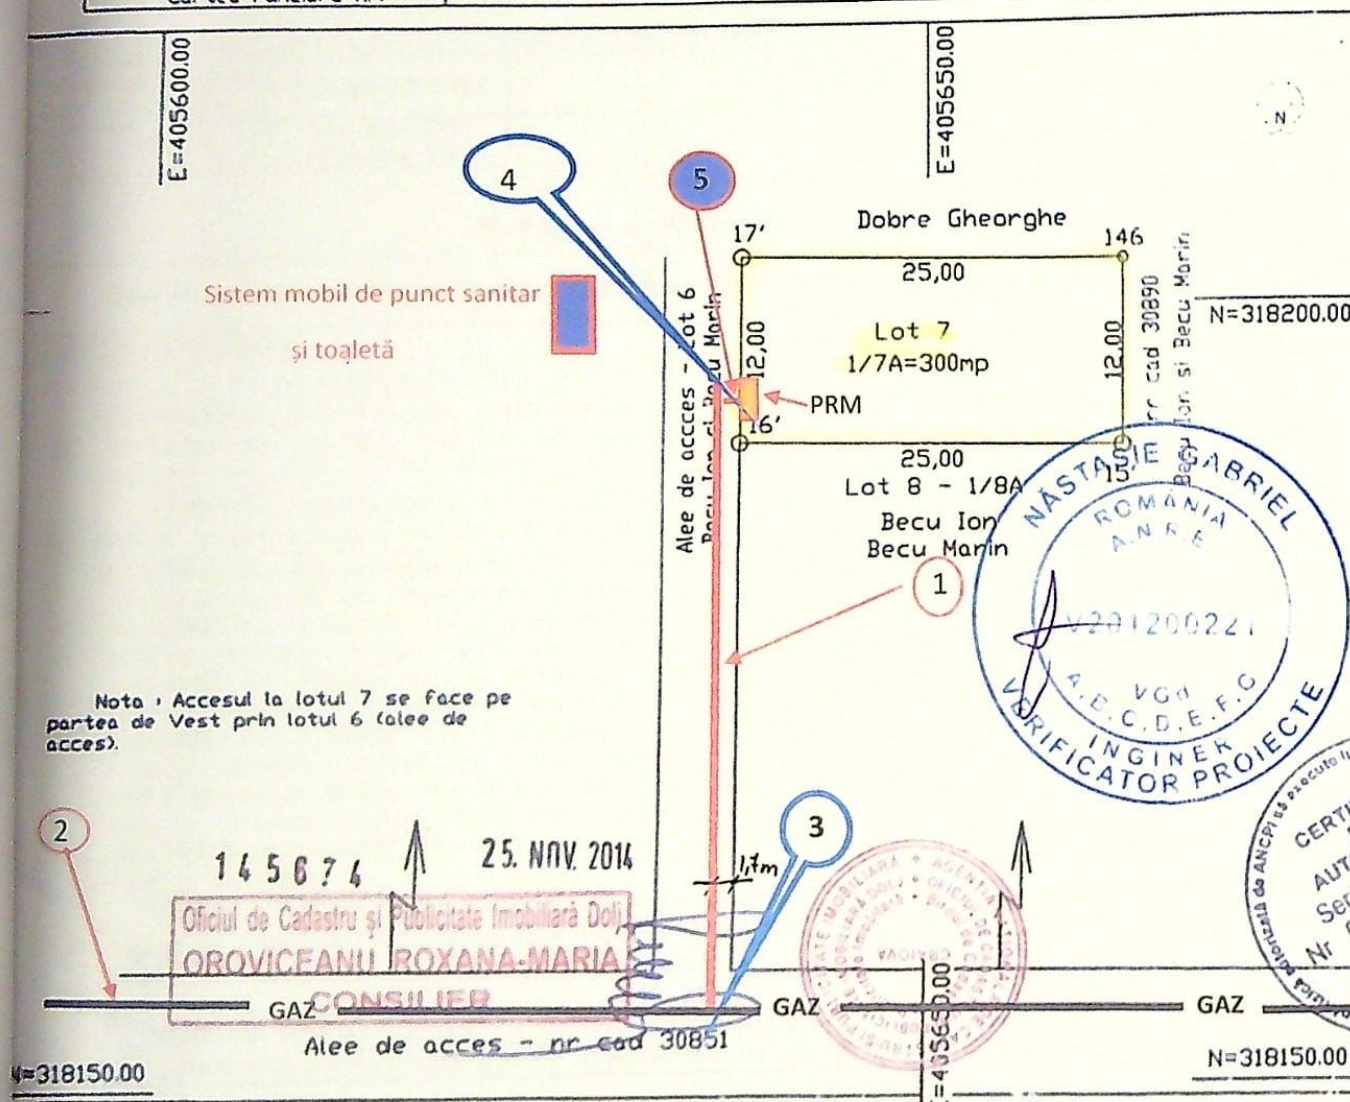

Nota: Accesul la lotul 7 se face pe partea de Vest prin lotul 6 (alee de acces).

145674
25. NOV. 2014
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj
OROVICIANU ROXANA-MARIA
CONSILIER

N=318150.00

DE:

PRC