
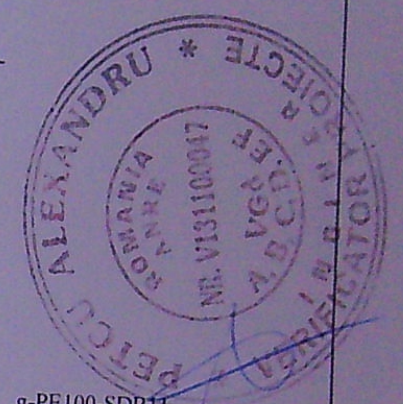


...a proiectat
...de alimentare cu gaz
...prin Ordinul nr. 89/2018 pentru
...de medie presiune, astfel:
...de rezistență la presiune de 9 bar
...de 1 ora
...de etanșeitate la presiune de 6 bar
...de 24 ore


...a lucrărilor este „C”.
...de importanță normală.

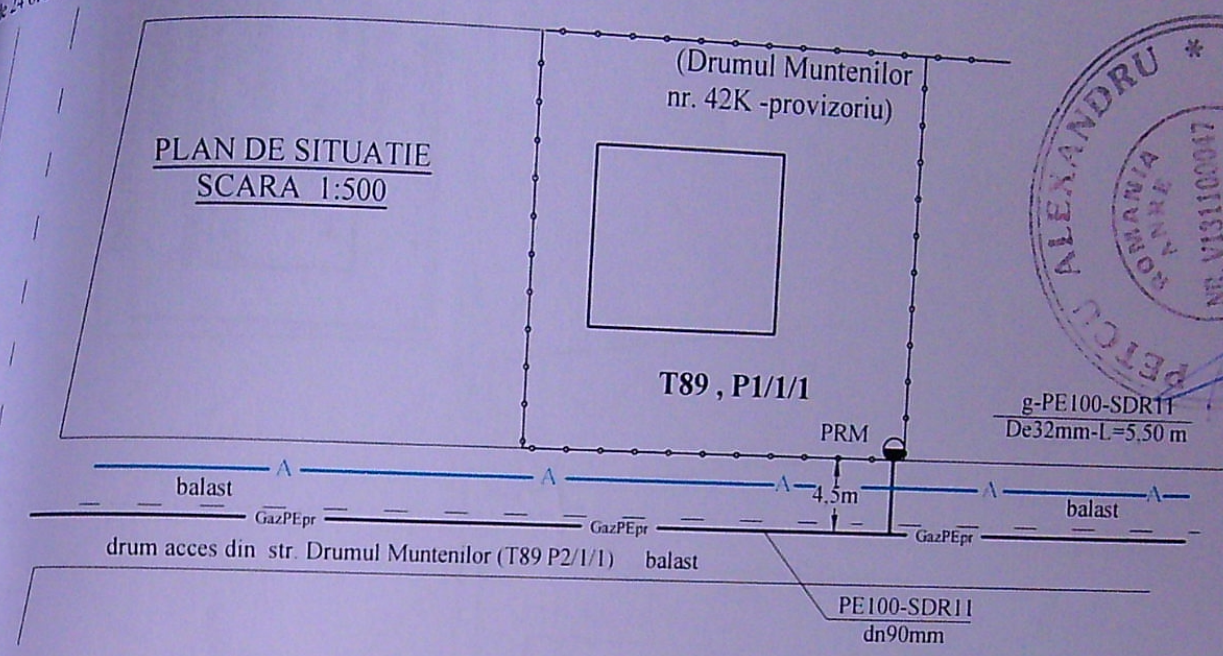

LEGENDA:

- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 90mm, existenta
- 2-Teu de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare, SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011, STOPGAZ 35mb-5bar
- 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=5,50m, SR EN 1555-1:2011; SR EN 1555-2:2011
- 4-Manșon protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
- 5-Capat de bransament fara anod de protectie (reiser), 1" x 32 mm, din teava de PEHD100-SDR11 si teava de otel calitate L245 PSL 1, conform SR EN 1555-3:2011; SR EN 1555-2:2011; SR EN ISO 3183:2013
- 6-Robinet de racord cu sfera din alama O1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
- 7-Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
- 8-Regulatoare de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009; EN 13785+A1:2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nm³/h.
- 9-Contor volumetric tip G4 - nu face obiectul acestei documentatii;
- 10-Mufe PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011
- 11-Firida PRM tip S300
- PRM - Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
- Limita de proprietate
- A — Retea apa

SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P.

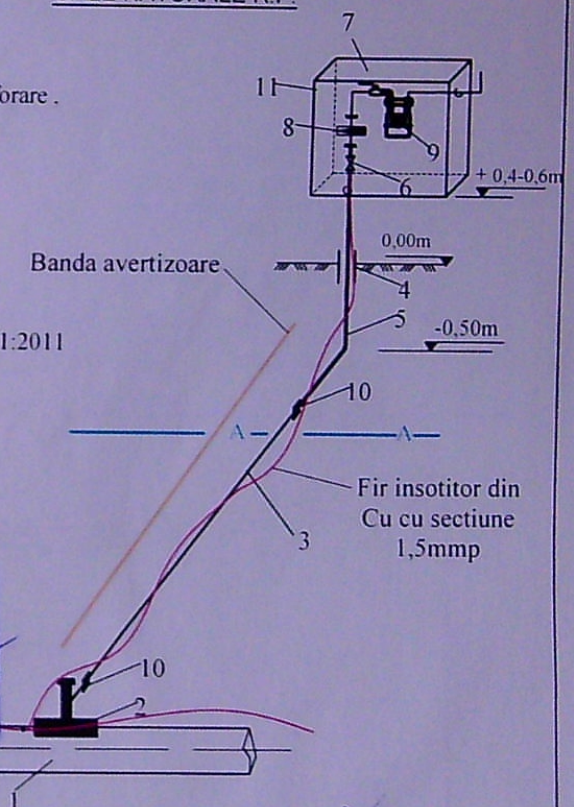

NOTA

Daca intre rețeaua de apa si racordul de gaze este o distanță mai mică de 20 cm in plan vertical, atunci se va folosi tub de protecție.

Ing. NICĂ FLORIN		MUHU STEFAN	
INST. AUT. ANRE - G.N.		CNP: 1630405181117	
VERIFICATOR	SEMNATURA	INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE	
LEGITIMATIE NR. 212160313	SEMNATURA	TIP EGIU	
DATA EXPIRATIE: 19.12.2026	SEMNATURA	LEGITIMATIE NR. 409201947 DATA 17.11.2025	
KOFALM SRL	SEMNATURA	GRINDEAN DANIELA LILIANA	
J16/1498/2012 - CRAIOVA, DOLJ	SEMNATURA	CRAIOVA, T89, P1/1/1, Jud. DOLJ	
Aut. PDSB nr.18879/2019	SEMNATURA	(Drumul Muntenilor, nr. 42K -provizoriu)	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	RACORD GAZE NATURALE
SEF PROIECT	ing. Nica Florin	SEMNATURA	PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ
PROIECTANT	ing. Nica Florin	SEMNATURA	PLAN SITUATIE, SCHEMA IZOMETRICA
DESENAT	ing. Nica Florin	SEMNATURA	
			Faza PAC/PT
			G1

...CRAIOVA, DOLJ