

INSIST SRL CRAIOVA
Societate Comercială cu R.C. 1607102/1992
Inregistrare Fiscală RO 3733476

Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor de reglare și măsurare, precum și cele în care există instalații de gaze naturale, se facează cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor potrivit specificelor de dotare.

În cazul stingerii a incendiilor se amplasează la loc vizibil, ușor accesibil și se verifică la intervențiile date de furnizor.

În cazul cu foc deschis, în spații cu pericol de incendiu, este admisă numai după luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor și numai după obținerea permisului de lucru cu foc.

Tranzacțiile se efectuează numai de către echipe instruite în acest scop și dotate cu echipament de lucru, în conformitate cu prevederile legale.


În cazul primului intervenții în caz de incendiu se prevăd următoarele:

- alertare a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență.
- în cazul unui incendiu în instalațiile de gaze naturale, personalul prezent închide în siguranță de incendiu și apoi procedează la stingerea incendiului, concomitent cu anunțarea pentru situații de urgență.
- în cazul în care nu este posibilă oprirea alimentării cu gaze naturale, și pentru a preveni crearea de gaze naturale urmate de explozii, până la sosirea serviciilor pentru situații de urgență, se măsoară la răcirea zonelor invocate fără stingerea flăcării de gaz.

Intocmit,
Instalator autorizat gaze naturale
ANRE-PGD nr. 212160314/2026
ing. STEFAN IONUT

ing. STEFAN IONUT
INST. AUT. ANRE - G.N.
TIP AUT. PGD
LEGITIMATIE NR. 212160314
DATA EXPIRAȚIE: 19.12.2026

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500

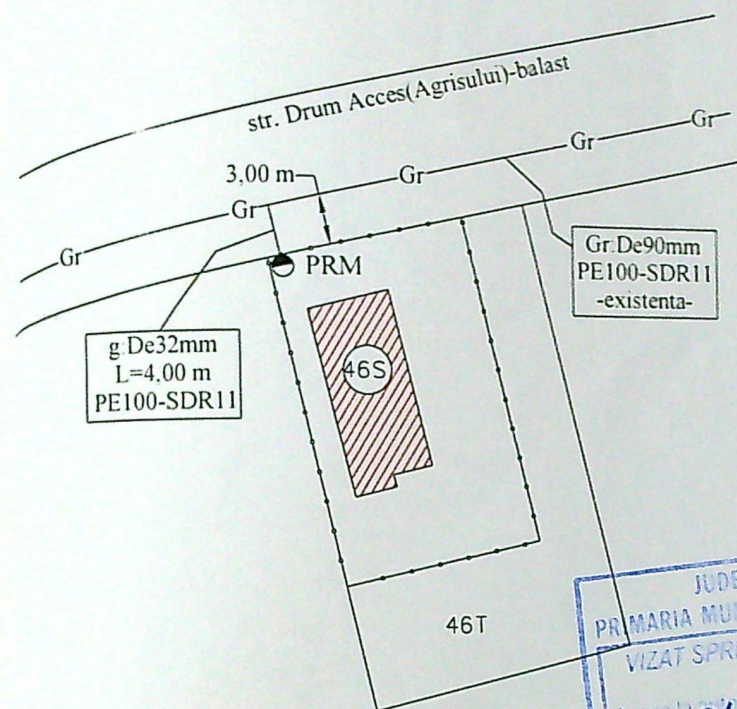


JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 7
Anexa la proiectul de execuție
Nr. 916
data 23


NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu „Norma tehnică pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medii presiune, astfel:

- 1-proba de rezistență la presiune de 9 bar timp de 1 ora
- 2-proba de etanșitate la presiune de 6 bar timp de 1 ora

NOTA:
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE ȘI CONDIȚIILE DE SECURITATE INDUSTRIALĂ PREVAZUTE ÎN TABELUL 1 ANEXAT LA PRESENTA NORMĂ. O VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIMIND CONFORMITATEA MATERIALELOR, SOLICITATE ÎN ACEST TABEL.

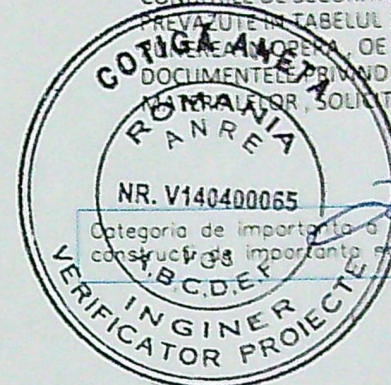

SCHEMA IZOMETRICĂ RACORD GAZE NATURALE R.P.

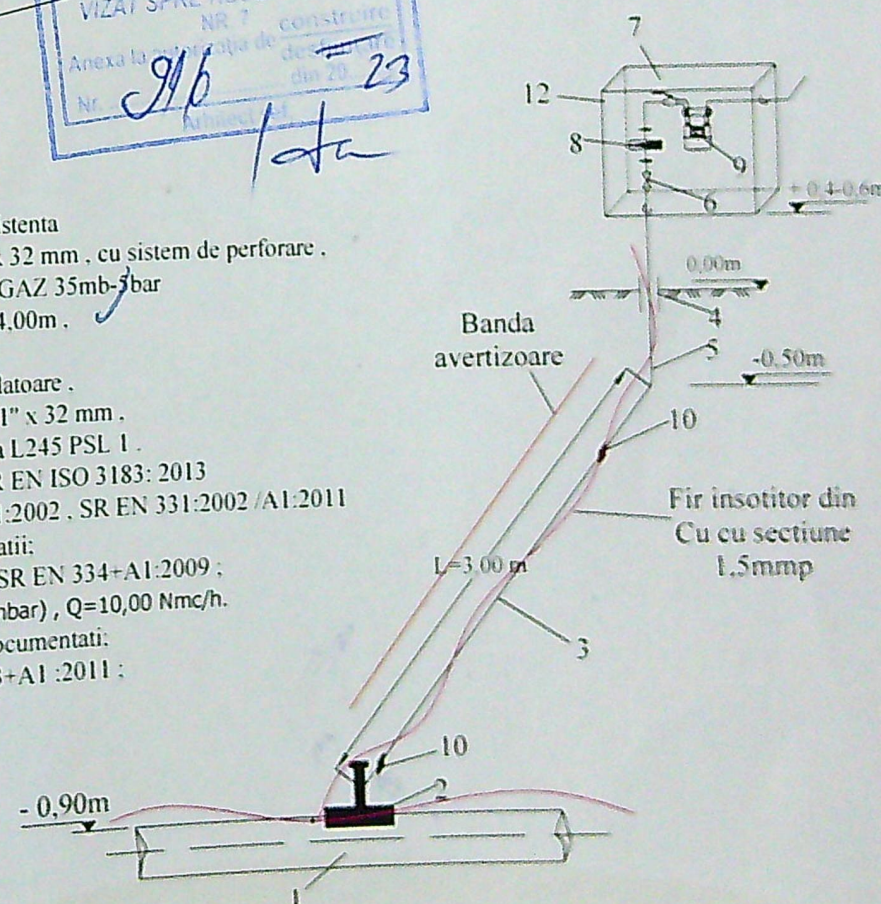

LEGENDA:

- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 90 mm, existenta
- 2-Banda de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare, SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011; STOPGAZ 35mb-3bar
- 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=4,00m, SR EN 1555-1:2011; SR EN 1555-2:2011
- 4-Manșon protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare
- 5-Capăt de bransament fara anod de protecție (reiser), 1" x 32 mm
- 6-Teava de PEHD100-SDR11 și teava de oțel calitate L245 PSL 1, conform SR EN 1555-3:2011; SR EN 1555-2:2011; SR EN ISO 3183:2013
- 7-Robinet de racord cu sfera din alama O1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
- 8-Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii
- 9-Regulator de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009; SR EN 13785+A1:2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nm³/h.
- 10-Contor volumetric tip G4 -nu face obiectul acestei documentatii
- 11-Mufe PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011
- 12-Purjida PRM tip S300
- PRM - Post reglare-măsurare (Q10-G4-S300)
- Limita de proprietate

EXECUTANT (operator economic)

PROIECTANT

SEDIUL CENTRAL:
PUNCT LUCRU:
TELEFON / FAX:
E-MAIL:
WEB:

Str. Vaslui, nr 3, Craiova, Dolj
Str. Pelendava, nr 31C, Craiova, Dolj
0744 55 46 44 / 0251 42 52 49
office@diversinst.ro
<http://www.diversinst.ro>

22.02.2019

PS