



NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul medii presiune, astfel:
 - * pentru extindere rețea distribuție gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 2 ore ($V_{\text{extindere}} = 0.2169 \text{ m}^3$).
 - * pentru racord gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{racord}} = 0.0016 \text{ m}^3$).
3. Se montează răsufletori în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către persoana operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta normala.

LEGENDA:

- GRP — Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- GRP — Conducta distribuție gaze naturale PR propusă - extindere, montată îngropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- — Limita incinta imobil muz. Craiova, str. Măslinului, nr. 42A, jud. Dolj
- Les — Imobil pentru care se executa extinderea si racordul de gaze naturale
- Les — Linie electrica subterana 0,4KV

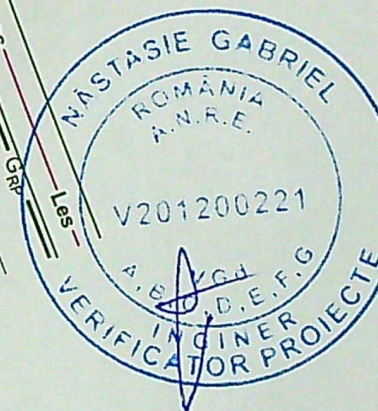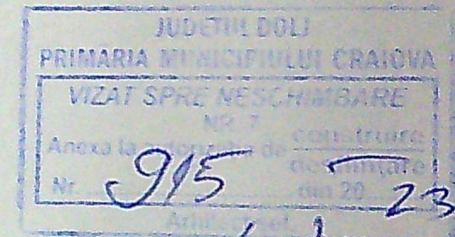

UDROIU
DUMITRU-VALENTIN
AUTORIZAȚIE PGD
211180052 19.11.2018

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificat
Expert
Verificat
Verificat
Proiecta
specialist



Specific
Sef.proi
Proiecte
Desena

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SI
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristi
Autorizație nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTI
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EG
Leg. nr.: 509203212/20.12.20

Carosabil (balast)
lățime 6,5m
Trotuar (pământ)
lățime 3,0m

Trotuar (pământ)
lățime 3,0m

Conducta distribuție P.R. existentă -
material PE100 SDR11 Dn125mm
- montată îngropat în carosabil (balast)
din str. Măslinului

PUNCT DE
CUPLARE

Nr cadastral 249867

Extindere conducta distribuție P.R. proiectată
- (Tronson A-B) - teava PE100 SDR11 Dn90mm
în lungime Ltot= 51,0m din care:
- 9m în domeniu public
- 42m în domeniu privat
- montată îngropat carosabil (balast) din
Aleea de acces din str. Măslinului
Carosabil (balast)
lățime 9,0m

Tabel de miscare parcelara pentru dezlipire imobil

Situatia actuala (Inainte de dezlipire)				Situatia viitoare (dupa dezlipire)			
Nr. cad.	Suprafata (mp)	Categoria de folosinta	Descrierea imobilului	Nr. cad.	Supr (mp)	Categoria de folosinta	Descrierea imobilului
250649	951	A	Teren intravilan neimprejmuit	451	451	A	CORP1
				500	500	A	CORP2
Total	951			Total	951		

Executant Borbu Victoria PF
Seria RD-DJ-F.nr.0083/02.12.2010-categoria B
Confirm executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si
corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Inspector
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si
atribuirea numarului cadastral