

Nr. cadastre: 252622
 Cartea Funciara:

NOTA:
 1. Construcțiile în timpul execuției vor fi realizate în conformitate cu proiectul pentru respectarea "NIPRE-2017".
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer la conformitate cu NIPRE-2017 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Probe de etanșitate la presiune de 1 bar, timp de 1 oră;
 - Probe de stabilitate la presiune de 1 bar, timp de 1 oră;
 3. Se vor realiza măsurători în timpul execuției astfel încât să se asigure calitatea și cantitatea de gaze.
 4. Operațiunile de perforare și instalarea de distribuție vor fi efectuate numai de către personalul specializat licențiat.

Categoria de importanta a lucrărilor este „C” - importanta scaduta.
LEGENDA:
 - G_{ex} - Conducta distributie gaze naturale PR existenta, normal ingropat
 - G - Racord gaze naturale PR proiectat, ingropat la adancime
 - L - Limita incinta (m²) min. Constr. str. Stejarului nr. 54A, jud. Ialova
 - [Symbol] - Imobil pentru care se creeaza utilitatea si rețeaua de gaze naturale

JUDETUL DOLJ
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 5
 Anexa la autorizatia de construire
 Nr. 117
 din 20/24
 Arhitect șef

Nr. parcela
 1/2
 Ter


NASTASE GABRIEL
 ROMANIA
 ANRE
 V201205221

Ing STERIE DANUȚ
 INSTAȚIA AUTORIZAT GAZE NATURALE
 TIP: PGD
 LEGITIMATIE NR.: 20521010
 PERIOADA VALABILE 01.05.2022

Executant: SC CNV QUALITY INSTAL SRL
 Inst. aut. ANRE: Ing. Otilia Mănuș-Cristian
 Autorizație nr.: SN02121201 tip EGD

OLTEANU MIHAIL CRISTIAN
 INSTAȚIA AUTORIZAT GAZE NATURALE
 GAZE NATURALE TIP EGD
 Lic. nr.: SN02121201 tip EGD

NOTA: Construcțiile în timpul execuției vor fi realizate în conformitate cu proiectul pentru respectarea "NIPRE-2017".
 (Semnatura: [Blank])

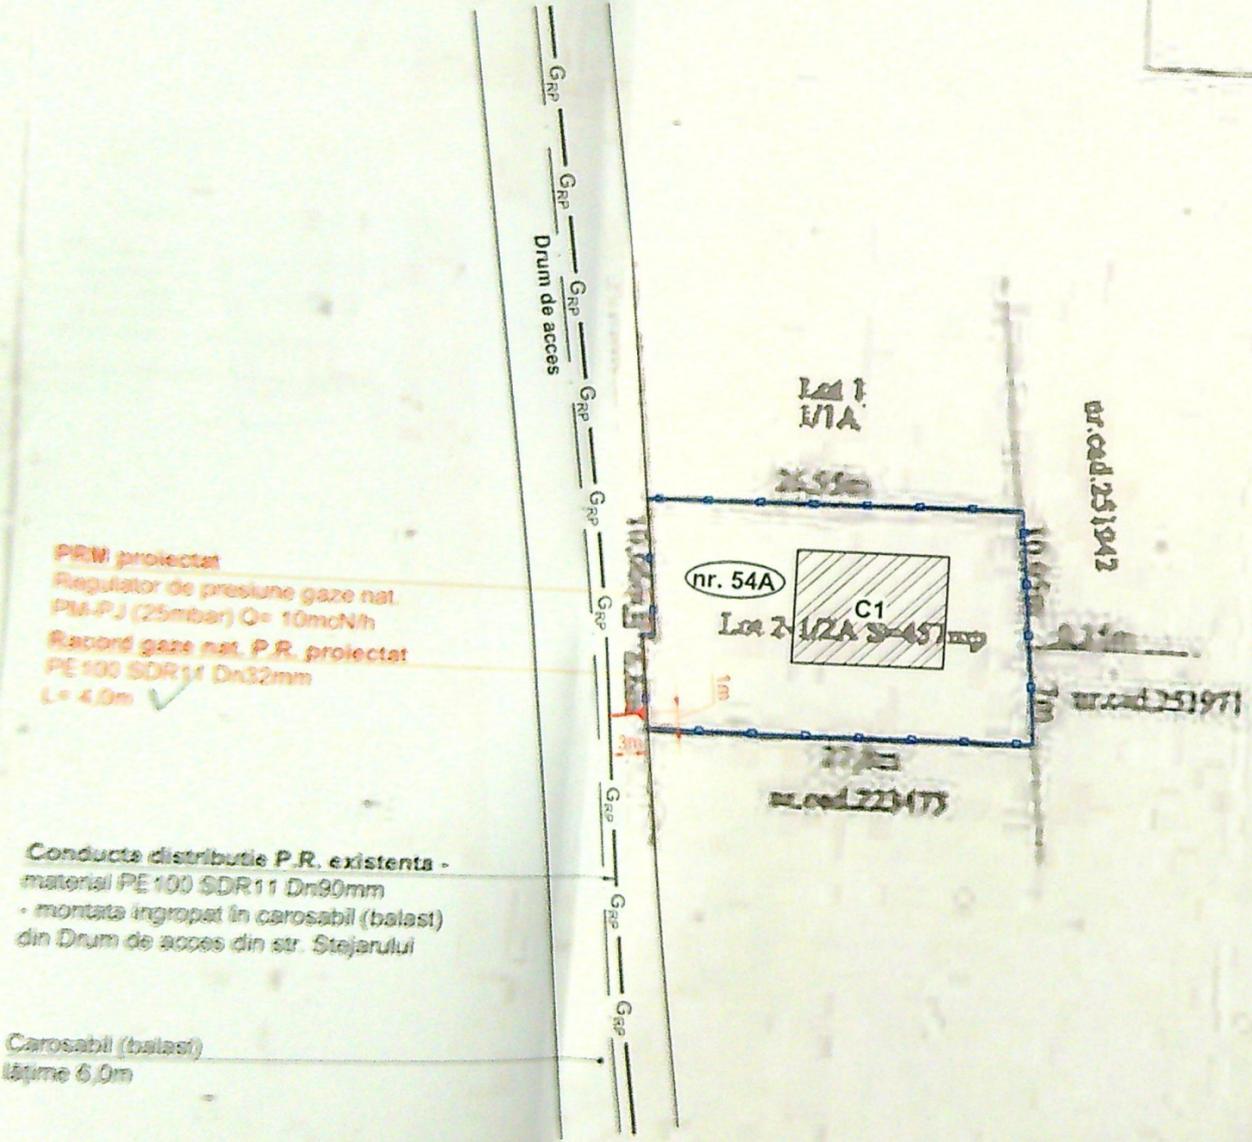

Florina- S
 Madalin di
 a Bitina M
 D
 T:

Pr. nr. 394/2023
 Față de OTAC
 Pr. Nr. G_02

Plan
 Ac

70