


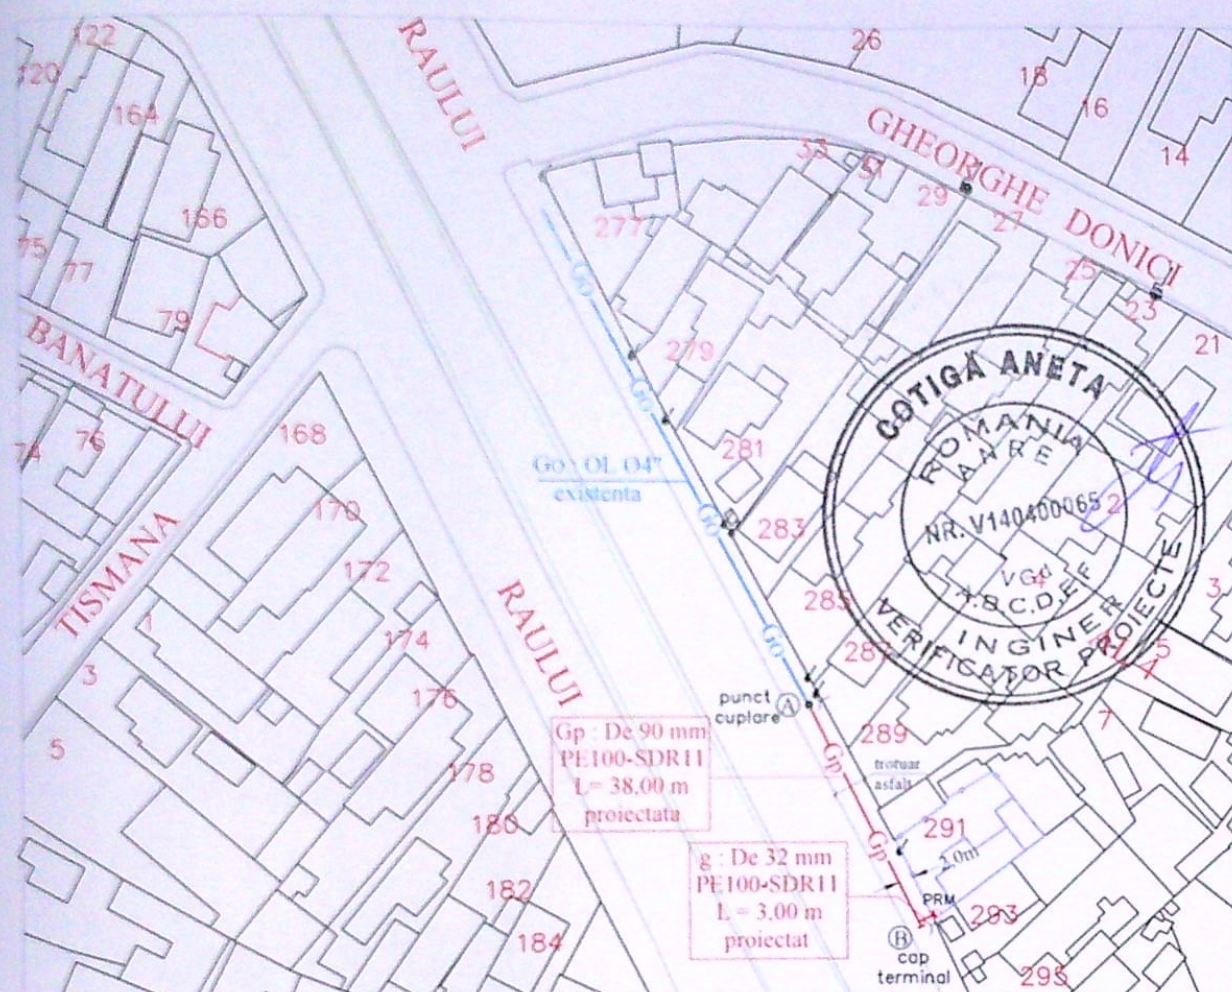

NOTA In zona de intersectie cu eventualele linii electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida

NOTA Se vor convoca reprezentanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. Raului exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare dar netrasate pe plan. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

- GO — Conducta gaze naturale RP din otel Ø 4" , existenta
- GP — Conducta gaze naturale RP , PE100-SDR11 , De 90 mm , L=38.00 m , proiectata
- G — Racord gaze naturale RP , PE100-SDR11 , Dn 32 mm , proiectat , L = 3,00 m
- PRM — Post reglare-masurare proiectat
- Rasufcatoari carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- Limita proprietate solicitant

NOTA Daca distanta intre conducta canalizare si conducta racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si gaze combinate prin Ordinul nr 89/2018 pentru regimul de medii presiune astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etansitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore

NOTA - TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”, constructii de importanta normala.

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
Inst. aut. proiectant, ing. STEFAN IONUT
inst. aut. ANRE PGD nr. 212160314/2026

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

DUMITRU MIHAIL
CRAIOVA , str. RAULUI , nr. 291 ,
jud. DOLJ

G1

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE-MASURARE PR/PJ	Faza
EF PROIECT	ing. Stefan Ionut		1:1000		DTAC
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut		DATA		
DESENAT	ing. Dobre Marian		2022	PLAN DE SITUATIE CONDUCTA	Pr. nr. 173/2022