


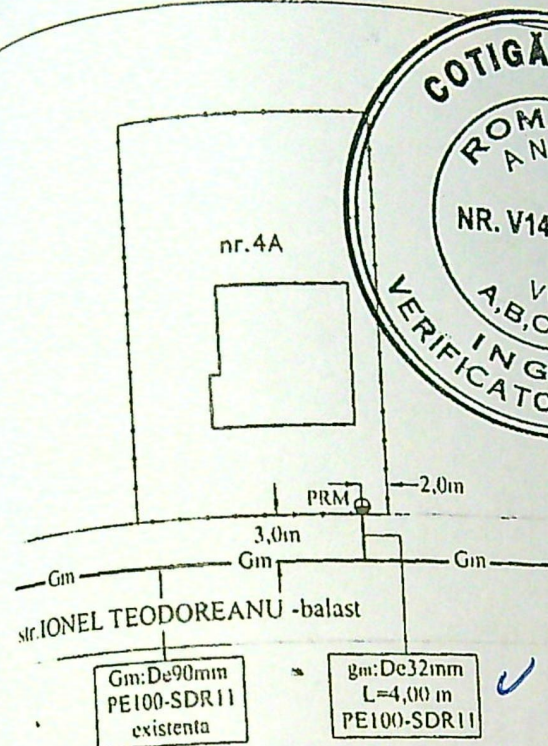

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar timp de 1 ora.

NOTA :
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1 ANEXAT . LA PUNEREA IN OPERA . OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR . SOLICITATE IN ACEST TABEL .


Categoria de importanta a lucrărilor este „C”.
construcții de importanta normala

NOTA:In zona de intersectie cu linia electrica subterana , conducta se va proteja cu pai de caramida

NOTA:Daca distanta intre conducta canalizare apa si racordul este mica de 20 cm, racordul se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26 Dn 90 mm

NOTA:Se vor convoca reprezentanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului Pe str DRUM ACCES exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare netrasate Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P.

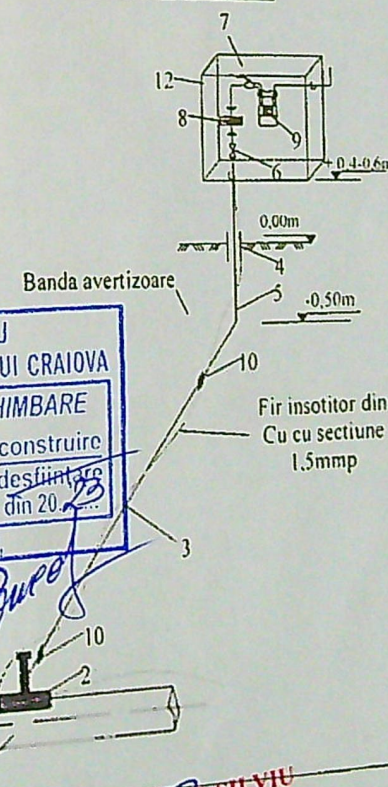

LEGENDA

Conducta strada la RP PE100, SDR11, Dn 90 mm, existenta
Tub de transport EF, PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare
SR EN 1555-3-A1:2011, SR EN 1555-1:2011, STOPGAZ 35mb-5bar
Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=4,00m, .
SR EN 1555-1:2011, SR EN 1555-2:2011
Racord protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
Racord de bransament fara anod de protectie (reiser), 1" x 32 mm,
Racord de PEHD100-SDR11 si teava de oțel calitatea L245 PSL 1.
SR EN 1555-3:2011, SR EN 1555-2:2011, SR EN ISO 3183:2013
Racord de racord cu sfera din alama O1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002
Racord de contor - nu face obiectul acestei documentatii;
Regulator de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009;
SR EN 13185-A1:2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nm³/h
Contor volumetric tip G4 - nu face obiectul acestei documentatii;
Racord PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1:2011;
SR EN 1555-1:2011
Racord gaze naturale,
Post PRM tip S300
PRM - Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
Limita de proprietate



EXECUTANT (operator) ISPAS ANDREI SILVIU
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
aut. executant: Tip EGD
aut. ANRE, EGD nr. 509203146
Perioada de valabilitate 20.12.2020 - 19.12.2025

BALA ADRIAN
CRAIOVA, str. IONEL TEODOREANU,
nr. 4A, jud. DOLJ

RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE MEDIE SI POST REGLARE PM/PJ

PLAN SITUATIE - SCHEMA IZOMETRICA

Gi

Faza

01/20

14.12.2020