

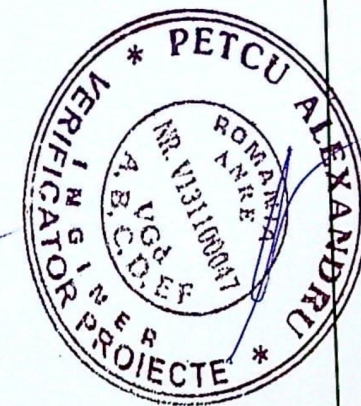


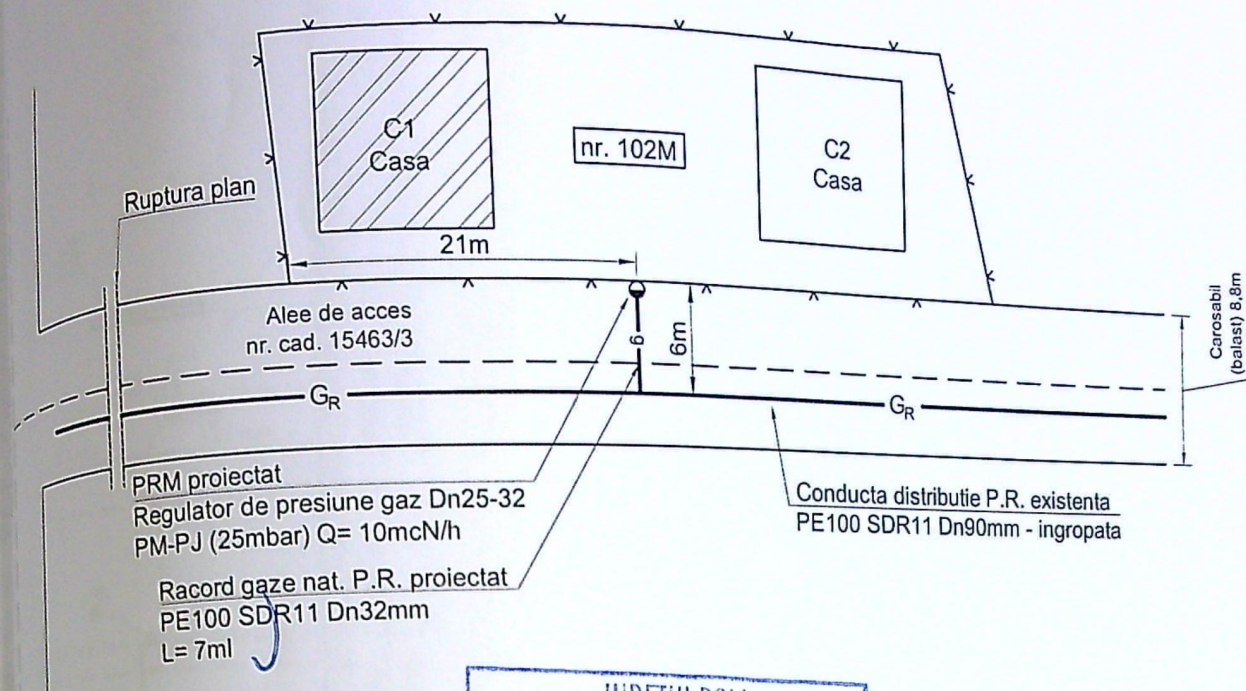

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Pom de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil Craiova, str. Potelu, nr. 102M C1, jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

La momentul in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru
conformitatea cu NTPEE-2018
Se vor realiza probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru
verificarea presiunii, astfel:
- Probe de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Probe de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
Se vor realiza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

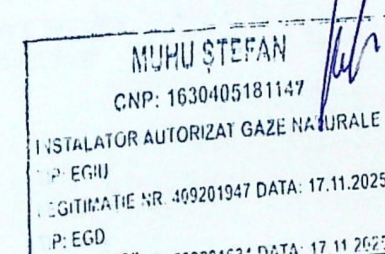

NTPEE-2018 NR. 50920163 DATA: 17.11.2025