


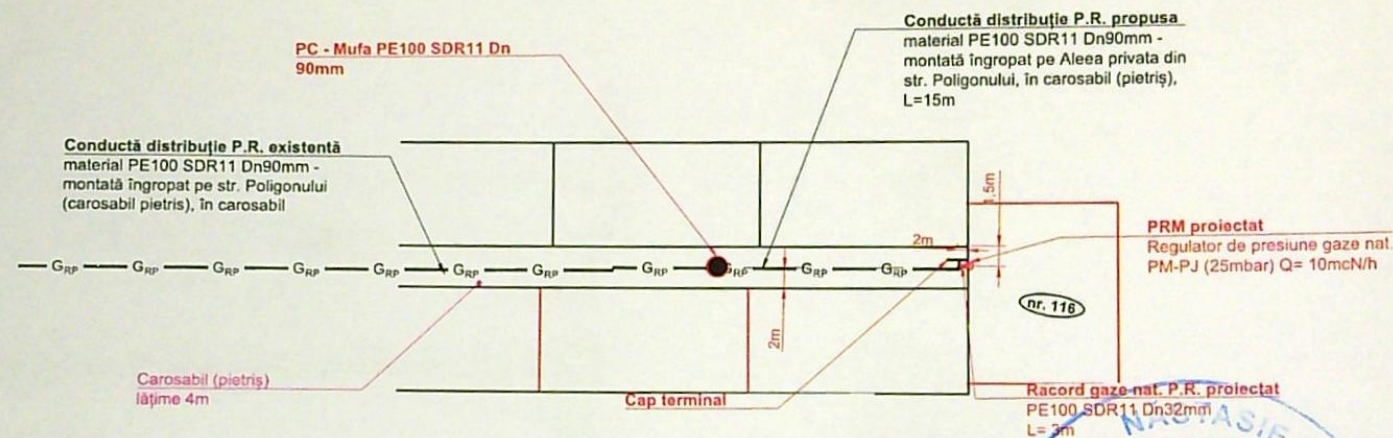

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore;
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta normala.

LEGENDA:

- G_{RP} — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- R — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- L — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Poligonului, nr. 116, jud. Dolj
- I — Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate	ROMPV GRUP OLTENIA SRL 42540009/2025 tip PGD Ing. Olteanu Ionica Autorizație nr. 201200009/2025			Beneficiar:	Pr. nr.
				Amplasament:	
				Loc. Craiova, str. Poligonului, nr. 116	
				jud. Dolj	
				Titlu proiect:	Faza:
				RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ	D.T.A.C.
Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara:	Titlu planșă:	Pl. Nr.
Sef proiect	ing. Olteanu Ionica		1:500 @ A2		