
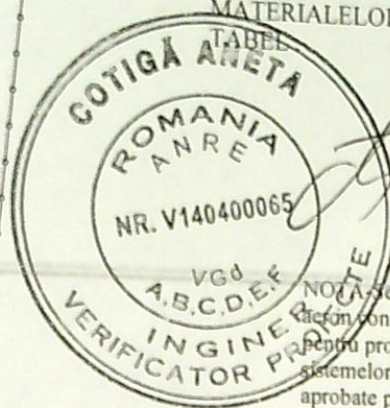


PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

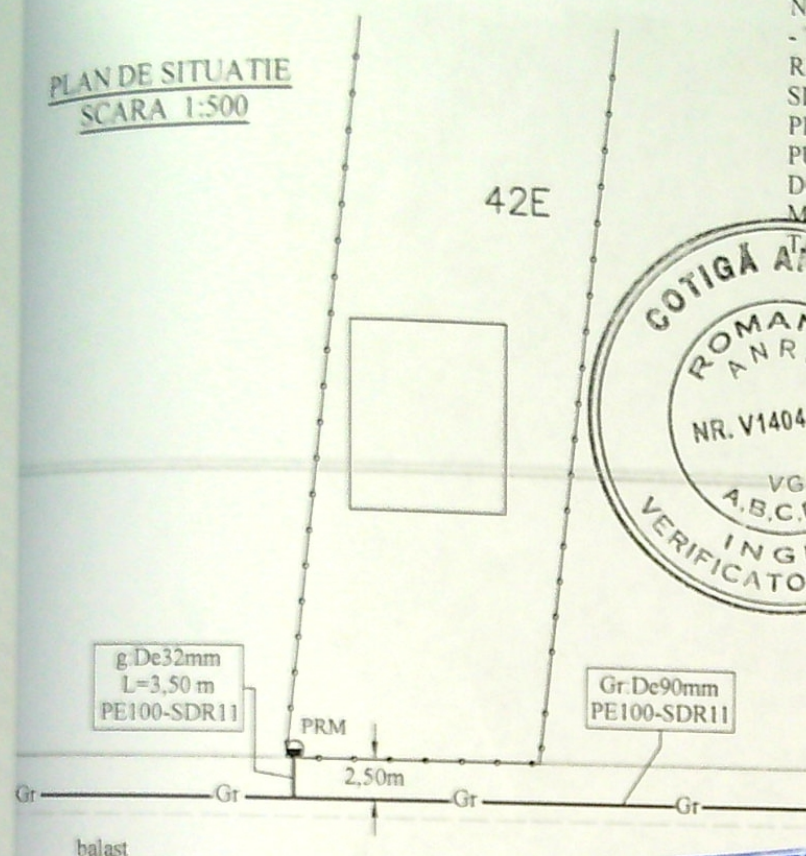

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”. construcții de importanta normala

NOTA: Se vor efectua probe de presiune cu cacon conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


Anexa la autorizatia de construire
Nr. 1439 din 20.12.2020

Arhitect Sel.

INDA:

ducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 90 mm, existenta
u de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare,
IN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011, STOPGAZ 35mb-5bar
cord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=3,50m,
EN 1555-1:2011;SR EN 1555-2:2011
anșon protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
pat de bransament fara anod de protectie (reiser), 1" x 32 mm,
eava de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitatea L245 PSL 1.
orm SR EN 1555-3:2011; SR EN 1555-2:2011;SR EN ISO 3183:2013
binet de racord cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
binet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
gulator de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009;
3785+A1:2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nmc/h.
ontor volumetric tip G4 - nu face obiectul acestei documentatii;
lufe PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1:2011;
EN 1555-1:2011
irida PRM tip S300
1- Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
— Limita de proprietate

SCHEMA IZOMETRICA RACORD
GAZE NATURALE R.P.

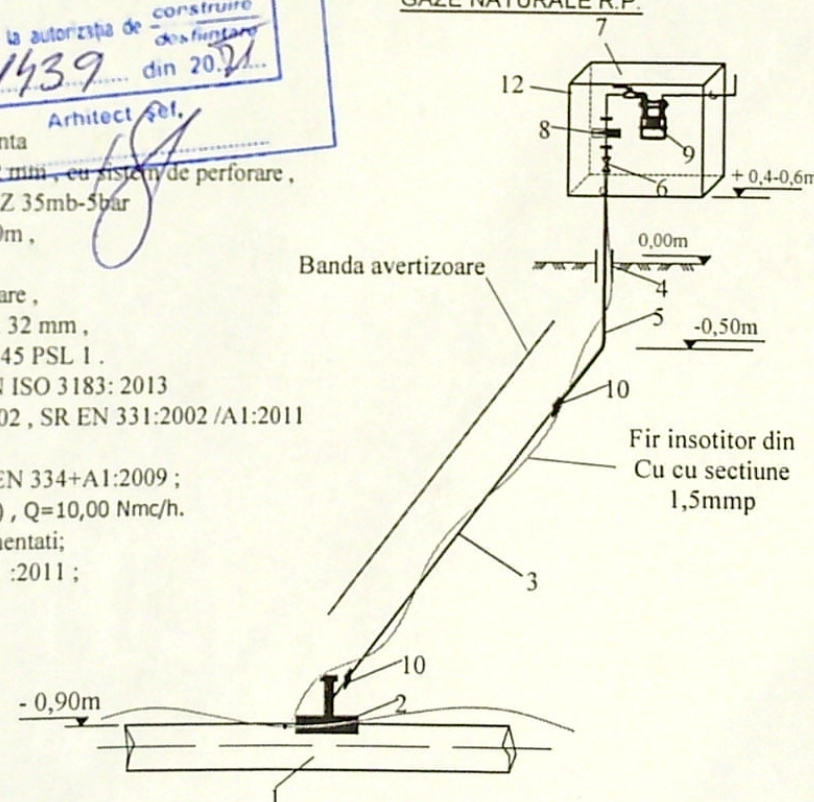

CTANT (operator economic)

RSINST S.R.L. CRAIOVA

ut. proiectant: ing. STEFAN IONUT

it. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

EXECUTANT (operator economic)

Inst. aut. executant:

inst. aut. ANRE, EGD nr.

ING. ISPAS ANDREI SILVIU
INGINER AUTORIZAT GAZE NATURALE
Tip EGD
Legitimatie nr. 58/2014
Permis de constructii nr. 46

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

TOLOVICI FLORIN DANIEL
CRAIOVA, str. TRANDAFIRULUI, nr. 42E,
jud. DOLJ

G1

ICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA
OIECT	ing. Stefan Ionut		1:500
TANT	ing. Stefan Ionut		DATA
AT	ing. Dobre Marian		2021

RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ

Faza:
PT

PLAN SITUATIE, SCHEMA IZOMETRICA

Pr. nr.
202/2021