


Se vor convoca reprezentanții Companiei de Apa Oltenia SA pentru a se discuta proiectul de amplasament al rețelei de alimentare cu apă și rețea de canalizare. Se vor respecta distanțele minime față de construcțiile existente și fața de conductă canalizată existentă. Se vor respecta distanțele minime față de conductă canalizată existentă și fața de conductă canalizată existentă. Se vor respecta distanțele minime față de conductă canalizată existentă și fața de conductă canalizată existentă.

PLAN DE SITUAȚIE 1:500

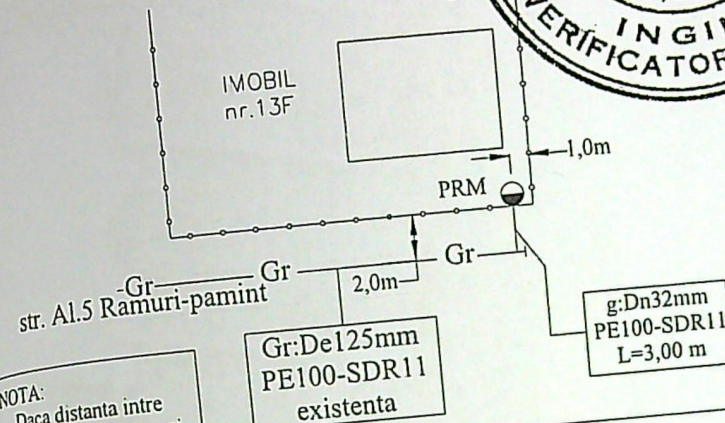


NOTA:
Dacă distanța între conductă canalizare și conductă racord este mai mică de 20 cm, racordul gaze se va proteja în tub de protecție din PE100SDR26 Dn 90 mm

NOTA:
În zona de intersecție cu linia electrică subterană, conductă se va proteja cu pat de cărămidă


NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistență la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanșitate la presiune de 6 bar timp de 1 ora.

Categoria de importanță a lucrărilor este „C”, construcții de importanță normală

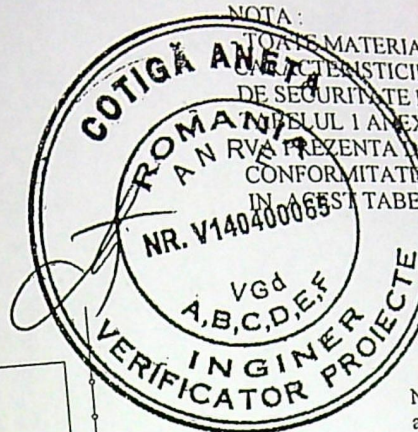

SCHEMA IZOMETRICĂ RACORD GAZE NATURALE R.P.

JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizația de construire
Nr. 1173
din 20.12.2023
Arhitect șef
Banda avertizoare

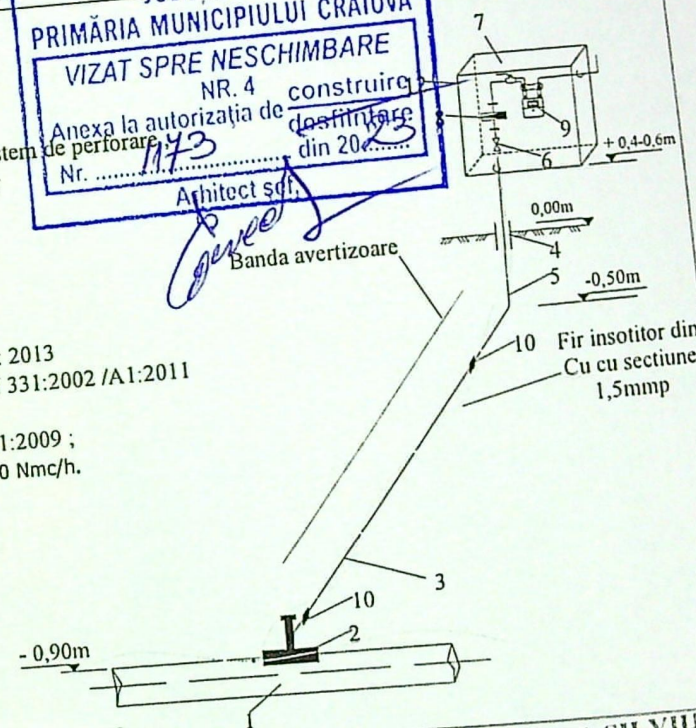

- LEGENDA:
- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 125 mm, propusa
 - 2-Teu de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 125 mm x 32 mm, cu sistem de perforare
 - 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=3,00m, SR EN 1555-1 :2011; SR EN 1555-2 :2011
 - 4-Manșon protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare, din teava de PEHD100-SDR 11 și teava de oțel calitate L245 PSL 1, conform SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2 :2011; SR EN ISO 3183: 2013
 - 6-Robinet de racord cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
 - 7-Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
 - 8-Regulatoare de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009; EN 13785+A1: 2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nmc/h.
 - 9-Contor volumetric tip G4 nu face obiectul acestei documentatii;
 - 10-Mufe PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1 :2011; SR EN 1555-1 :2011
 - 12-Firida PRM tip S300
 - PRM - Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
 - Limita de proprietate

TANT (operator economic) ing. ISPAS ANDREI SILVIU
ing. (semnatura autorizata si stampila)
executant: ANRE, grd. EGD nr. 19.12.2025

MIHU TITUS GABRIEL
OVA, str. ALEEA 5 RAMURI, nr. 13F,
jud. DOLJ

RACORD GAZE NATURALE
ESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ
PLAN DE SITUAȚIE SI SCHEMA IZOMETRICĂ

G1

Faza
DTAC
Pr nr
157/2023

67
64