


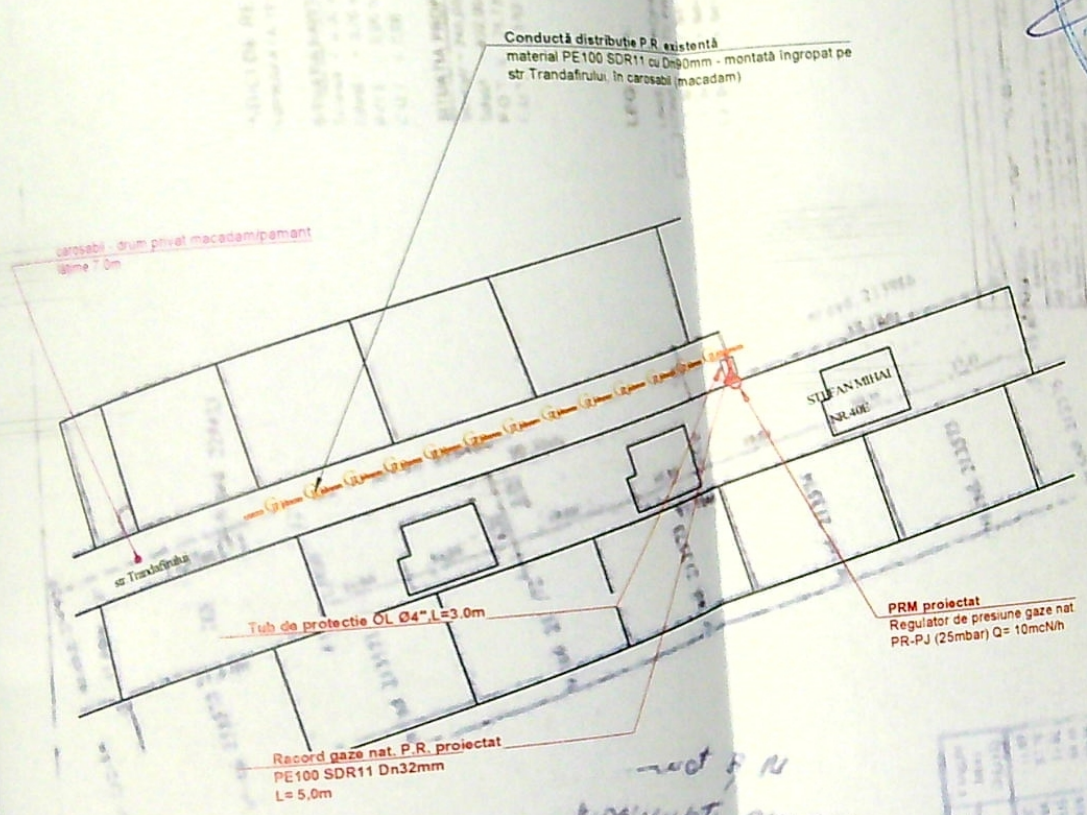

pe planul de situație al drumului existent în zona proiectată

** nu este necesar să se realizeze proiectul la scară*


LEGENDA

- Conductă GN existentă RP PE 100 SDR11 DN 90mm
- Imbinare fir trasor
- Teu bransament cu colier PE100SDR11 GAZSTOP DN 90/32 mm
- Mufa E.F. Dn 32 mm, PE 100 SDR 11
- Teava PE100SDR11 Dn 32 x 3.0 mm, L= 3.7 m
- Tub de protecție OL Ø4", L=3.0m
- Paisier Dn 32 mm
- Fir trasor
- Terminare

Nota 1:
Conducta și bransamentele de GN se vor realiza în tuburi de protecție la traversarea rețelilor de utilități, instalatilor și construcțiilor subterane atunci când distanța dintre acestea este mai mică de 0.20m în conf. cu prevederile Ordinului ANRE nr.89/2018.
Tipul de material pentru tuburile de protecție va fi ales în conf. cu prevederile art. 178 (1) din Ordinul ANRE nr.89/2018.

Nota 2:
La conductele din PE, tuburile de protecție se prevăd la capete, la partea inferioară cu găuri și răsuflători, iar capetele se etanșează pe teava din PE.

În vederea executării lucrărilor de execuție vom solicita asistența din partea beneficiarului din zona afectată pe perioada

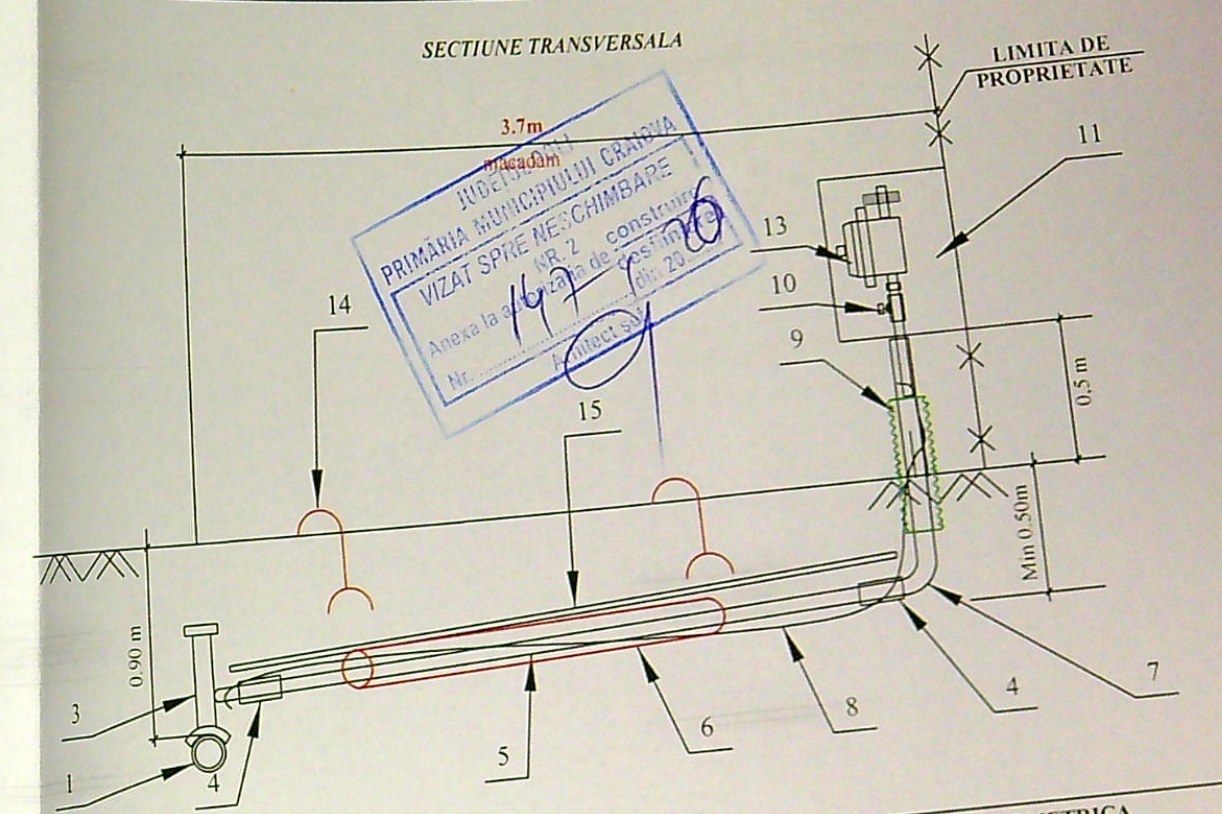

CONSUM propus
Q = 4,00 Nmc/h


LEGENDA UTILITATI

- GP — GP — Conducta GN existentă RP PE100 SDR11 DN 90mm
- GG — Bransament GN proiectat

SCARLAT GABRIEL CRISTIAN
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP PGU LEGITIMATIE NR. 111220123
TIP PGD LEGITIMATIE NR. 211220108
PERIOADA DE VALABILITATE 19.12.2027

IOSIF SILVIAN IONUT
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP PGU LEGITIMATIE NR. 505220399
PERIOADA DE VALABILITATE 03.05.2022-12.05.2027

PROIECTANT

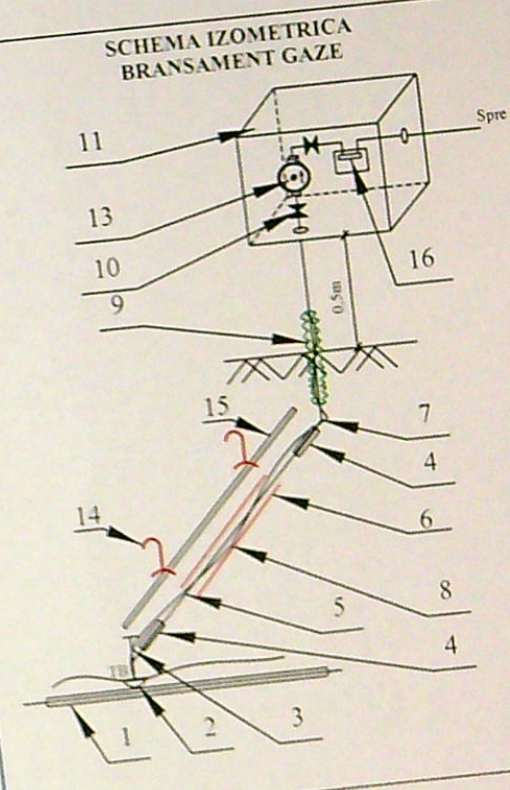

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.			Beneficiar: SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL	
Abonat: STEFAN MIHAI				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	
SEF PROIECT	ing. C. Pășeu		1:500	
PROIECTANT	ing. C. Scarlat		Data:	2025
DESENAT	ing. C. Scarlat		Titlu planșă: PLAN DE SITUAȚIE	

Titlu proiect: INSTALAȚIE DE RACORDARE GAZE NATURALE RP PE100 SDR11 DN 32 mm, L= 5.00 m Loc: CRAIOVA, Str. TRANDAFIRULUI NR. 40E, BL.40E, jud. DOLJ