
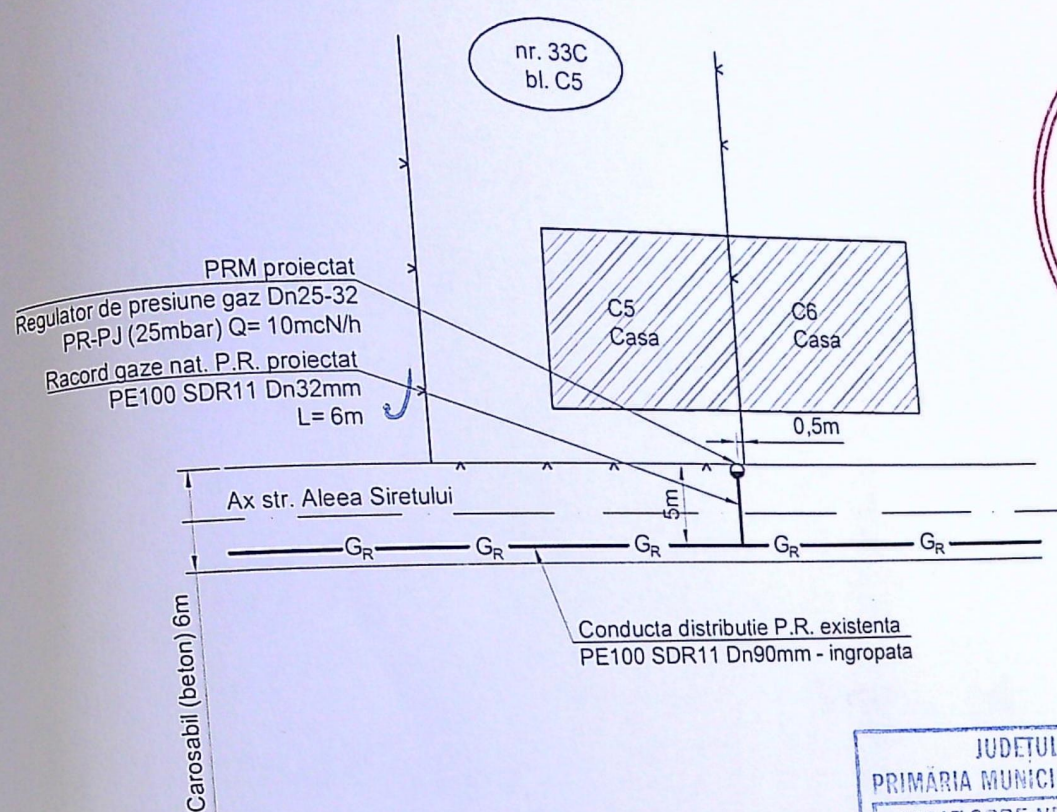
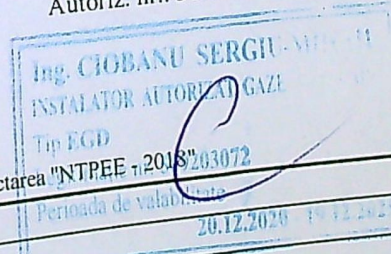


- LEGENDA:
- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
 - Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 - Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
 - Limita incinta imobil
 - Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

- NOTA:
1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
 3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 Autoriz. nr.: 509203072/2020 Tip EGD

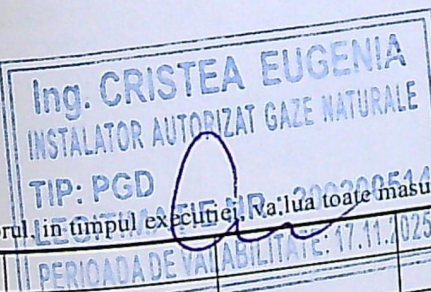

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA	Proiect nr.

S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA

CUI I
 Autoriza

SPECIFICAȚIE	
SEF PROIECT	Ing. Aut.
PROIECTAT	Ing. Aut.
DESENAT	ing.

ulterioare);
 ANRE) privind
 hnici pentru
 a sistemelor

PS

ideful

u

5.