



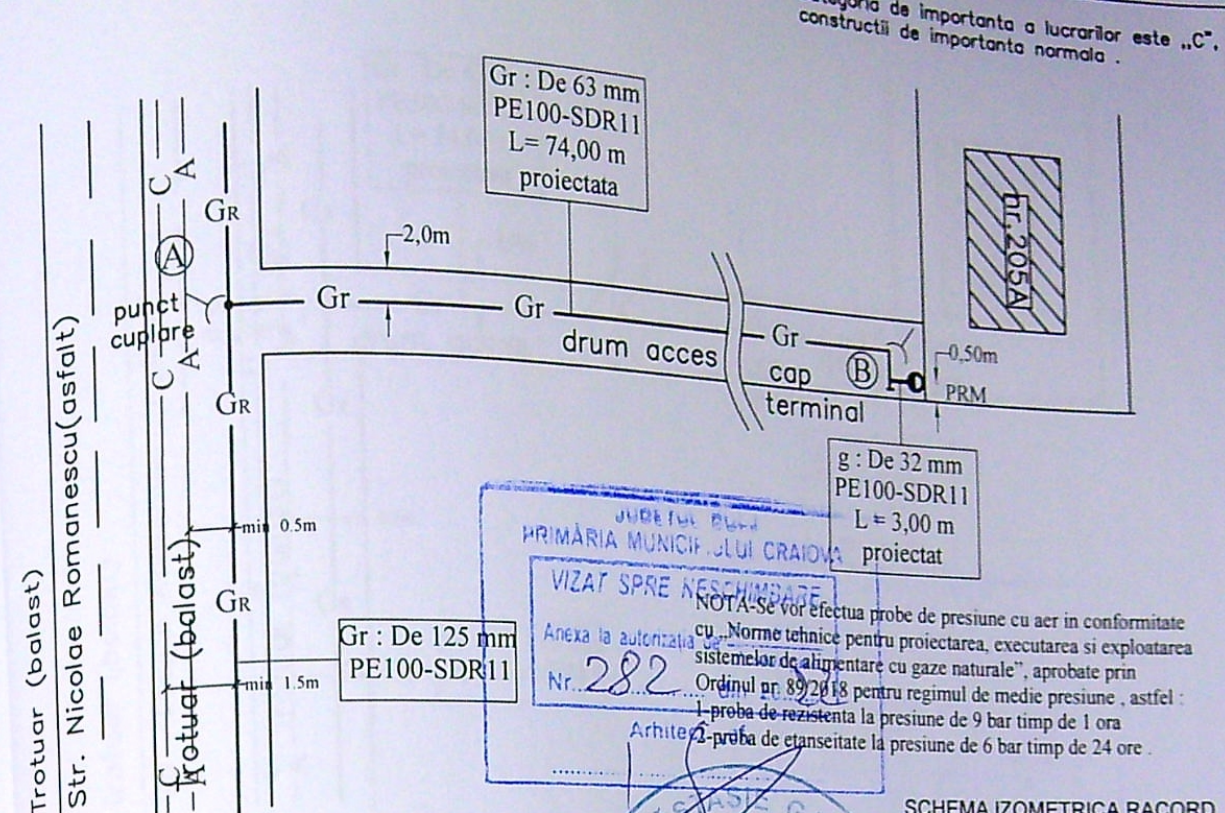

SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P.

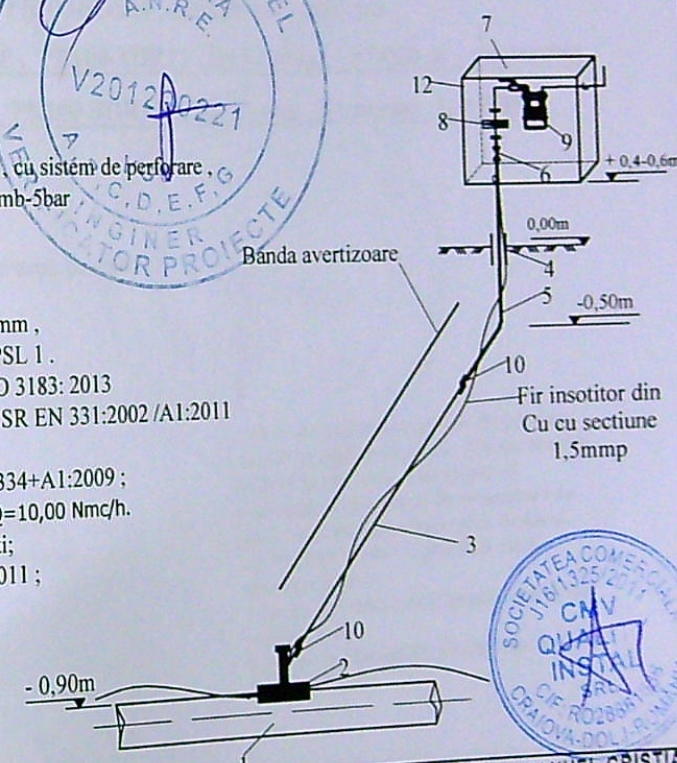

SEMDA:

- Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 63 mm , proiectata
- Teu de bransament EF , PE100-SDR11 , Dn 63 mm x 32 mm , cu sistem de perforare ,
- EN 1555-3+A1 :2011 ; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
- Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm , L=3,00m ,
- EN 1555-1 :2011;SR EN 1555-2 :2011
- Manson protector din PE , dn110mm , cu rol de rasuflatoare ,
- Capat de bransament fara anod de protectie (reiser) , 1" x 32 mm ,
- Teava de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitatea L245 PSL 1 .
- Form SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2: 2011;SR EN ISO 3183: 2013
- Robinet de racord cu sfera din alama Ø1" , SR EN 331:2002 , SR EN 331:2002 /A1:2011
- Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
- Regulator de presiune pentru consum rezidential , SR EN 334+A1:2009 ;
- 15785+A1: 2011, tip FE 10 L , DN25-32 PM-PJ (25mbar) , Q=10,00 Nm³/h.
- Contor volumetric tip G4 nu face obiectul acestei documentatii;
- Mufe PE100-SDR11 Dn32 , conform SR EN 1555-3+A1 :2011 ;
- EN 1555-1 :2011
- Priză PRM tip S300
- Post reglare-masurare (Q10-G6-S300)
- Limita de proprietate
- C — Conducta canalizare existenta
- A — Conducta ana existenta

EXECUTANT (operator economic)
CMV...
director, ing...
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
Gaze Naturale EGD
Leg. nr.: 5092032/2012

ALIMANESCU EMANUEL VASILE
CRAIOVA , str. NICOLAE ROMANESCU NR. 205A
jud. DOLJ

G1

RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ

CU/DTAC
/PT
Pr nr
67/2021

PLAN DE SITUATIE SI SCHEMA IZOMETRICA