


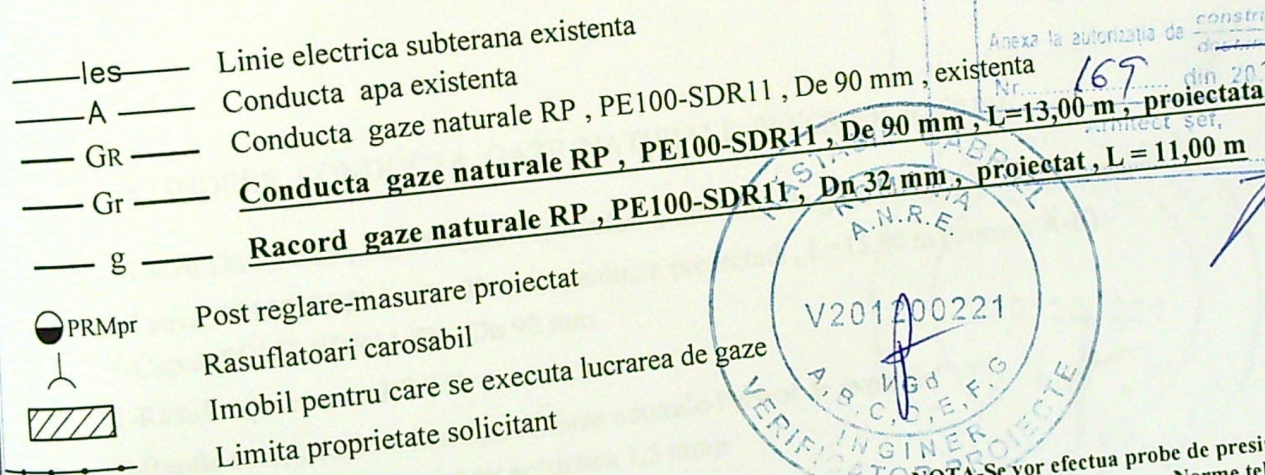

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”,
construcții de importanta normala.

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune astfel :

- 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
- 2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

PROIECTANT (operator economic) **DUMITRU-VALEA**
CMV QUALITY INSTAL S.R.L. AUTORIZATIE PGD
 Inst. aut. proiectant.: ing. Udrișu Valentin
 Inst. aut. ANRE, PGD nr. 21216/03.12.2018

EXECUTANT (operator economic)
 G.C. CHV QUALITY INSTAL SR
 director. ing. (semnatura autorizata si stampila)
 Inst. aut. executant:
 inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

Instalator autorizat ANRE
 GAZE NATURALE ENE EGD
 Lag. nr.: 50920722/20.12.2020

CONDUCA GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ
PLAN DE SITUATIE CONDUCTA

CU/DTAC	
/PT	
Pr nr	
79/2021	