



PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Brans. gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L=3,00 ml

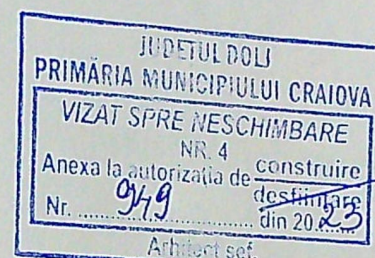

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Limita incinta imobil Craiova, str. Cosuna, nr. 112, C6, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea
probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de
rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
rezistenta la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul DGSR.

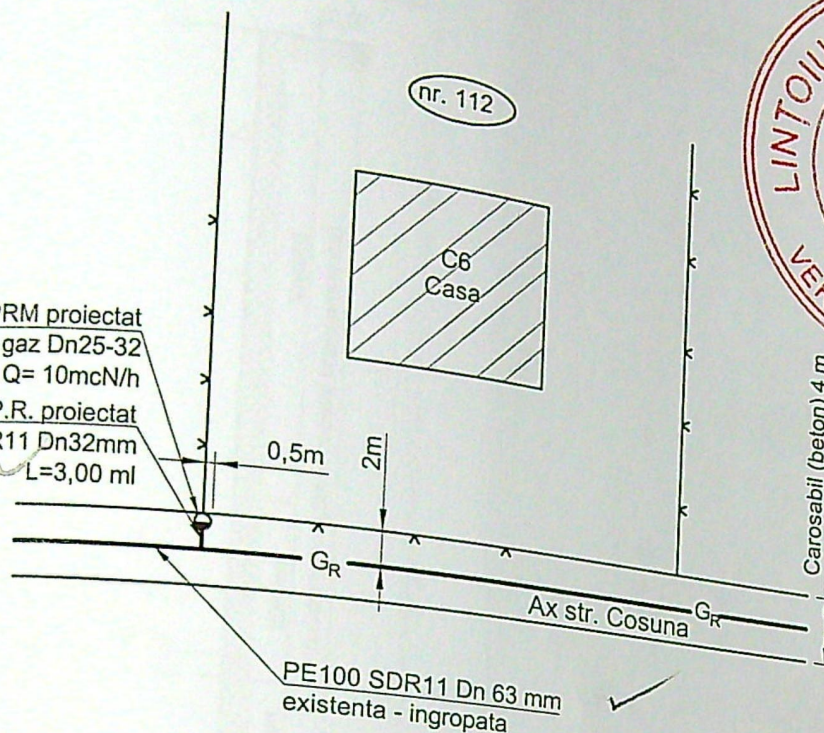

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 509203072 / 2020 Tip EGD



REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA		
Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru STINGA BIANCA MARIA	Proiect nr. 216
Amplasament:	Craiova, str. Cosuna nr. 112, C6, jud. Dolj	Faza: D.T.A.C.
Titlu proiect:	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ	Planşa nr. G 1
Titlu planşa:	PLAN DE SITUATIE	