
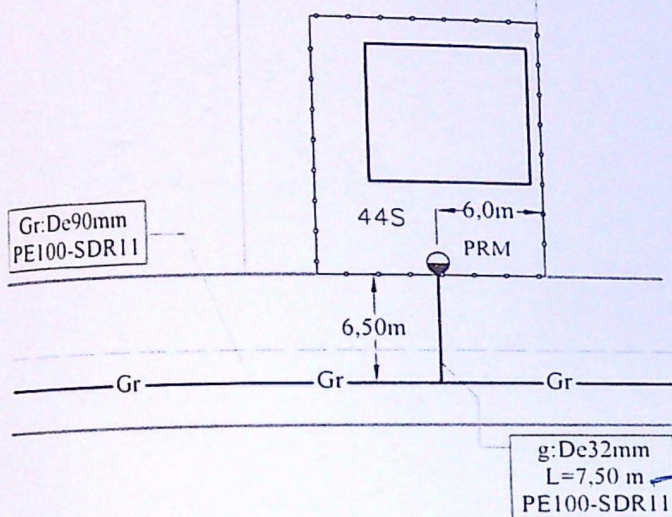


PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

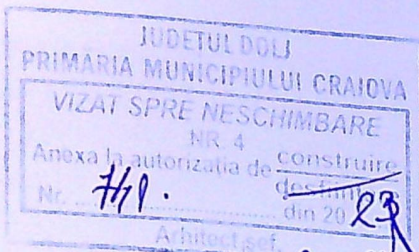

LEGENDA:

- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 90 mm , existenta
 - 2-Teu de bransament EF , PE100-SDR11 , Dn 90 mm x 32 mm , cu sistem de perforare , SR EN 1555-3+A1 :2011 ; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
 - 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm , L=7,50m , SR EN 1555-1 :2011;SR EN 1555-2 :2011
 - 4-Manșon protector din PE , dn110mm , cu rol de rasuflatoare ,
 - 5-Capat de bransament fara anod de protectie (reiser) , 1" x 32 mm , din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitate L245 PSL 1 , conform SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2: 2011;SR EN ISO 3183: 2013
 - 6-Robinet de racord cu sfera din alama Ø1" , SR EN 331:2002 , SR EN 331:A1:2011
 - 7-Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
 - 8-Regulatoare de presiune pentru consum rezidential , SR EN 334+A1:2009 ; EN 13785+A1: 2011, tip FE 10 L , DN25-32 PM-PJ (25mbar) , Q=10,00 Nmc/h.
 - 9-Contor volumetric tip G4 - nu face obiectul acestei documentatii;
 - 10-Mufe PE100-SDR11 Dn32 , conform SR EN 1555-3+A1 :2011 ; SR EN 1555-1 :2011
 - 12-Firida PRM tip S300
- PRM - Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
- Limita de proprietate


NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune , astfel :

- 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
- 2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

NOTA :
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD .

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”.
construcții de importanta normala

SCHEMA IZOMETRICA RACORD
GAZE NATURALE R.P.

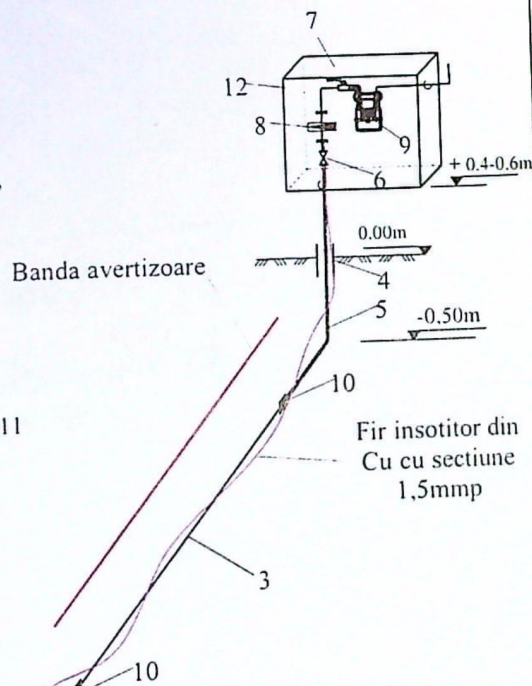

JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEXA LA
CERTIFICATUL DE URBANISM

UTANT (operator economic) Nr. 1114 din 2023
ut. executant: Architect sef,
t. ANRE, EGD nr. 1

LUNGU GEORGE GABRIEL
CRAIOVA , str. AGRISULUI , nr. 44S , jud. DOLJ

RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ

PLAN SITUATIE , SCHEMA IZOMETRICA

G1

Faza:
CU

Pr. nr.
110/2023