


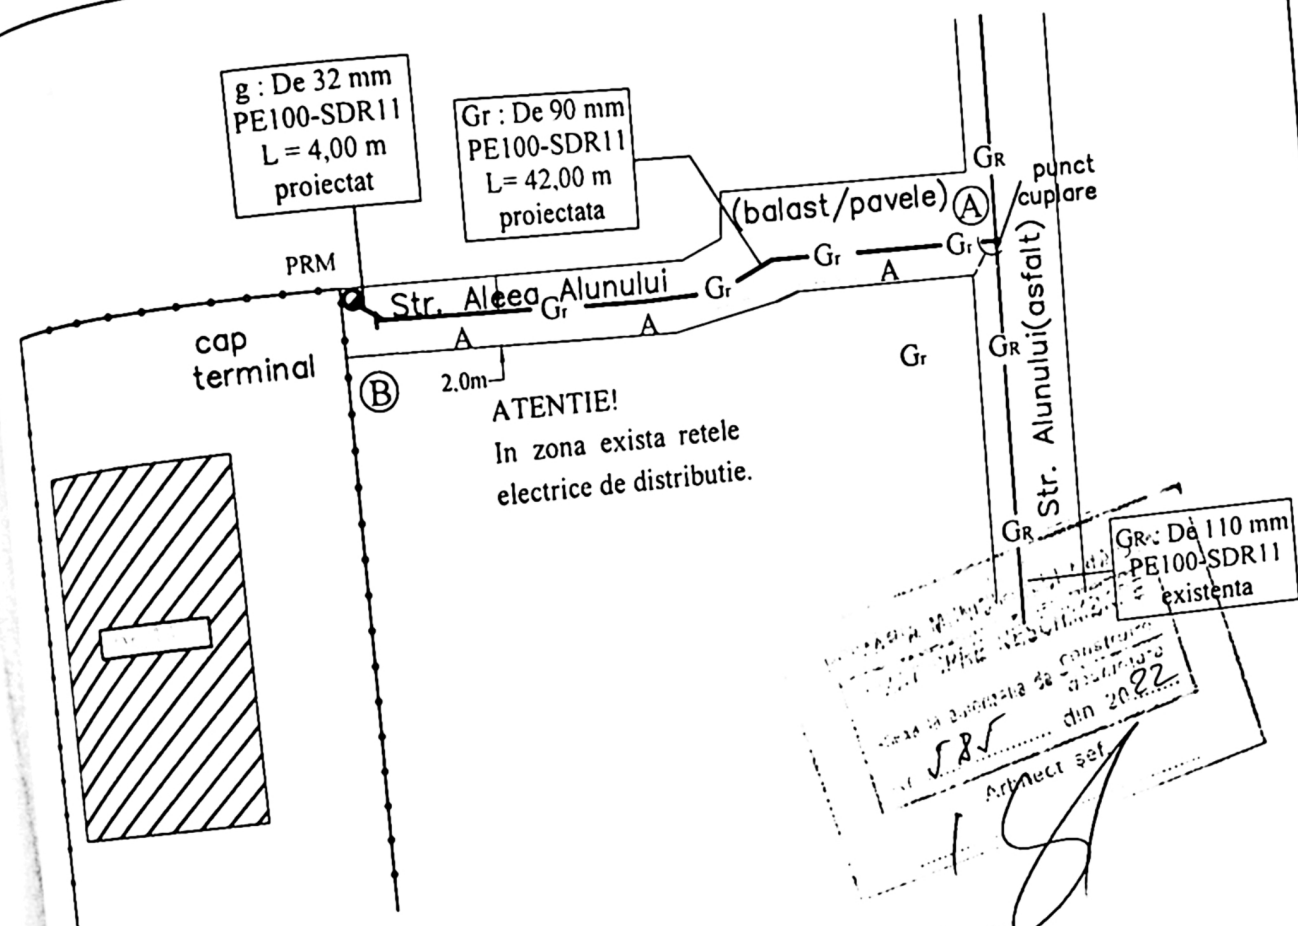

- GR — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 110 mm, existenta
- Gr — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 90 mm, L=42,00 m, proiectata
- g — Racord gaze naturale RP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 4,00 m

- PRMpr Post reglare-masurare proiectat
- Rasufiatoari carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- Limita proprietate solicitant

ATENTIE !
Se vor efectua sondaje in vederea identificarii eventualelor retele de utilitati . Se vor lua masuri pentru respectarea distantelor de securitate conform normelor in vigoare .

UDROIU DUMITRU-VALENTIN
AUTORIZATIE PGD
21.12.2020/19.11.2018

Categoria de importanta a lucrarii: 1
Instructiile de importanta normala.

PROIECTANT (operator economic)
V QUALITY INSTAL S.R.L.
aut. proiectant: ing. UdROIU Valentin
aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

EXECUTANT (operator economic)
CMV QUALITY INSTAL S.R.L.
director: ing.
inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

NOTA: Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

