


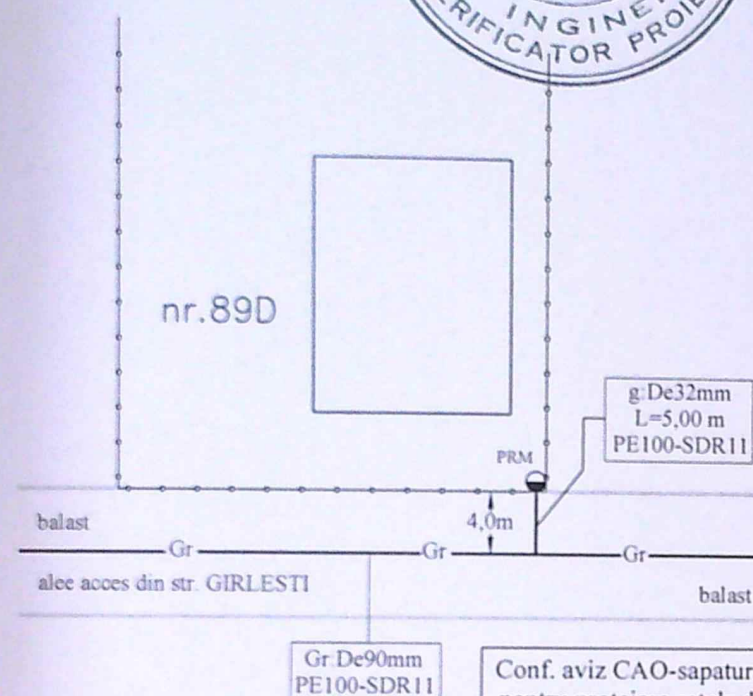

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune , astfel :


- 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
- 2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore

NOTA :
- TOATE MATERIALELEEE FOLOSITE VOR
RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE
SI CONDIITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA
PREVAZUTE IN TABELUL I ANEXAT . LA
PUNEREA IN OPERA , OE VA PREZENTA
DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA
MATERIALELOR , SOLICITATE IN ACEST
TABEL .

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”.
construcții de importanta normala

LEGENDA:

- 1-Conducta stradală RP PE100, SDR11, Dn 90 mm, existentă
2-Teu de branșament EF, PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare, SR EN 1555-3+A1 :2011 ; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=5,00m, SR EN 1555-1 :2011;SR EN 1555-2 :2011
4-Manșon protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare .
5-Capăt de branșament fara anod de protectie (reiser) , 1" x 32 mm, din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitatea L245 PSL 1 . conform SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2: 2011;SR EN ISO 3183: 2013
6-Robinet de racord cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
7-Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
8-Regulator de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009 ; EN 13785+A1: 2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nmc/h.
9-Contor volumetric tip G6 - nu face obiectul acestei documentati;
10-Mufe PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1 :2011 ; SR EN 1555-1 :2011
12-Firida PRM tip S300
PRM - Post reglare-masurare (Q10-G6-S300)
----- Limita de proprietate ----- - 0.90m

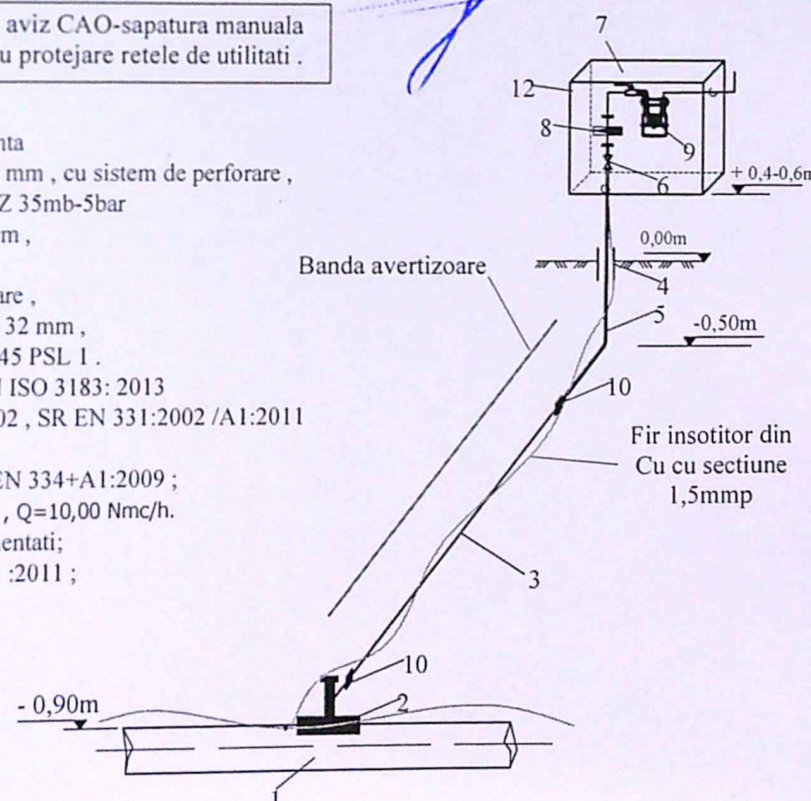

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
Inst. aut. proiectant : ing. STEFAN IONUT
Inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

Inst. aut. proiectant.: ing. STEFAN IONUT
Inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

1st. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

EXECUTANT (operator economic)

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, EGD nr. Tip EGD

Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, EGD nr. 804/203146

Legitimatie nr. 1020
Data calabilitate 2020-19.12.2022

TRITESCU ROBERT VALENTIN
CRAIOVA, str. GIRLESTI, nr. 89D, jud. DOLJ

G

PECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ	Faza: PT/PA
EF PROIECT	ing. Stefan Ionut		1:500		
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut		DATA	PLAN SITUATIE , SCHEMA IZOMETRICA	Pr. nr. 45/2021
ESENAT	ing. Dekeu Marian		2021		