


34722
544 mp.
Adresa imobilului
Str. Dobrogea, nr. 44
CRAIOVA
UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA (UAT)
CRAIOVA

se proiecteaza
sistem de presurizare gaze nat
cu (SDR) Q= 10mN/h
si gaze nat P.R. proiectat
cu DN110 Dn125mm

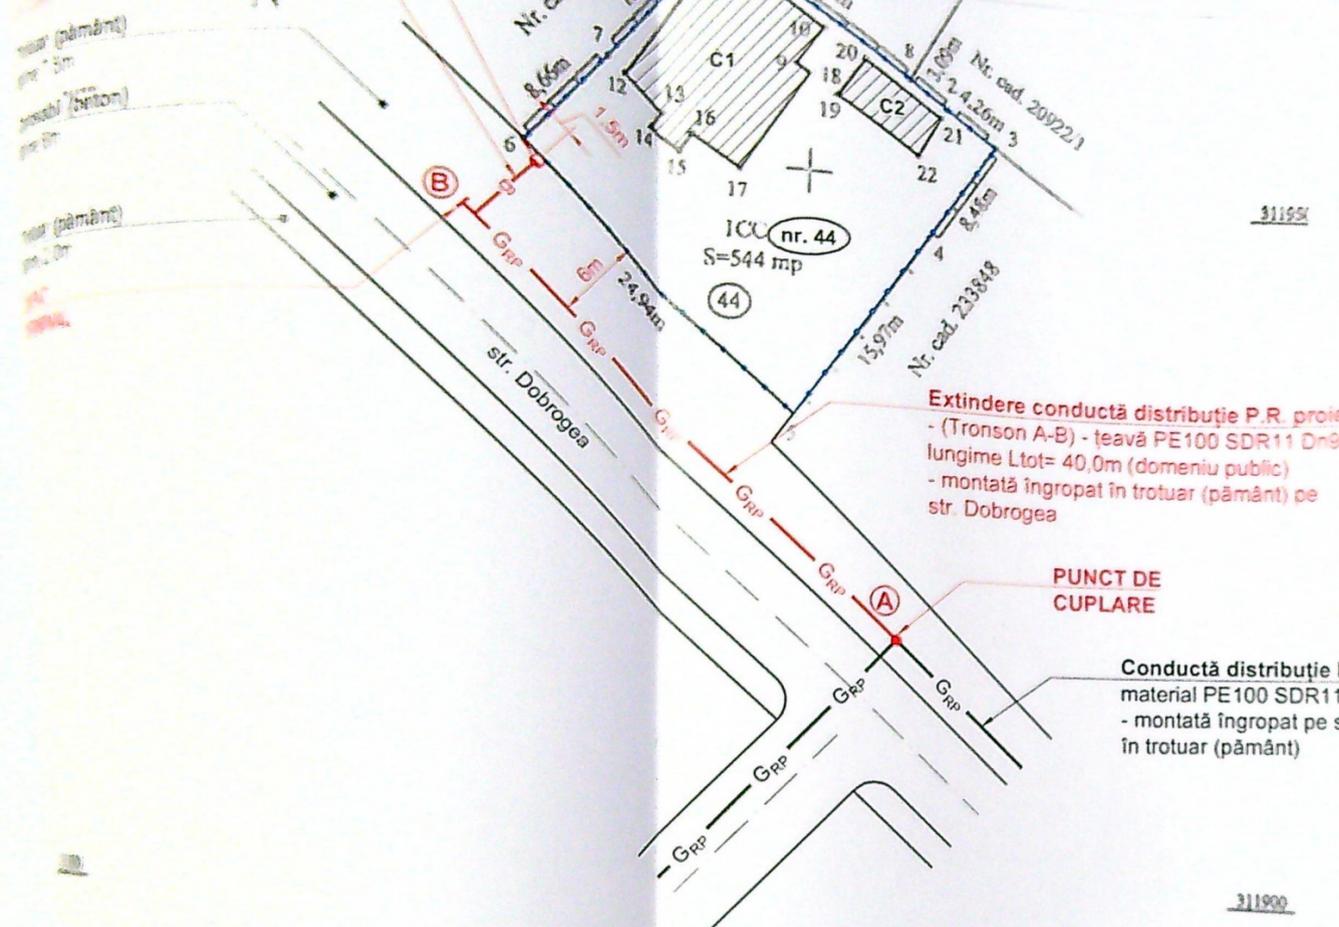

Extindere conductă distribuție P.R. proiectată
- (Tronson A-B) - țevă PE100 SDR11 Dn90mm în
lungime Ltot= 40,0m (domeniu public)
- montată îngropat în trotuar (pământ) pe
str Dobrogea


PUNCT DE
CUPLARE

Conductă distribuție P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn90mm
- montată îngropat pe str. Dobrogea,
în trotuar (pământ)

NOTA:
1. Constatand, în timpul execuției, să fie luată în considerare și să se impună pentru respectarea
"STPEE-2019".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu STPEE-2019 pentru regiuni de
medie presiune, astfel:
* pentru extindere rețea distribuție gaze naturale:
- Proba de rezistență la presiune de 5 bar, timp de 1 oră.
- Proba de etanșitate la presiune de 5 bar, timp de 2 ore ($V_{max} = 0.170m^3$).
* pentru rețea gaze naturale:
- Proba de rezistență la presiune de 5 bar, timp de 1 oră.
- Proba de etanșitate la presiune de 5 bar, timp de 1 oră ($V_{max} = 0.007m^3$).
3. Se montează risculuri în dreptul imobilului cuțat și la capătul tuburilor de presiune.
4. Operațiunile de perforare a conductelor de distribuție se fac efectivă numai de către personalul
operatorului licențiat.

LEGENDA:

- Gnp - Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- Gpp - Conductă distribuție gaze naturale PR proiectată - extindere, montată îngropat
- g - Rețea gaze naturale PR proiectată, montată îngropat
- - - - - Limita administrativă (m. Craiova, str. Dobrogea, nr. 44, (să. Dob))
- Linie pentru capăt de țevă și rețea gaze naturale

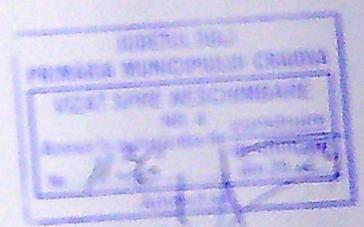


Plan de coordonare Sistem de proiectie „Stereo 70°”

Nr. pt.	Coordonate pct. de contur		Lungimi laterale D(i,i+1)
	E [m]	N [m]	
1	40285.099	311965.659	16.061
2	40296.812	311957.298	3.089
3	40299.490	311955.690	4.256
4	40283.088	311953.482	8.484
5	40298.290	311946.417	15.967
6	40299.340	311933.249	24.938
7	40285.324	311949.359	8.600
8	40285.705	311956.146	17.050

Executant: NICOLAE SPATARU
Certificat de autorizare
Seria RO-DJ-F Nr. 0026/0019
Categorie B

Confirmă executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii
documentației cadastrale și corespundența
acesteia cu realitatea de teren.
Data: 04.02.2019

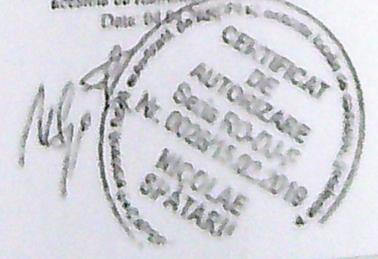

Executant: SC CIVIL QUALITY INSTAL SRL
Str. nr. 4702, Ing. Sterie Danut-Cristian
Bucuresti, Romania



PL. Nr.	024/2024
Tip	STAC
PL. Nr.	G. 02
Nr. 02	