


NOTA: Se va respecta predarea amplasamentului. Pe str. FAGARAS se va realiza alimentare cu apa si retea de canalizare. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

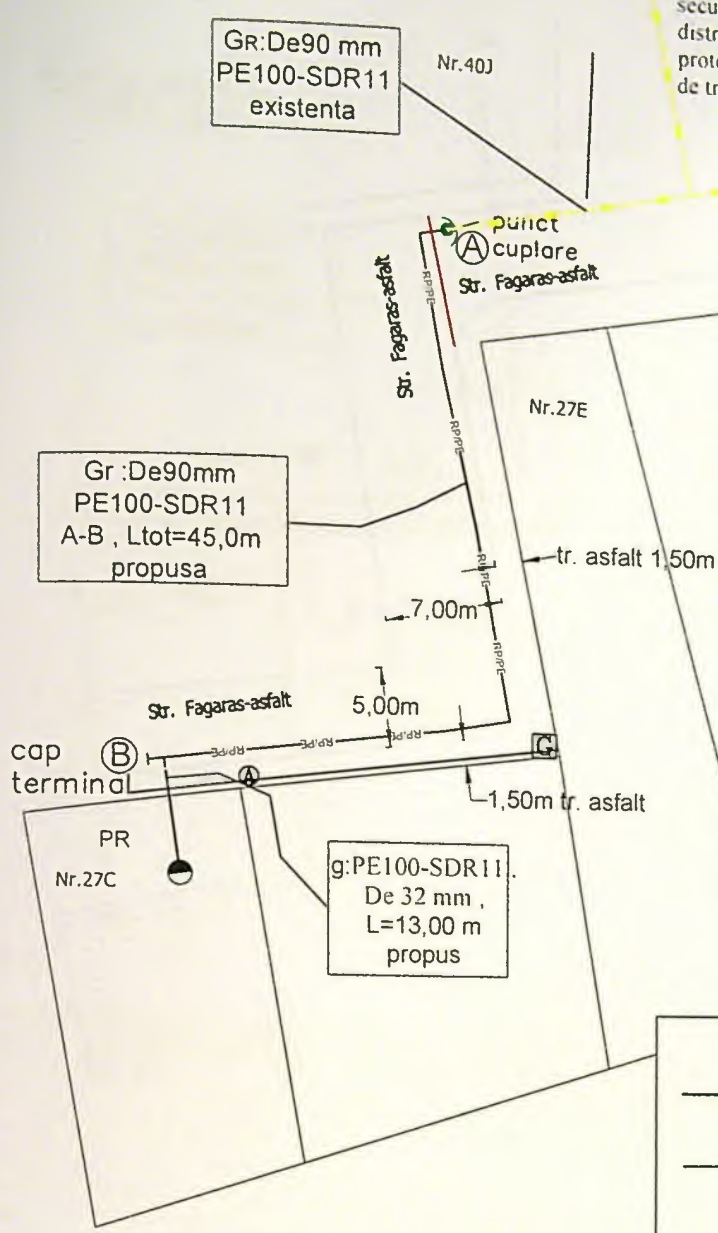

JUDETUL DOLU
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SI REVISUIT DE
Nr. 816
Data 20.05.2025

ROMANIA
ANRE
NR: V240500317
A.B.C.D.E.F.G
VERIFICATOR PROIECTE

NOTA: In zona de intersectie cu eventualele cabluri electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida 0.50mx1.00m

LEGENDA

- GR — Conducta gaze naturale redusa presiune din. PE100-SDR11 .De 90 mm . existenta
- RPPS — Conducta gaze naturale redusa presiune din . PE100-SDR11 .De 90 mm . Ltot=45.00 m . propusa .
- Racord gaze naturale redusa presiune . PE100-SDR11 .De 32 mm. L = 13.0 m . propus
- Limita proprietate solicitant
- PR Post reglare . propus (Q50)
- Rasufnatori carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- (A) punct cuplare
- (B) cap terminal

G1

E CORP CI Faza DTAC
Pr nr 19/2025