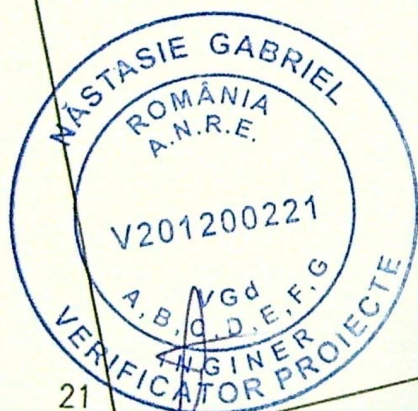


221896

Nr. cad.
214227
(32)
C1Nr. cad.
249030Nr. cad.
221898
C1Nr. cad.
221897

19 122.98 PRM
35 122.91
20 122.78
CT 4
23 122.79
5
22 122.76
21 122.82
1

24
122.92Nr. cad. 215476
Alee de acces 2Nr. cad.
215475Nr. cad.
215474

Coordonate puncte radiate

Nr. Pnt.	X	Y	Z
19	401901.170	401901.170	122.98
20	401901.170	401901.170	122.78
21	401901.170	401901.170	122.82
22	401901.170	401901.170	122.76
23	401901.170	401901.170	122.79
24	401901.170	401901.170	122.92
25	401901.170	401901.170	123.15
26	401901.170	401901.170	123.47
27	401901.170	401901.170	123.51
28	401901.170	401901.170	123.54
29	401901.170	401901.170	123.41
30	401901.170	401901.170	123.71
31	401901.170	401901.170	123.70
32	401901.170	401901.170	123.64
33	401901.170	401901.170	123.39
34	401901.170	401901.170	123.43
35	401901.170	401901.170	122.91

Str. GEORGE TOPARCEANU

LEGENDA:

C1 CAMIN CANAL
Stalp iluminat

1. Conducta distributie gaze naturale propusa, presiune redusa PE100, SDR11, Dn90mm, L=48.00m
2. Conducta distributie gaze naturale existenta, presiune redusa, PE100, SDR11, Dn90mm
3. P C Punct de cuplare
4. C T Cap trminal
5. Racord proiectat din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, L=3.00 m
6. P R M Post reglare masurare

CATEGORIA DE ABYCHIA A CONSTRUCIILOR
"C1" - CONSTRUCII DE ABYCHIA A CONSTRUCIILOR

Nota:

Probele de presiune se fac in regim de MEDIE presiune, astfel:

1. proba de rezistenta - la presiune de 9 bar timp de 1 ora;
2. proba de etanseitate - la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

Proi
S.C.
J28/
Slat
Sp
SEI
DE
PRI

MARIN LIVIU

NOTA: PROIECTUL GAZE NATURALE
LEGERA: GAZE NATURALE
PROIECTAT: GAZE NATURALE
21.02.2017