
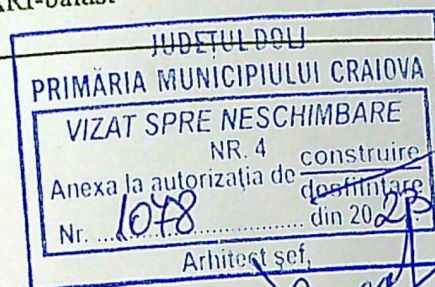


PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

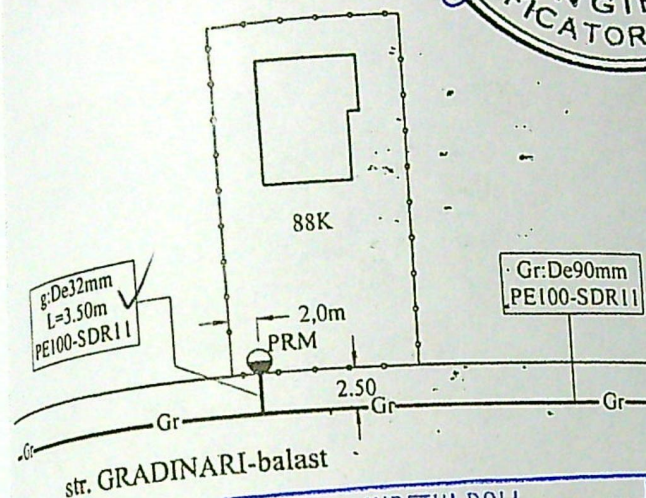


Instalația stradală RP PE100, SDR11, Dn 90 mm, existentă
 de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare,
 SR EN 1555-3+A1 :2011; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
 Gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=3,50m,
 SR EN 1555-1 :2011; SR EN 1555-2 :2011
 Alungător protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflătoare,
 de bransament fara anod de protecție (reiser), 1" x 32 mm,
 teava de PEHD100-SDR 11 și teava de oțel calitate L245 PSL 1.
 SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2 :2011; SR EN ISO 3183: 2013
 Racord de racord cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
 Racord de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
 Regulator de presiune pentru consum rezidențial, SR EN 334+A1:2009;
 SR EN 1555-3+A1: 2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nm³/h.
 Contor volumetric tip G4 - nu face obiectul acestei documentatii;
 Racord PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1 :2011;
 SR EN 1555-1 :2011
 PRM tip S300
 Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
 Limita de proprietate

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medii presiune, astfel:
 1-proba de rezistență la presiune de 9 bar timp de 1 ora
 2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar timp de 1 ora.

NOTA :
 - TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1 ANEXA LA PUNEREA IN OPERA, OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIN CARE CONFORMITATEA MATERIALELOR SOLICITATE IN ACEST TABEL.

Categoria de importanta a lucrărilor este construcții de importanta normala

SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P.

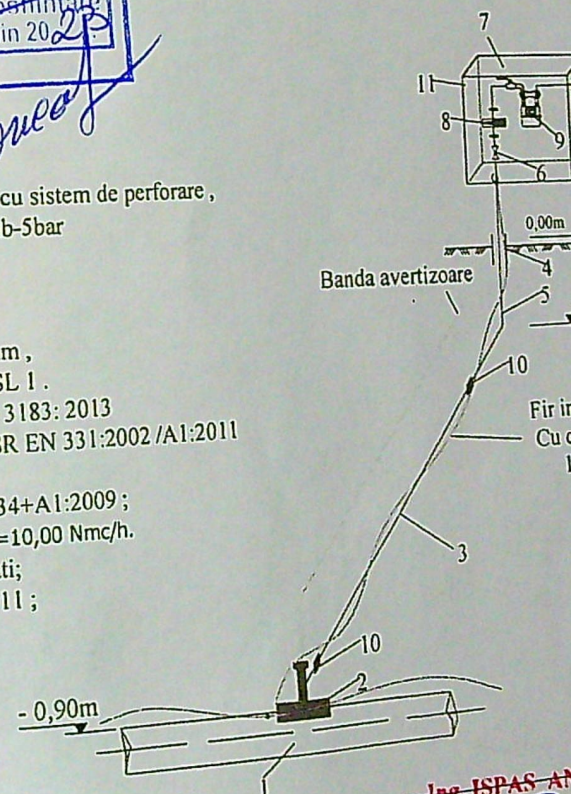

Ing. ISPAS AN
 INSTALATOR AUTORIZAT
 Tip EGD
 (semnatura autorizata) 5892
 Perioada de valabilitate
 executant:
 ANRE, grd. EGD nr.

ANINOSANU SILVIU MIHAI
 CRAIOVA, str. GRADINARI, nr. 88K,
 jud. DOLJ

RACORD GAZE NATURALE
 PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ
 PLAN SITUATIE, SCHEMA IZOMETRICA