

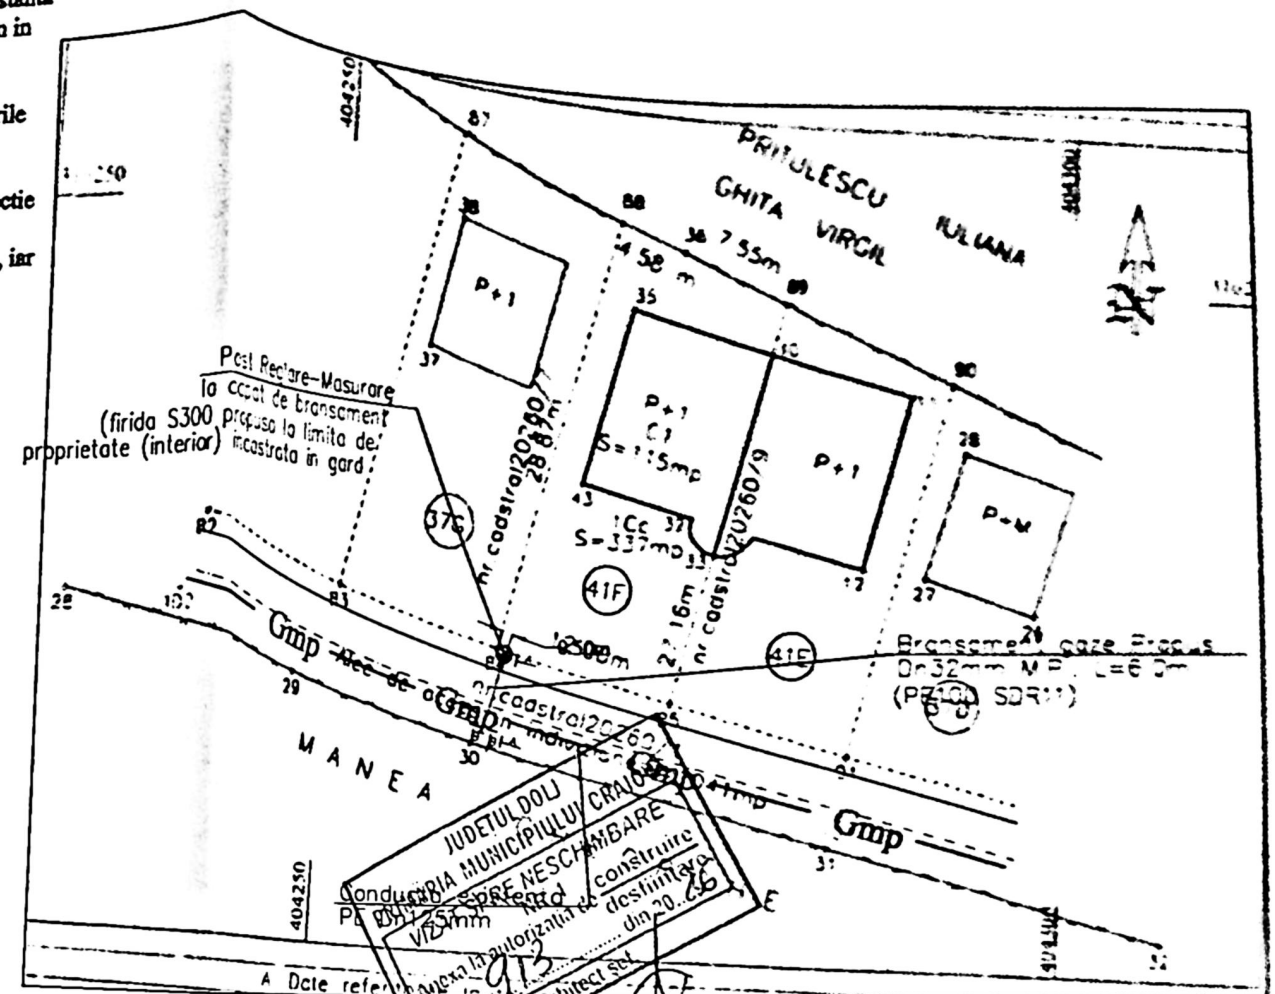
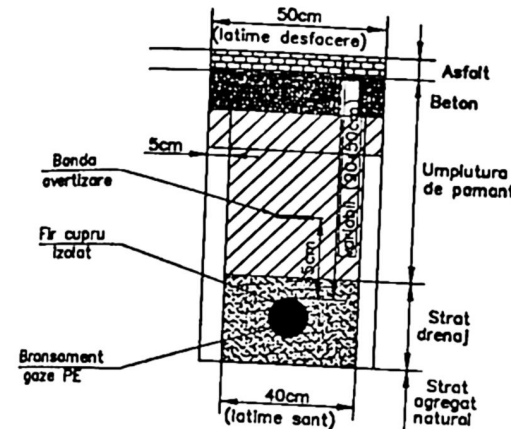


Nota 2:
La conductele din PE, tuburile de protecție se prevad la capete, la partea superioara cu gauri si rasuflatori, iar capetele se etanseaza pe teava din PE.

Nota 2:
La conductele din PE, tuburile de protecție se prevad la capete, la partea superioara cu gauri si rasuflatori, iar capetele se etanseaza pe teava din PE.



SECTIUNE LONGITUDINALA A A

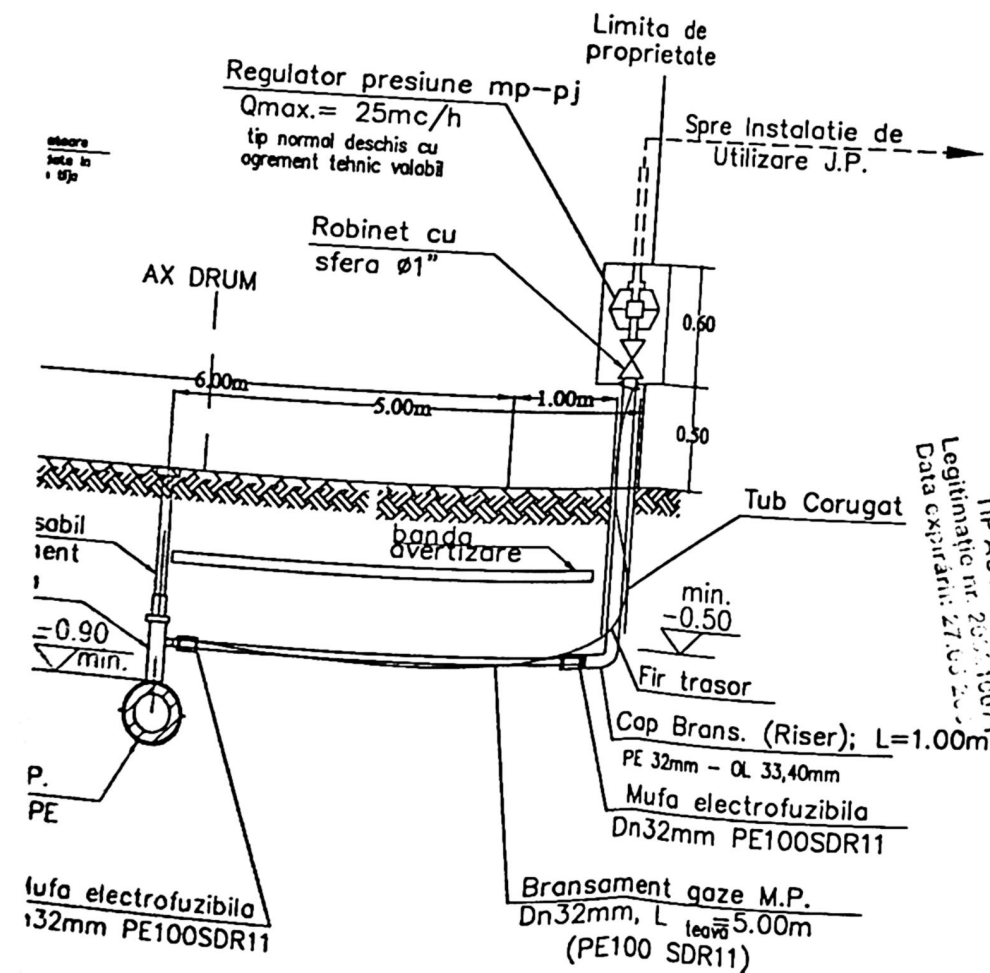

LEGENDA:

- Conducta g.n. M.P. Existenta
Conducta g.n. M.P. Proiectata
☒ Bransament gaze M.P. existenta
☒ Bransament gaze M.P. propus
cu PRM la consumator
Retea alimentare apa
Retea canalizare
LEA 20kv
Cablul electric aerian
LEA 110kv
Cablul electric aerian
Conducta Petrom

INSTALATOR AUTORIZAT
PROIECTARE

INSTALATOR AUTORIZAT EXECUTIE

PROBE DE PRESSION CU AER

1. Proba de rezistență $p=9\text{bar}$, $t=1\text{h}$
 2. Proba de etanșeitate $p=6\text{bar}$, $t=24\text{h}$
- Durata de egalizare a temperaturii 0,75h

MONTAR DE COORDONATE	
LISTA DE PUNCTE STEREO	
S.	4042695653
S.	4042695652
S.	4042695651
S.	4042695650
S.	4042695649
S.	4042695648
S.	4042695647
S.	4042695646

NR PROJECT: <u>2</u> / 2026	
6.00m	Faza: DTAC PTH
:	Plansa nr.2