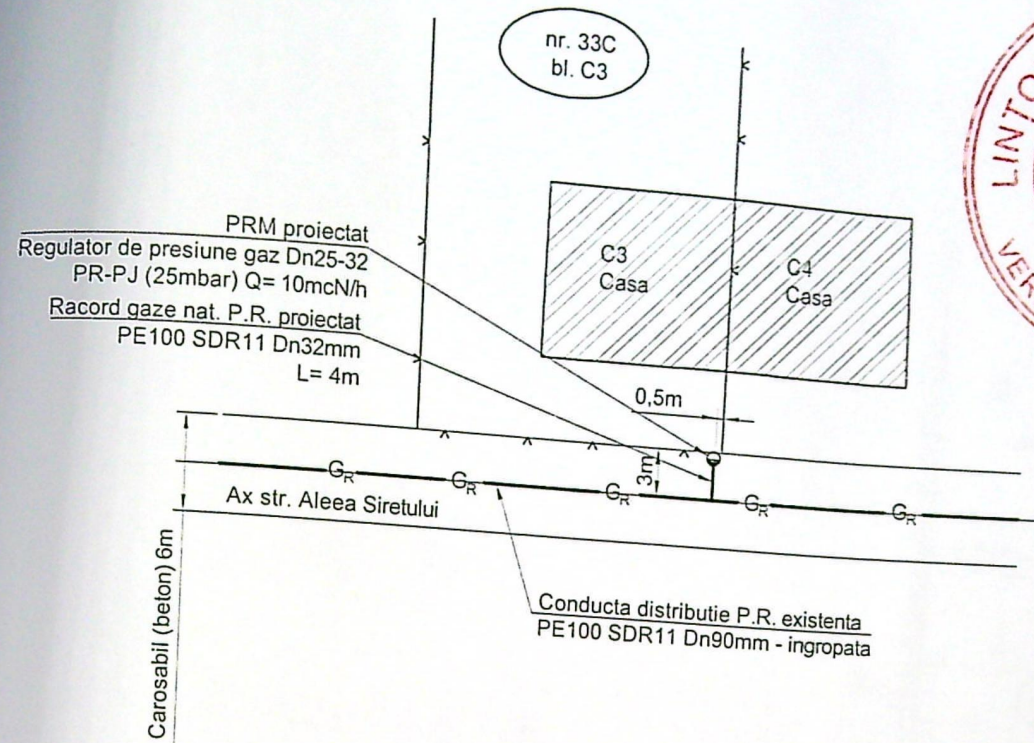



LEGENDA:

- G_R Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- g Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- $\bullet$ Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- $\square$ Limita incinta imobil
- $\square$ Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 509203072/2020 Tip EGD

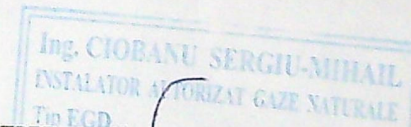

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Proiect
nr.
197
Faza:
D.T.A.C.
Planşa nr.
G 1