

EXECUTANT: S.C. KOFALM INSTAL S.R.L.  
Inst. aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA  
Autoriz. nr.: 505230099/13.06.2028 Tip EGD

FURNEA MIRELA RODICA

CNP: 2740323165950

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP EGIU

LEGITIMATIE NR. 505230099 DATA: 18.06.2028

LEGITIMATIE NR. 505230099 DATA: 18.06.2028

JUDETUL DOLJ  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

NR. 4 construire

Anexa la autorizatia de construire


Nr. 53 din 20.06.2028

Arhitect scd

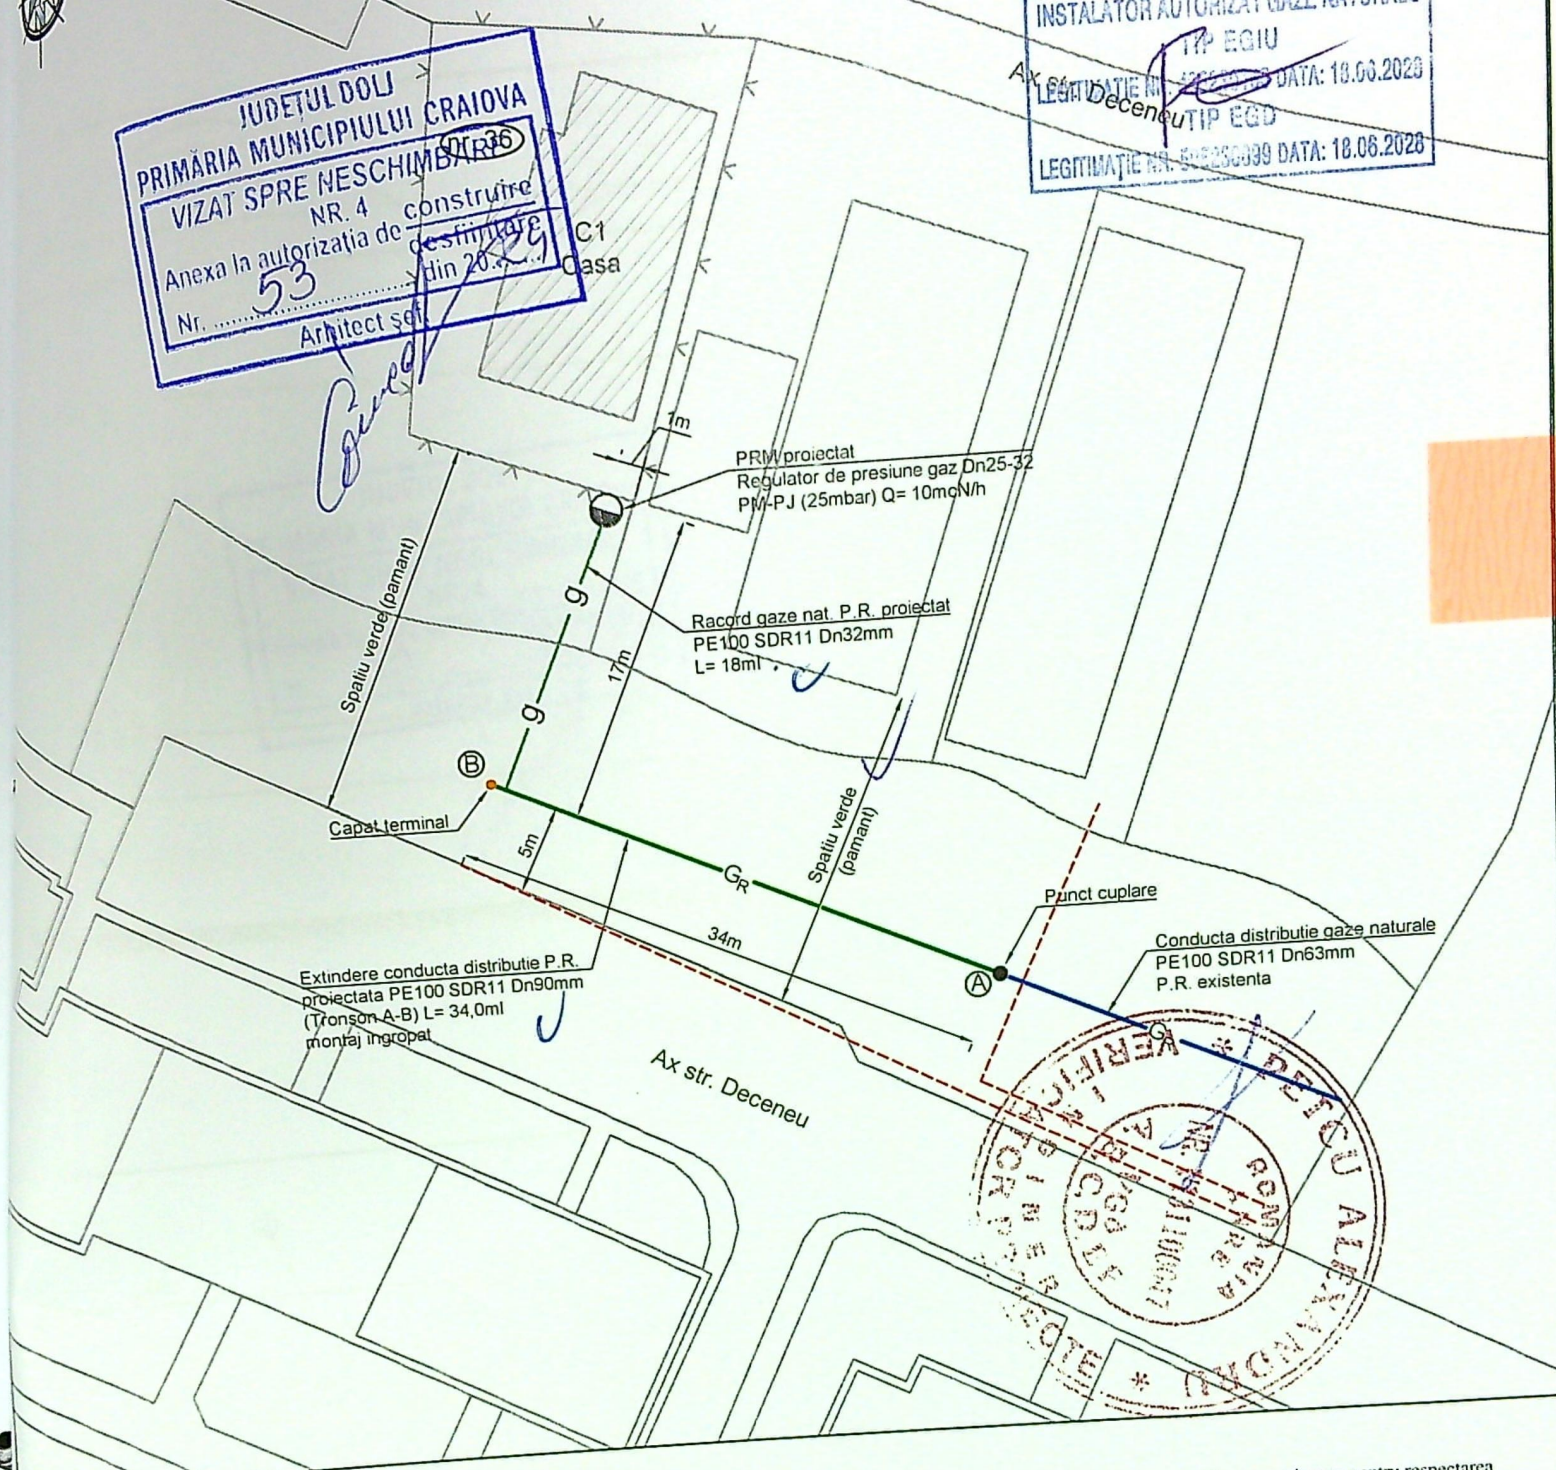

- LEGENDA:
- $G_R$  Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
  - $G_R$  Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
  - $g$  Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
  - $\bullet$  Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
  - $\sim$  Limita incinta imobil. Craiova, str. Deceneu, nr. 36, jud. Dolj

- NOTA:
- Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
  - Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
    - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;

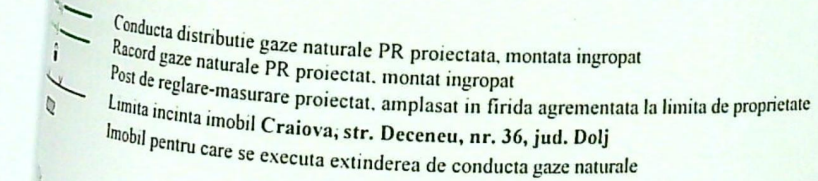

...in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea  
... probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de  
... presiune astfel:  
... de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;  
... de examinare la presiune de 6 bar, timp de 1 ore.  
... rezultatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.  
... proiectata la conditii existente se va face numai de catre DGSR.

INST. AUT. ~~ANRE~~ - G.N.

TIP AUTO: PGD

DATA EXPIRATION: 10-12-2000

EXECUTANT: S.C. KOFALM INSTAL S.R.L.  
Inst. aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA  
Autoriz. nr.: 505230099/13.06.2028 Tip EGD

FURNEA MIRELA RODICA

CNP: 2740320165950

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP EGIU

LEGITIMATIE: 160550163 DATA: 16.06.2011

TIP EGD

REC-20181115 NR 505200000 DATA: 10-05-2020