


...instalati subterani se fac cu avizul respecta ac...
...instalati. In cazul a care nu se poate respecta ac...
...NTPEE/2018, diametrul minim: Ditolub=Deconducta+100mm. La
...cisterna, se va realiza un de curamida sau tub de protectie din beton.
...a capetelor tubului in orificii si esalatori, iar capetele tubului se
...da in Conducta g.n. proiectata avand regim actual redusa presiune
...P.
...d.p.d.v. al distantele (un de constructii si utilitati, al materialelor
...18.

Conducta g.n. proiectata MP*
PE 100 SDR 11 Dn 90mm



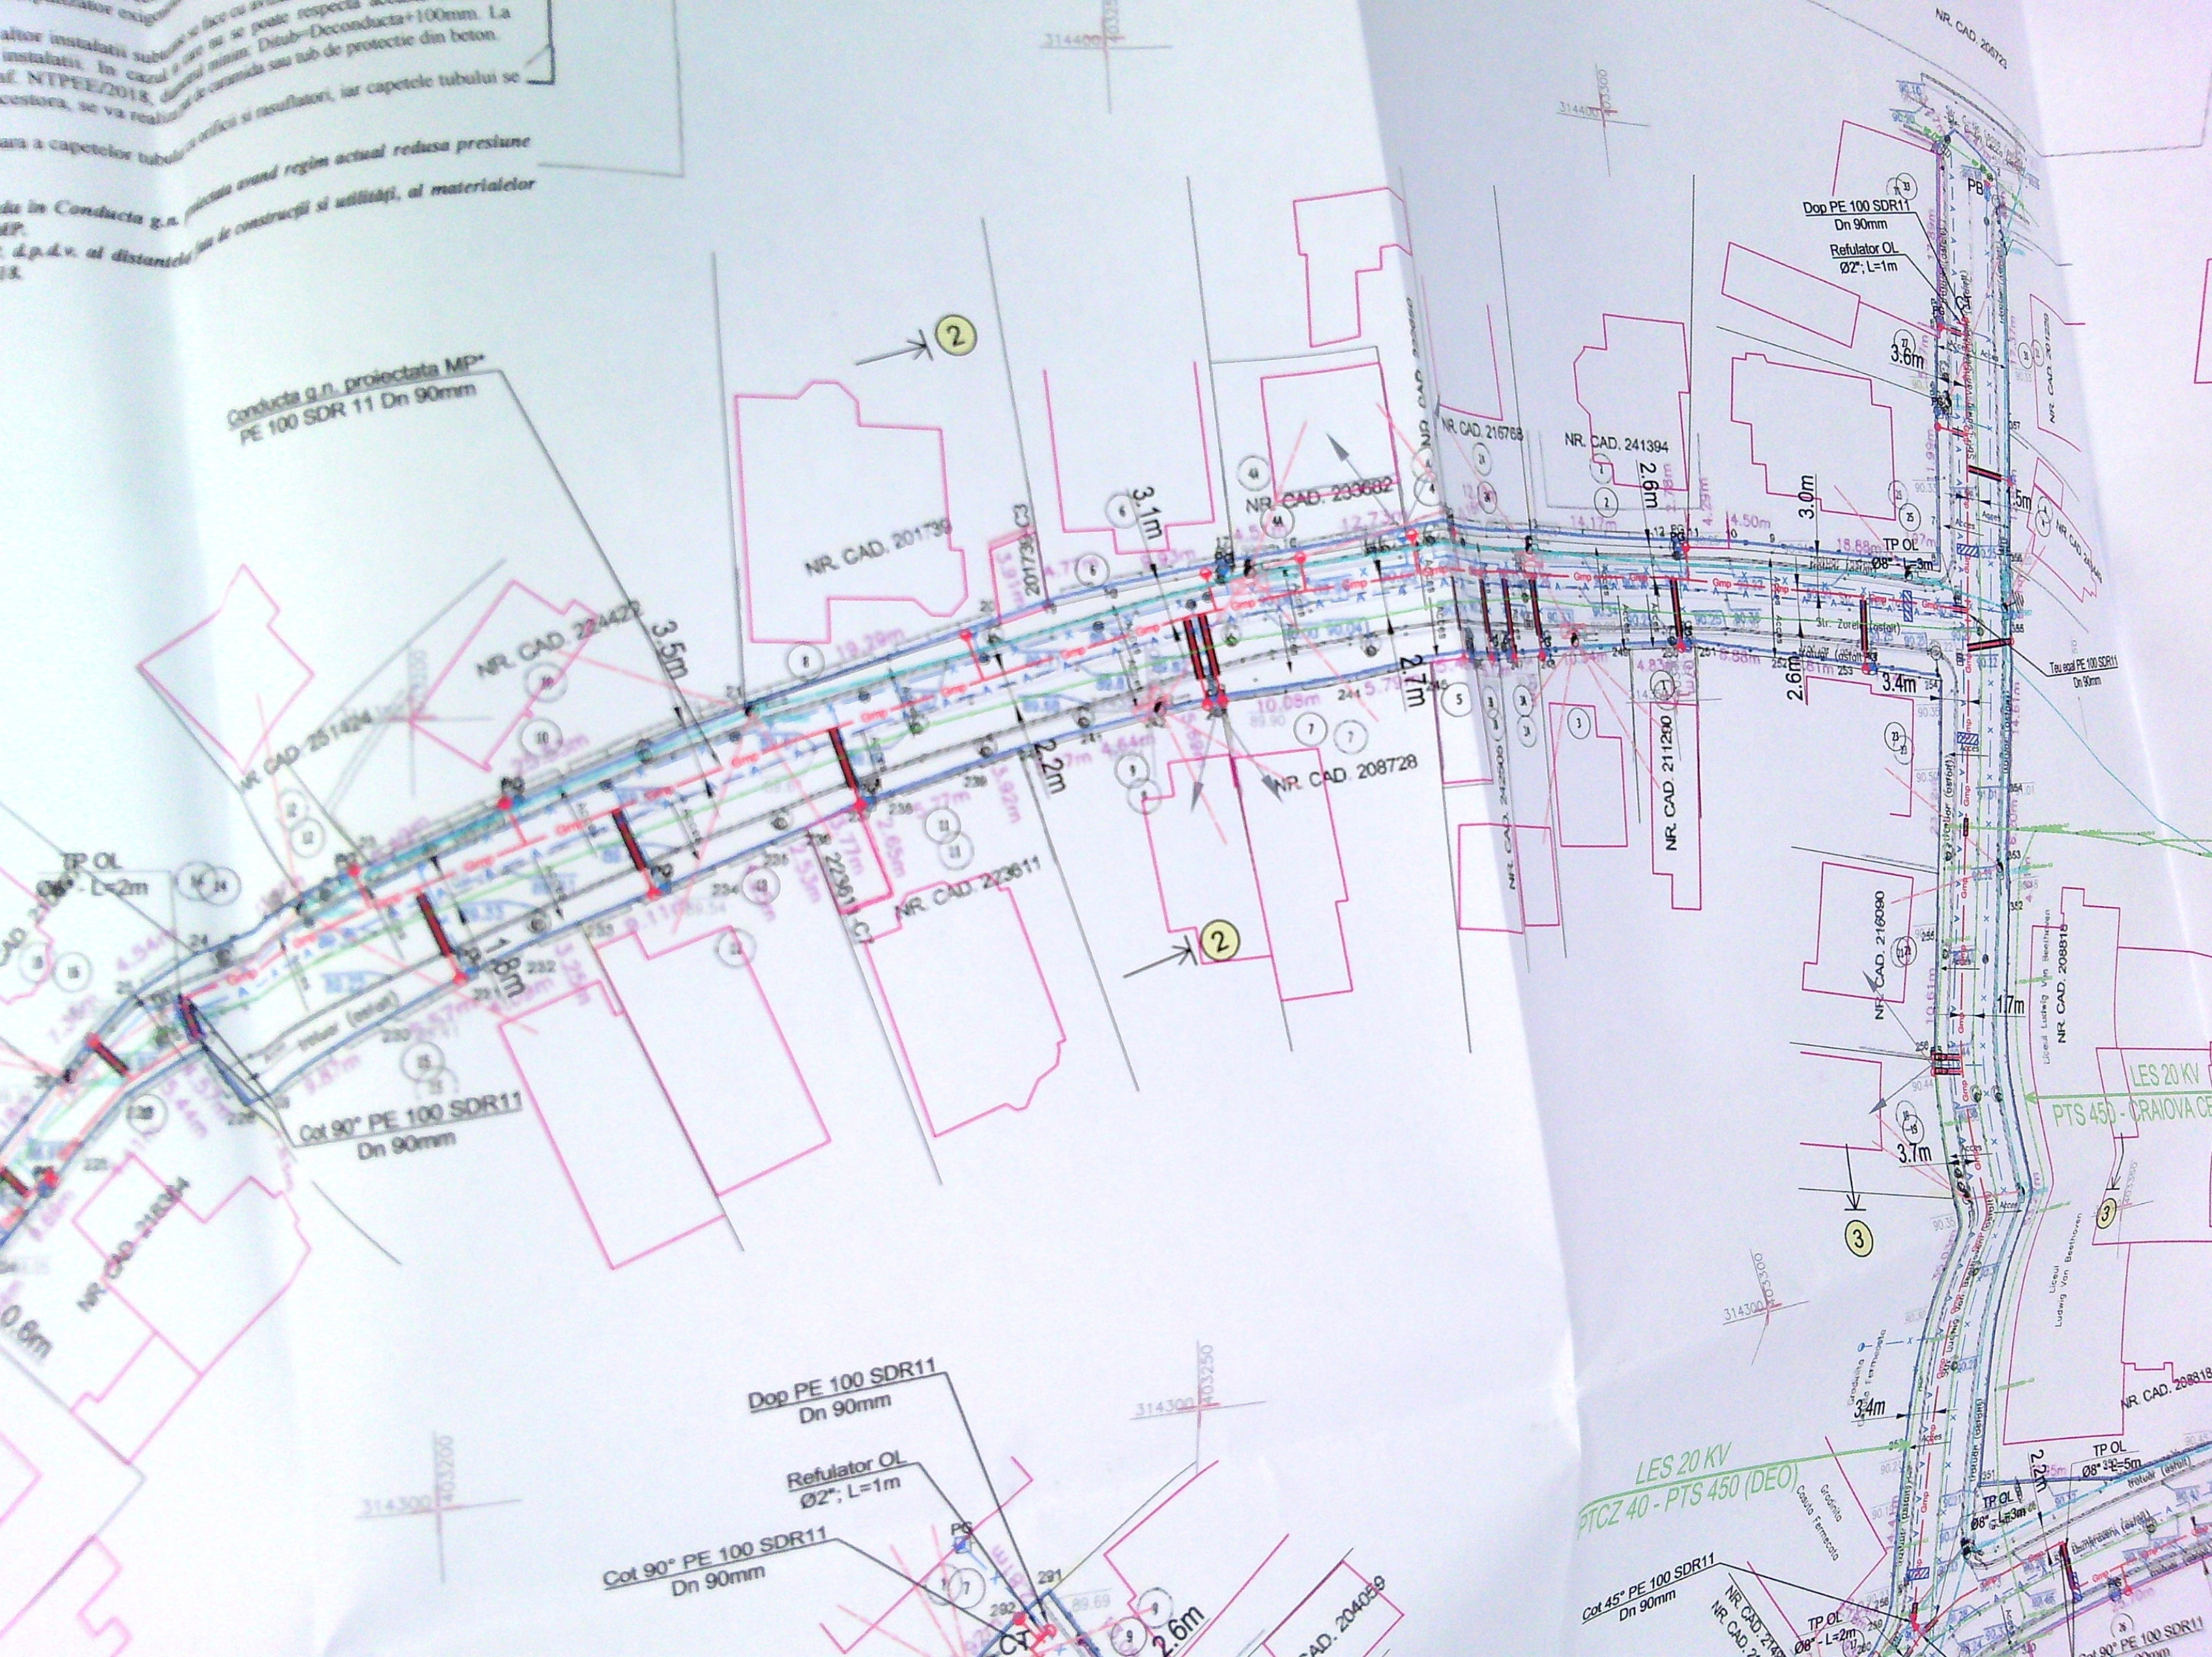

NR. CAD. 241394

NR. CAD. 211200

NR. CAD. 210000

NR. CAD. 243449

Teu egal PE 100 SDR11
Dn 90mm

NR. CAD. 208810

LES 20 KV

PTS 450 - CRAIOVA CENTRU (DEO)

NR. CAD. 208818

TP OL
Ø8" - L=5m

Cot 90° PE 100 SDR11
Dn 90mm

NR. CAD. 210020

NR. CAD. 206643

NR. CAD. 227221

Cot 90° PE 100 SDR11
Dn 90mm

Conducta g.n. proiectata MP*
PE 100 SDR 11 Dn 90mm

"Prezentul document receptionat este
insotit de procesul verbal de recep
nr. 592/2023"

Există suprapuneri cu imobile inregistr
de date grafica, pe U.A.T Craiova, con
verbal de receptie nr.592/2023

Oficiul de Cadastru și Publica
Imobiliară

Doc. 62662/03.03.2023

Receptionat
DETRESCU

