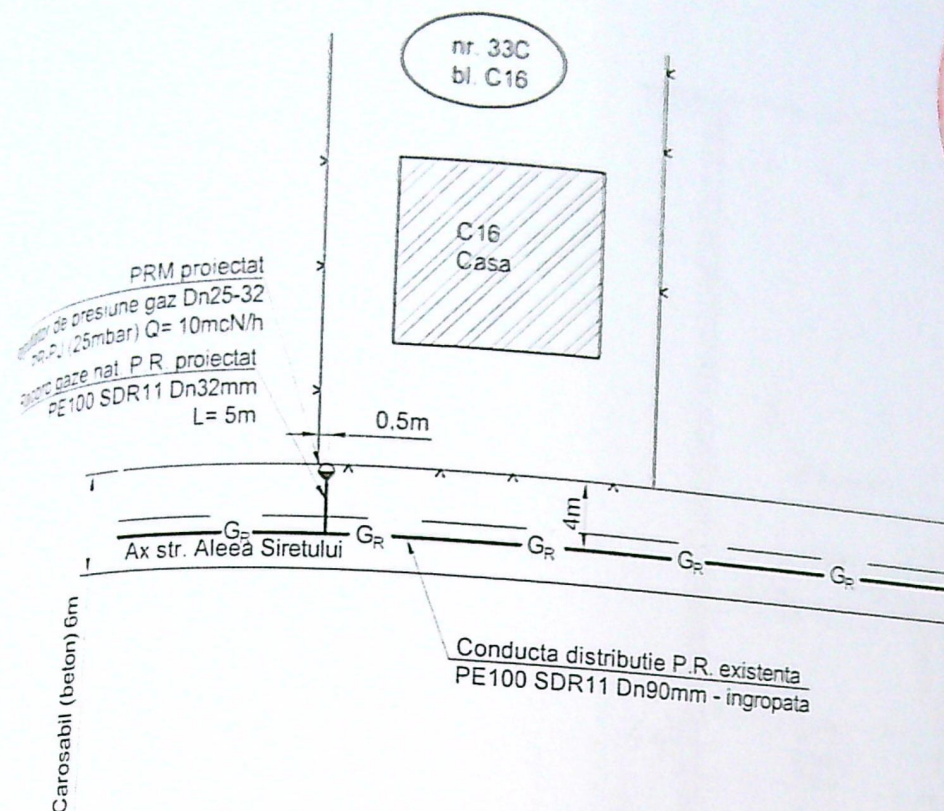


- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Dispozitiv gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Valvula de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- Carosabil mobil
- Amplasament la care se executa instalatia de gaze naturale

În timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

În timpul probei de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:

se execută la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;

se execută la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.

se execută în dreptul imbinarilor sudate și la capatul tuburilor de protecție.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 509203072 2020 Tip EGD



În timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL	Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Aut. 2020	Aut. 2020
Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL	Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Aut. 2020	Aut. 2020
Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL	Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Aut. 2020	Aut. 2020

ente și asupra cărora
noționale.
obținut certificat de