


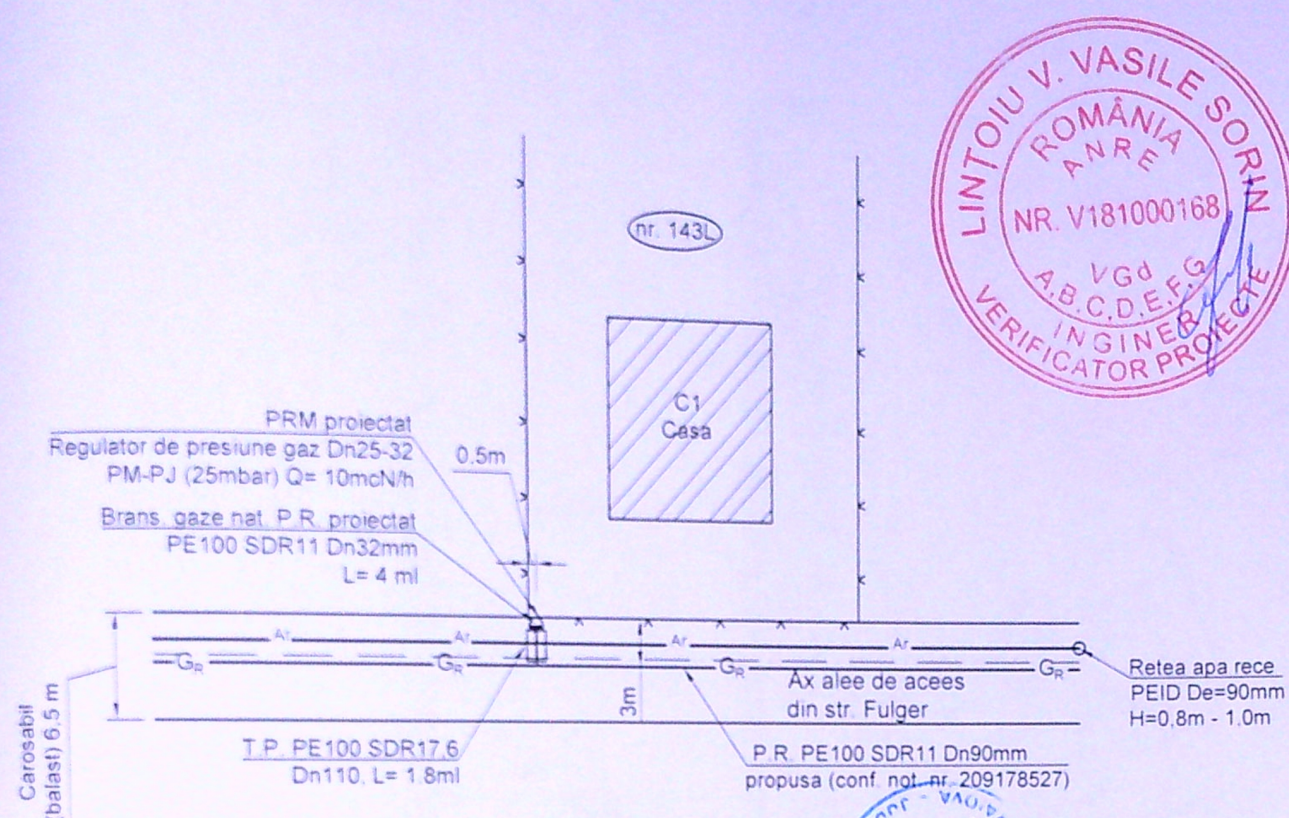

LEGENDA:


- G_p — Conducta distributie gaze naturale PR propusa, montata ingropat
- g — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firda agrementata la limita de proprietate
- v — v — Limita incinta imobil Craiova, str. Fulger, nr. 143L, jud. Dolj
- /// Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2008"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2008 pentru regimul de medie presiune astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie



EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD

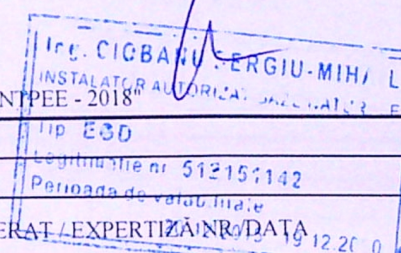

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA	Beneficiar	Proiect nr.
					ENGIE ROMANIA S.A. pentru ZAFICU ALEXANDRU	1923
					Amplasament: Craiova, Fulger, nr. 143L, jud. Dolj	Faza:
					Titlu proiect: BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ	D.T.A.C.
					Titlu planșă: PLAN DE SITUATIE	Planșă nr. G 1