
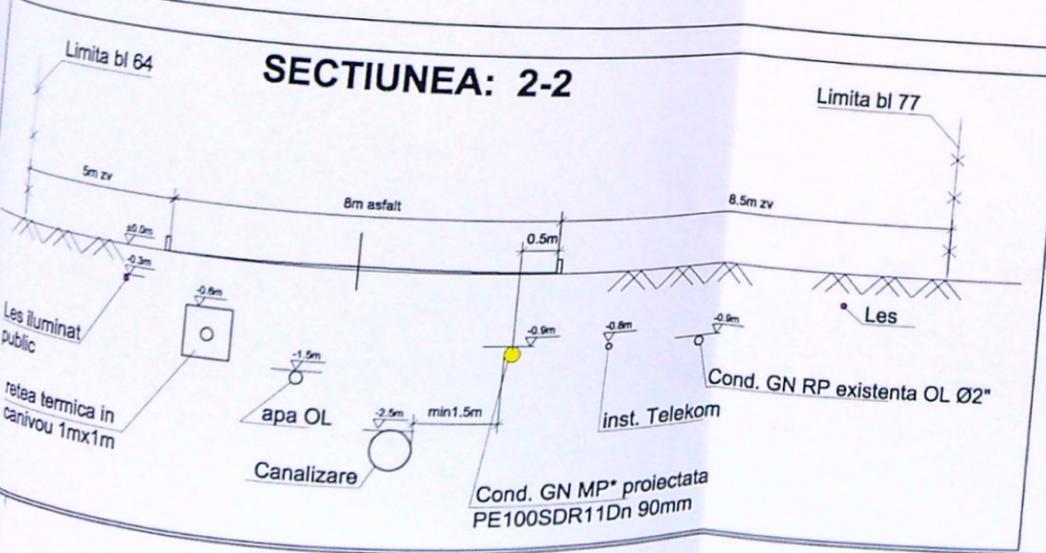


- LEGENDA:
- RP/PE Conducta gaze natu
 - Gmp Conducta gaze natu
 - cm Conducta gaze natu
 - Bransament gaze na
 - Retea termica de dist
 - a Retea de distributie a
 - cm Retea canalizare men
 - e Retea electrica subter
 - T Retea telefonie - Tele
 - PC Punct de cuplare
 - CT Capat terminal
 - Post de reglare masur
 - Post de reglare masur
 - Stalp beton iluminat
 - Tub protectie PE 100SD
 - Dop EF PE100SDR11
 - Cot 90° EF PE100SDR
 - Teu EF PE100SDR11
 - Camin + vana OL ce se
 - Groapa de cuplare
 - SONDAJ 3m x 1m x1.5m
 - Pat de caramizi la intersectia
 - Tub protectie PE 100SDR26

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 DEPARTAMENTUL DE PROIECTARE
 Nr. 432 din 12.05.2022
 Arhitect șef,

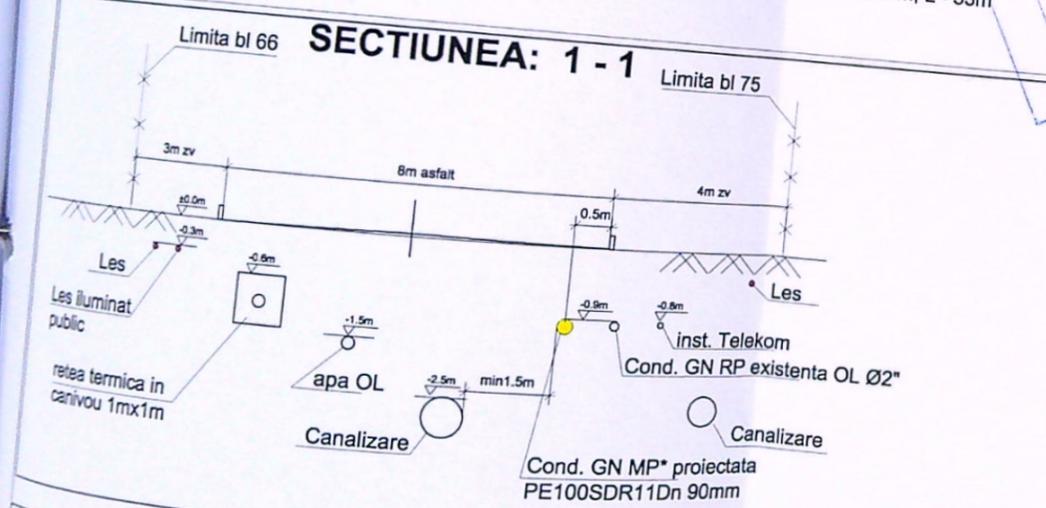

Tabelul 1 - Distanțe de securitate între conductele subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalații conform NTPEE-2018:

Nr.	Instalația, construcția sau obstacolul	Distanța minimă de la conducta de gaze din PE, în m.				Distanța minimă de la conducta de gaze din OL, în m.			
		PJ	PR	PM	Pi	PJ	PR	PM	Pi
1	Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite	1	1	2	3	2	2	3	3
2	Clădiri fără subsoluri	0.5	0.5	1	3	1.5	1.5	2	3
3	Canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune etc.	0.5	0.5	1.0	2	1.5	1.5	2	2
4	Conducte de canalizare	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5
5	Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV, sau cuninele acestor instalații	0.5	0.5	0.5	1.5	0.6	0.6	0.6	1.5
6	Camine pentru rețele termice, telefonice și canalizare sau alte camine subterane	0.5	0.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5
7	Linii de tramvai până la sîna cea mai apropiată	0.5	0.5	0.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.5
8	Copaci	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
9	Stalpi	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	Linii de cale ferată, exclusiv cele din stații, traje și incinte industriale - în rambleu - în debleu, la nivelul terenului	1.5*	1.5*	1.5*	2*	2*	2*	2*	2*
		3.0**	3.0**	3.0**	5.5**	5.5**	5.5**	5.5**	5.5**

VULPIU AURELIAN MARIUS
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 TIP PG
 LEGITIMAT PENTRU
 PERIOADA DE VALABILITATE 27.05.2028

Beneficiar: ENGIE Romania S.A.
 Titlu proiect: Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de racordare MP* PE100SDR11, pe STR. Gen. Constantin Argetoianu, mun. CRAIOVA, JUD. DOLJ
 Data: 2022
 Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE