


PLAN SITUATIE - SCARA 1:500

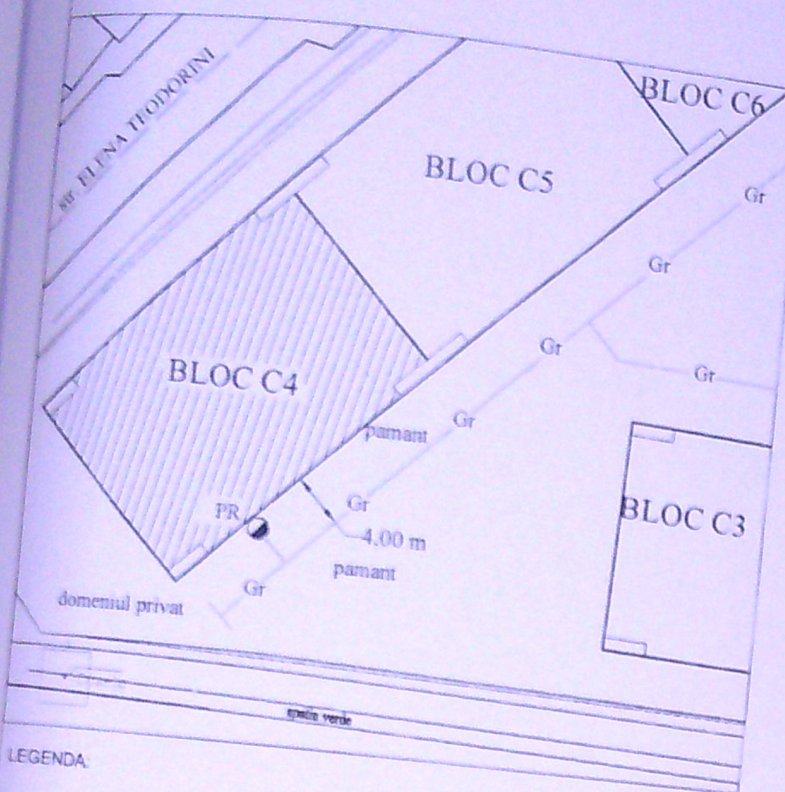

LEGENDA:

- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 125 mm, existenta
- 2-Teu de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 125 mm x 63 mm, cu sistem de perforare, SR EN 1555-3+A1 :2011; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
- 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 63 mm, L=5,00 m, SR EN 1555-1 :2011; SR EN 1555-2 :2011
- 4-Manșon protector din PE, dn140mm, cu rol de rasuflatoare,
- 5-Caput de bransament fara anod de protectie (reiser), 2" x 63 mm, din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitatea L245 PSL 1, conform SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2 :2011; SR EN ISO 3183: 2013
- 6-Robinet de racord cu sfera din alama Ø2", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
- 7-Robinet de contor;
- 8-Regulator de presiune pentru consum rezidential, DN50-50 PM-PJ (25mbar), Q=65,00 Nm³/h.
- 10-Mufe PE100-SDR11 Dn63, conform SR EN 1555-3+A1 :2011; SR EN 1555-1 :2011
- 11-Rasuflatoare gaze naturale;
- 12-Cofret metalic echipat pentru reglarea presiunii
- 13-Filtru gaze naturale DN 50
- PRM - Post reglare
- Limita de proprietate

PROIECTANT (operator economic)
 DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
 Inst. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
 Inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016


EXECUTANT (operator economic)

 Inst. aut. executant
 Inst. aut. ANRE, EGD nr.

NOTA:
 - TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1 ANEXAT, LA PUNEREA IN OPERA, OBLIGATORIU VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR, SOLICITATE IN ACEST TABEL.

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
 2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

Categoria de importanta a lucrării este „C”
 conform SR EN ISO 9001:2015 norma

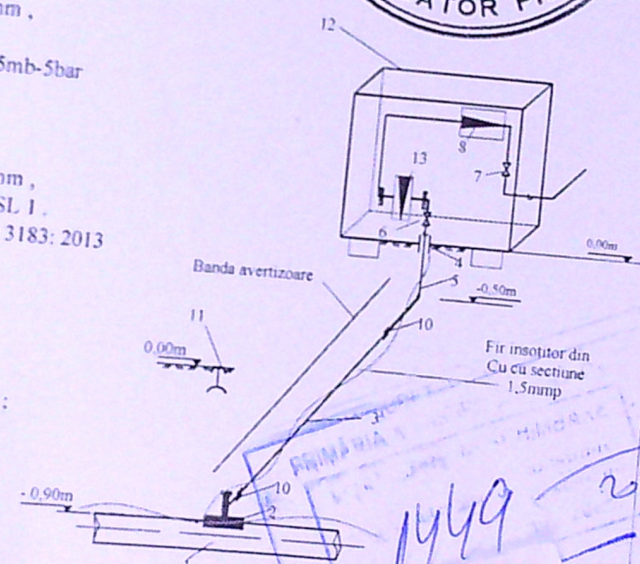

SUCPI BAK SRL
 CRAIOVA, str. ELENA TEODORINI,
 nr. 51, BL. C4 jud. DOLJ

G1

RACORD GAZE NATURALE
 PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ

Faza:
 PAC

PLAN SITUATIE, SCHEMA IZOMETRICA

Pr nr
 541/2019