


PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

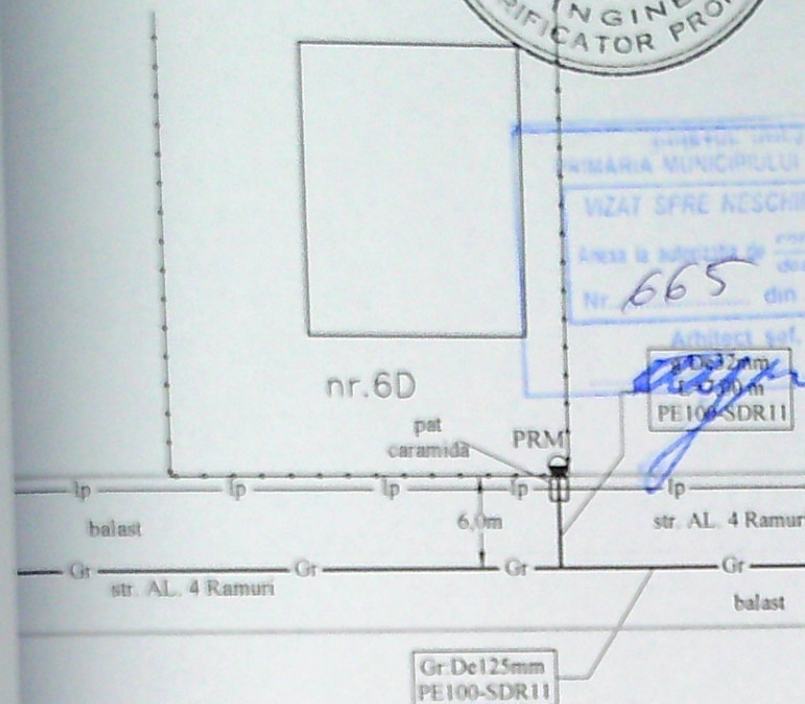

LEGENDA:

- Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 125 mm, existenta
- Teu de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 125 mm x 32 mm, cu sistem de perforare, SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011, STOPGAZ 35mb-5bar
- Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=7,00m, SR EN 1555-1:2011; SR EN 1555-2:2011
- Manșon protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
- Capat de bransament fara anod de protectie (reiser), 1" x 32 mm, in teava de PEHD100-SDR 11 si teava de oțel calitate L245 PSL 1, conform SR EN 1555-3:2011; SR EN 1555-2:2011; SR EN ISO 3183:2013
- Robinet de racord cu sfera din alama O1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
- Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
- Regulator de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009; IN 13785+A1:2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nm³/h.
- Contor volumetric tip G4 - nu face obiectul acestei documentatii;
- Mufe PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011
- Firida PRM tip S300
- PRM - Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
- Limita de proprietate
- lp - Retea electrica subterana pentru iluminatul public

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:


- 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
- 2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

NOTA:

- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1 ANEXAT. LA PUNEREA IN OPERA, OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR, SOLICITATE IN ACEST TABEL.

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”.
construcții de importanta normala

SCHEMA IZOMETRICA RACORD
GAZE NATURALE R.P.

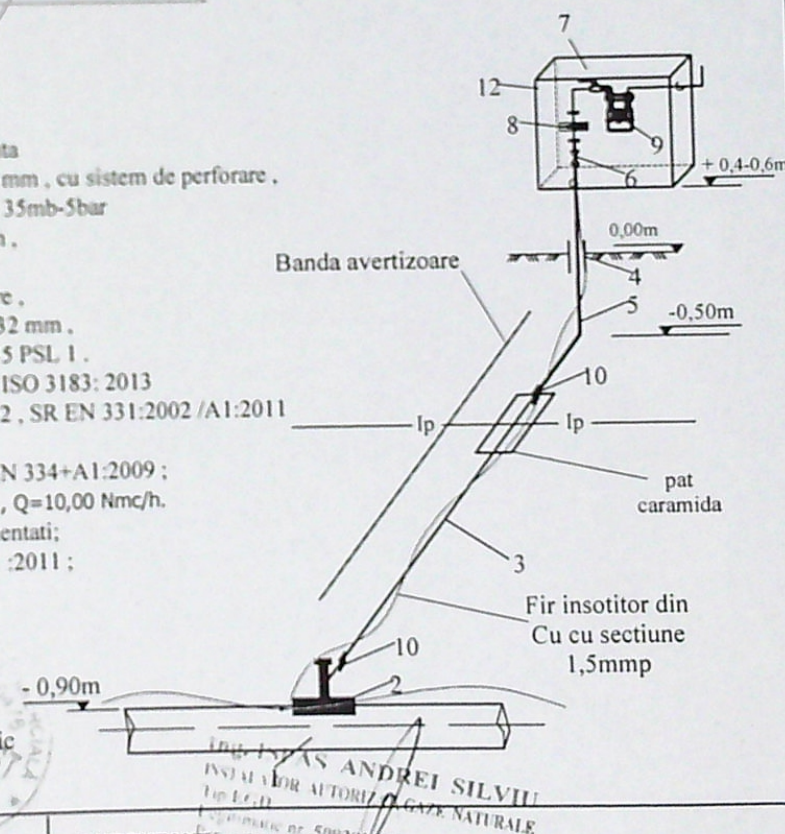

PROIECTANT (operator economic)
VERSINST S.R.L. CRAIOVA
t. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
i. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-11635102192
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

BARBU NICOLETA ANDREEA
CRAIOVA, str. ALEEA 4 RAMURI, nr. 6D,
jud. DOLJ

G1

CIFICATIE	NUMAR	SEMANATA	DATA
PROIECT	ing. Stefan Ionut	12.12.2020	2021
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut	12.12.2020	2021
PROIECTANT	ing. Dobre Marian	12.12.2020	2021

RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ
PLAN SITUATIE, SCHEMA IZOMETRICA

Faza:
PT
Pr. nr.
97/2021