

NOTA - CONDITII DE EXECUTIE

Inainte de inceperea lucrarilor de executie se va incheia un proces verbal de predare-primire amplasament pentru traseul retelei de distributie gaze naturale nou proiectata, conform "Programului de control al calitatii in faze determinante". Inainte de inceperea lucrarilor se vor executa sondaje pentru pozitionarea corecta (in plan orizontal si vertical) a retelelor de apa, canal, electrice, termice.

In cazul in care, in urma sondajelor, se constata ca nu pot fi respectate distantele minime de separare pe orizontala/verticala intre reseaua de gaze naturale nou proiectata si diferite constructii si utilitati, conform standardelor/normelor/conditiilor impuse prin avizele detinatorilor de utilitati, se vor executa lucrari de protectie, cu respectarea conditiilor de montare si executie din proiect. Se vor monta tuburi de beton - la intersectia cu instalatiile electrice, tuburi de otel - la intersectia cu retele de apa, canal si telefonice, si tuburi de otel - la intersectia cu retele de protectie montate pe conducte trebuie să depășească, în ambele părți, cu cel puțin 0,5 m.

La intersectia cu retele de protectie montate pe conducte trebuie să depășească, în ambele părți, cu cel puțin 0,5 m.

La intersectia cu retele de protectie montate pe conducte trebuie să depășească, în ambele părți, cu cel puțin 0,5 m.


naturale M.P.,
1-1, L=379,00m -



01
02
03
04

- Staip utilitati
- Camin utilitati
- Linie electrice subterane
- Cablu telefonie
- Conducta apa
- Canal menajer
- Canal pluvial
- retea de distributie, G.N., proiectata M.P.
- retea de distributie, G.N., existenta R.P., de otel
- retea de distributie, G.N., existenta, ce se va dezafecta
- bransament, G.N., proiectat M.P.
- bransament, G.N., existent, R.P., de otel
- bransament, G.N., existent, ce se va dezafecta
- bransament, G.N., existent, M.P., supsteran, de otel
- post reglare-masurare existent (care se mentine)
- vana sectionare
- TP - tub de protectie
- nod retea distributie gaze naturale
- priza potential tip PPC - 2 legaturi
- legatura de echipotentializare
- punct cuplare in gaz
- cap terminal

NOTA / TEMA PROIECTARE:
Conducta nou proiectata de MP se va racorda/cupla
conducta existenta RP si va putea functiona in viitor
regim de medie presiune.

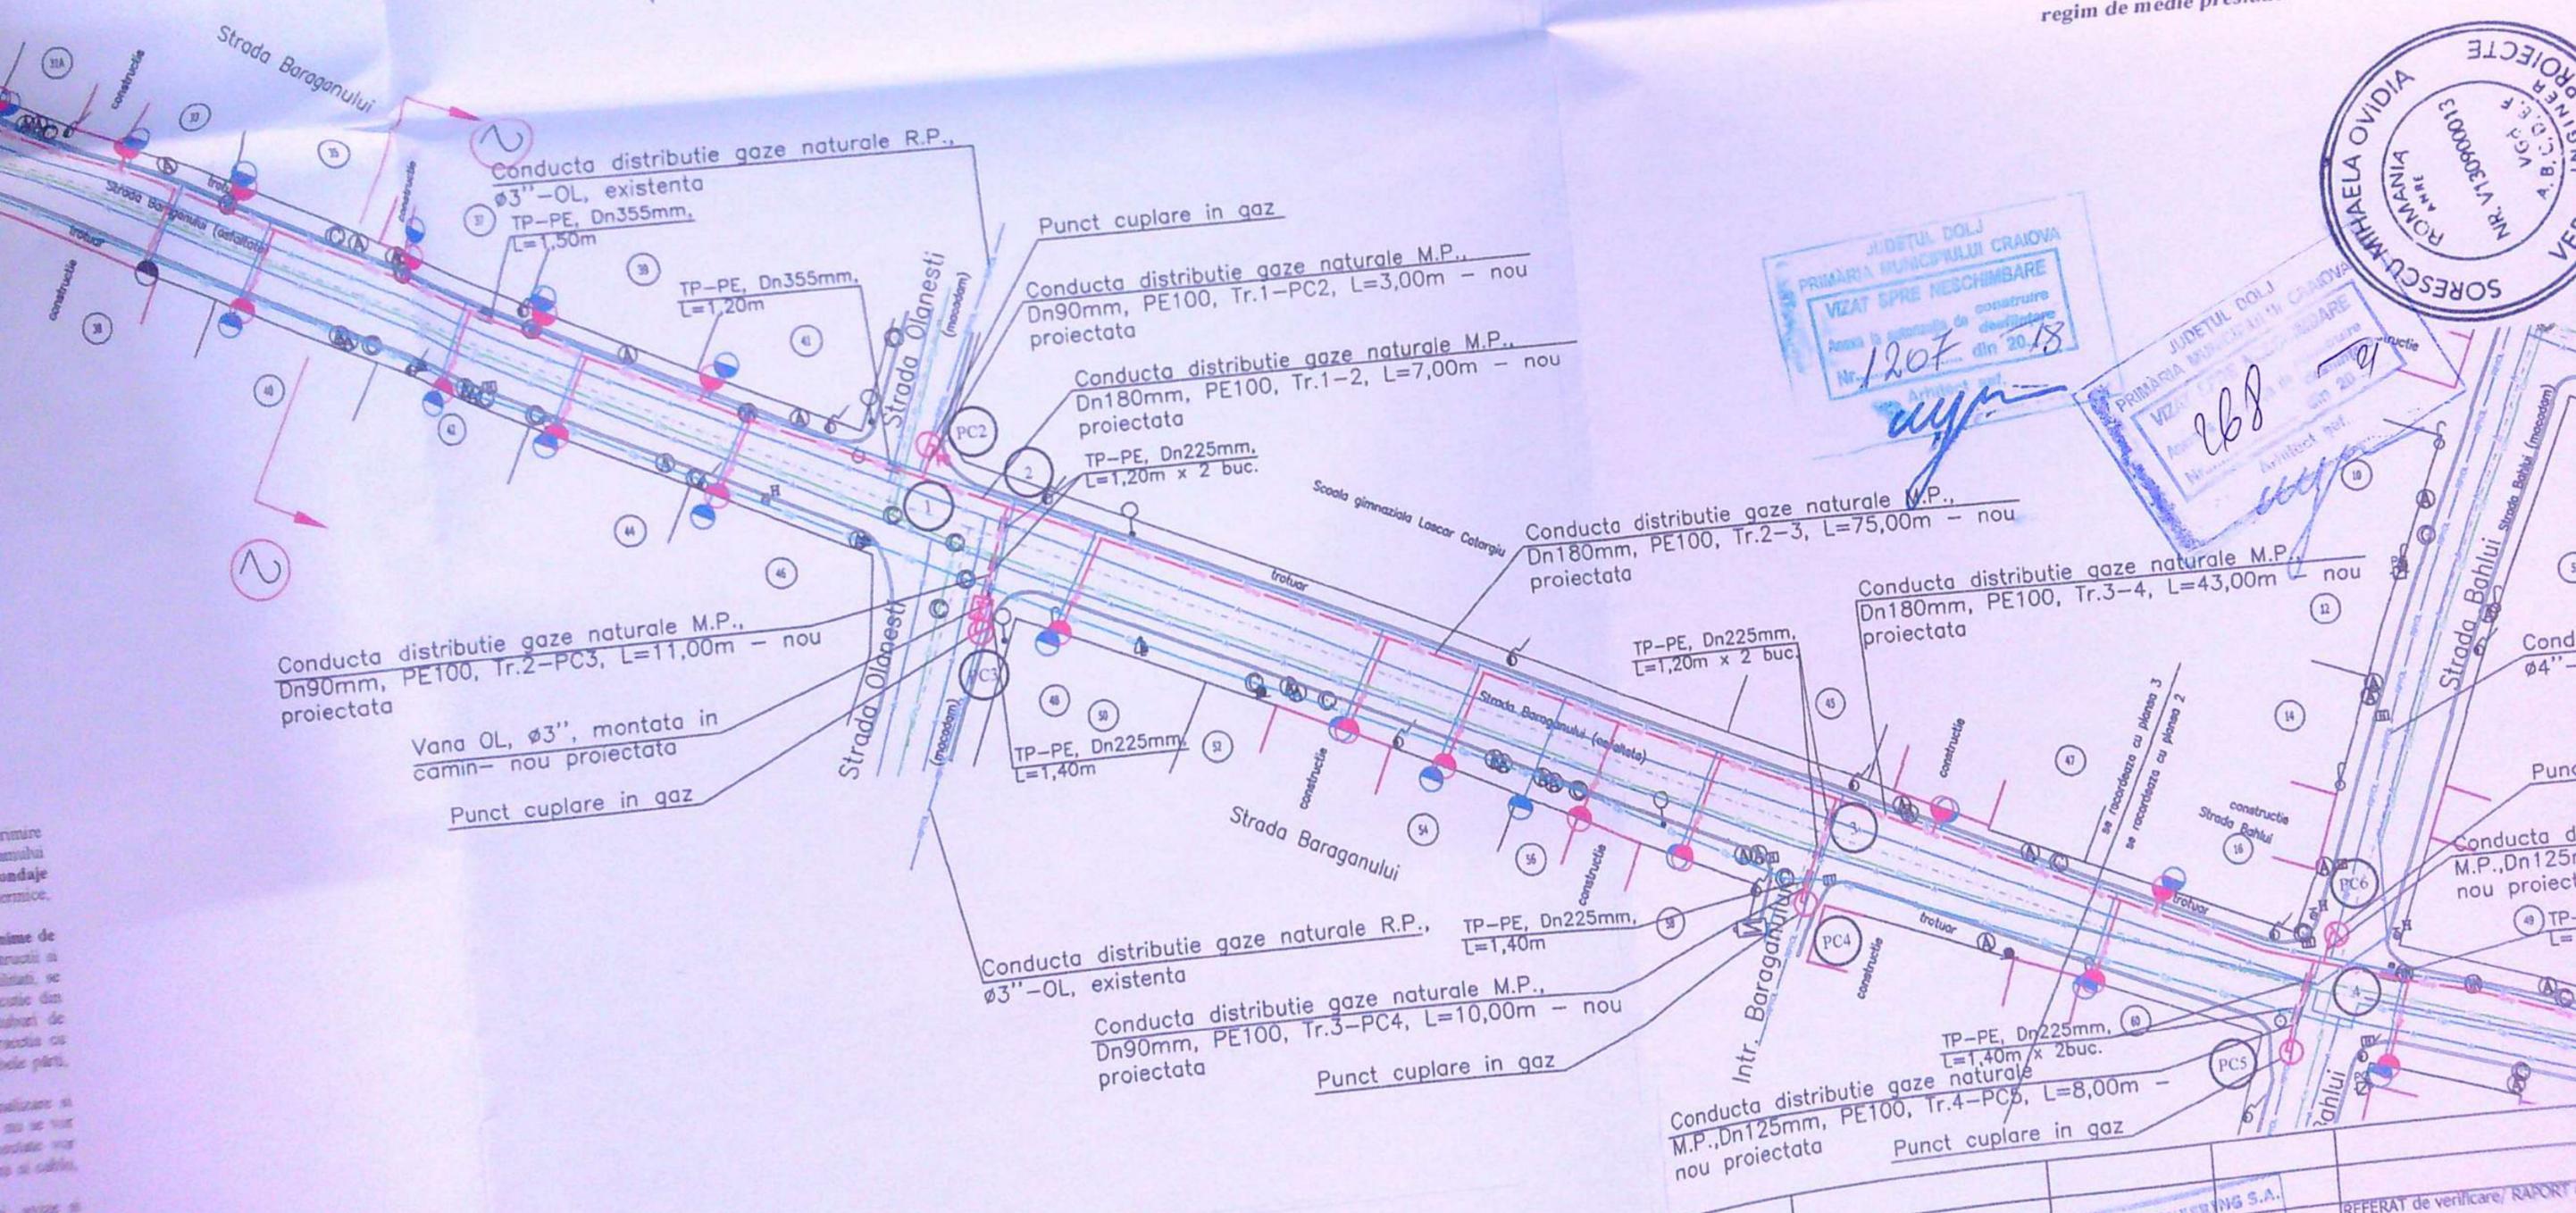

JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
Anexa la proiectul de constructie
Nr. 1207 din 20.18
Arhitect: [signature]

JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
Anexa la proiectul de constructie
Nr. 1207 din 20.18
Arhitect: [signature]



...nime de
...structii
...nitate, se
...este din
...ubozii de
...necitate cu
...dele parti.
...nalizare si
...nu se vor
...nitate vor
...si calitat.

INGINEERING S.A.
SEMNATURA CERINTA
REFERAT de verificare / RAPORT
titlu/nr./data
Sr. Arhitector nr.

