

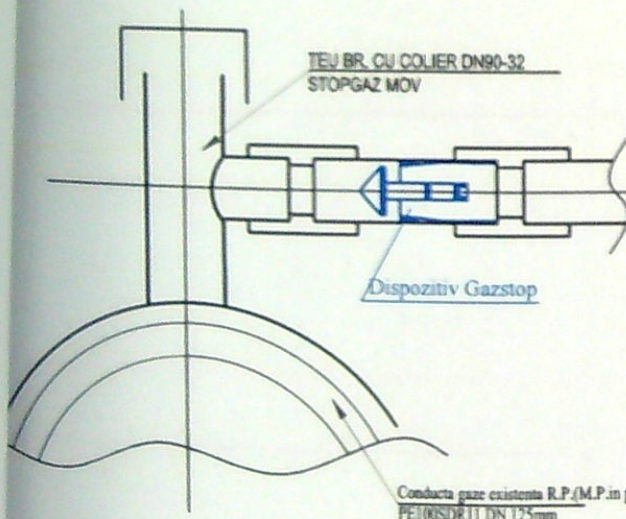
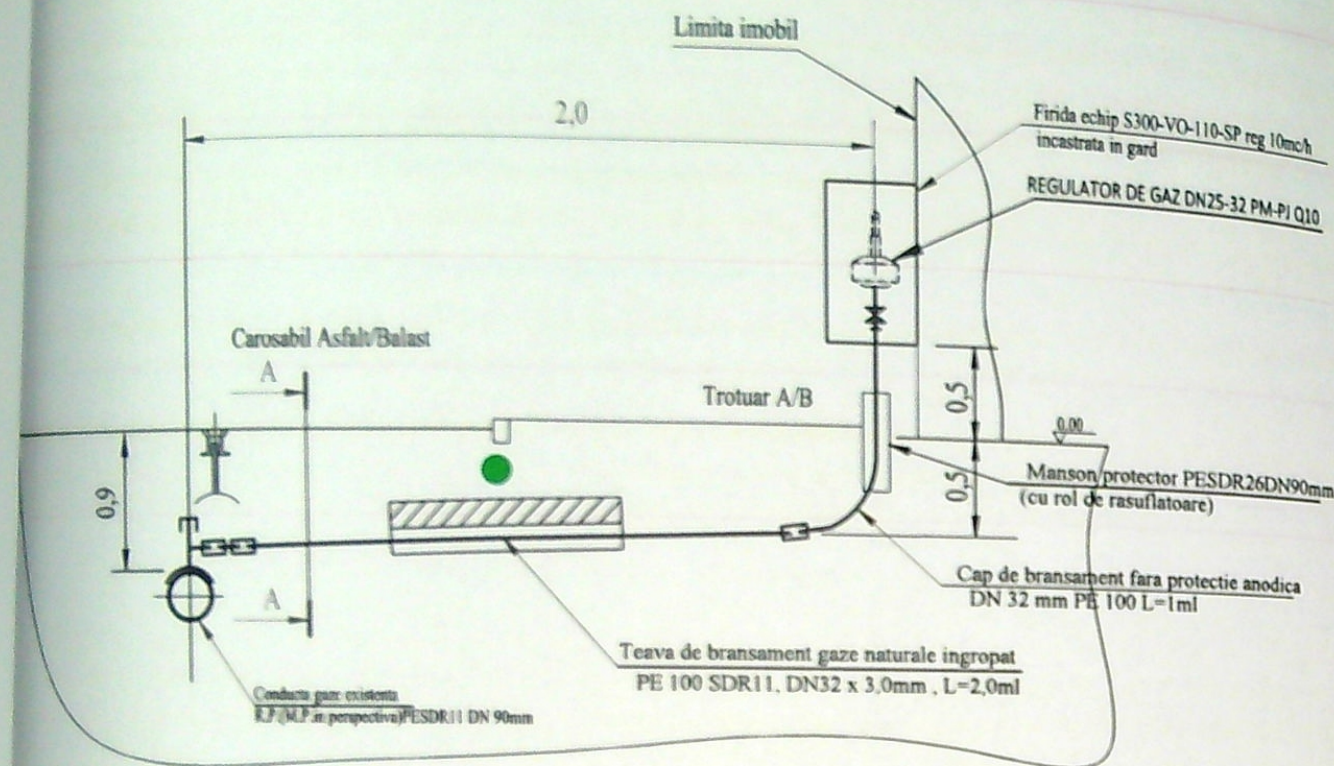


PROFIL LONGITUDINAL


Scara 1:25

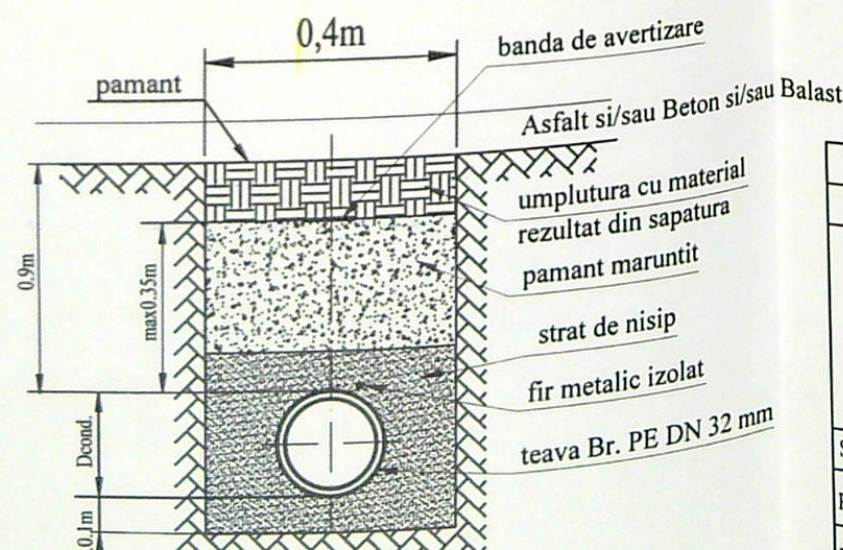

Debit nominal solicitat 0.0[m³/h]
Presiunea minima din retea 0.500[bar]
Diam conducta principala 90[mm]
Debit nominal asigurat 9[m³/h]
Lungime maxima trans. >100[m]
Teu bransament cu Gaz Stop tip GS32/35
Necesar de materiale
Descriere TEU BR. CU COLIER DN90-32
STOPGAZ MOV
Cod material 8215228
Diam. 32
Culoare Gaz Stop MOV

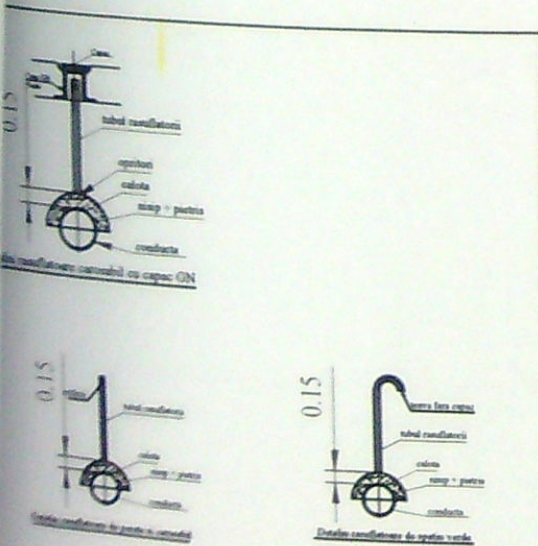

SCHEMA IZOMETRICA

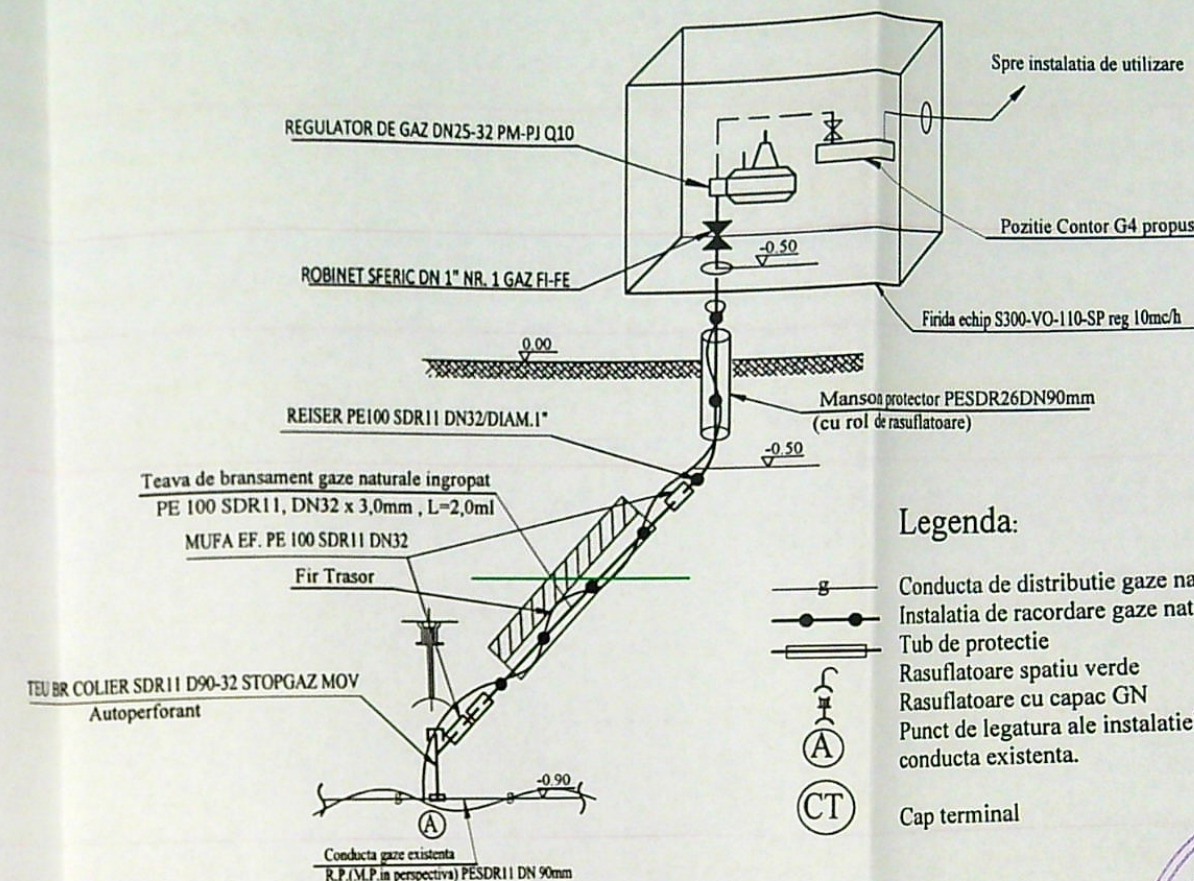


Legenda:

- Conducta de distributie gaze naturale existenta
- Instalatie de racordare gaze naturale PE 100 proiectata
- Tub de protectie
- Rasuflatoare spatiu verde
- Rasuflatoare cu capac GN
- Punct de legatura ale instalatiei de racordare proiectata la conducta existenta.
- ⊙ Cap terminal

NOTA :

- Montajul conductei de bransament se va executa conform cotelor din proiect si cu respectarea conditiilor normativului NTPEE-2018
- Montajul tevi de bransament se va face prin sapatura manuala.
- Latimea santului pentru conductele din PE se stabileste astfel:
Latime sant = 0,4m pentru DN Conducta < 100mm
Latime sant = 0,4m + DN Conducta, pentru DN ≥ 100mm.
Rezulta ca latimea santului in situatia de fata este de 0,4m
- Gropile pentru sudare in punctele de imbinare ale conductei de bransament, se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni:
- latimea = latimea santului + 0,6 m;
- lungimea = 1,2 m;
- adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.
Bransamentul de fata avand Dn 32 mm, latimea santului va fi de 0,4 m, iar dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea in conducta vor fi (1,2 x 1,0 x 1,5) m

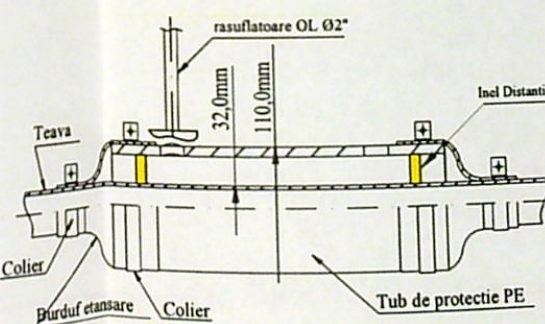

Detaliu tub de protectie din PE

SENDRE MARIAN
CNP 1580803341693
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP PGD
NR. 205150/10
Legislatie Nr. 209201167 Data 17.11.2025

SOCIETATEA
DSF
TOTAL
RETELE
S.R.L.
ROFV. ROMANIA

JUDETUL DOLU
ROMANIA
ANEXA
VERIFICATOR PROIECTE
VIZAT SPRE INCHIMBARE
Anexa la Autorizatia de deservire
Nr. 100131
Arhitect sel.

SANDU FLORIN LAURENTIU
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

VERIFICAT	NUME	SEMNTURA	CERINTA
S.C. DSF TOTAL RETELE S.R.L.			
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	Scara: 1:500
PROIECTAT	inst. aut. Sendre Marian		
Denumire proiect: Bransament PE100SDR11 DN32mm L=3,0m (2,0m proiectie in plan orizontal), pe Str. Bucura, Nr.93, Loc. Craiova, Jud. Dolu			Faza: DTAC
Beneficiar: S.C. ENGIE ROMANIA S.A. (pentru LUPU ILIE)			Legitimatie Nr. 505160128 Data 09.05.2026
Nr. proiect: 175 E / 21.04.2022			
ATR: 13242868 / 05.01.2022			