

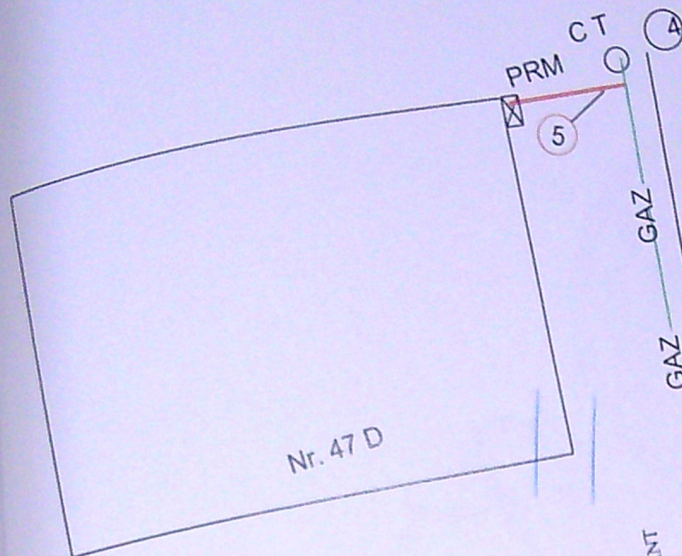


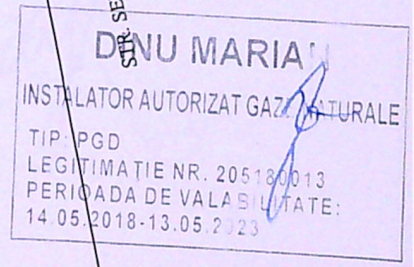

1. Presiune de presiune se fac in regim de MEDIE
 iune, astfel:
 2. Presiune de rezistentă - la presiune de 9 bar timp de
 3. Presiune de etanșeitate - la presiune de 6 bar timp
 4. ore.

5. Conducta distribuție gaze naturale propusă, presiune redusă
 6. SDR11, Dn125mm, L=109m
 7. Conducta distribuție gaze naturale existentă, presiune
 8. PE100, sdr11, Dn125mm
 9. Punct de cuplare
 10. Cap terminal
 11. Racord proiectat din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, L=12 m
 12. M Post reglare măsurare

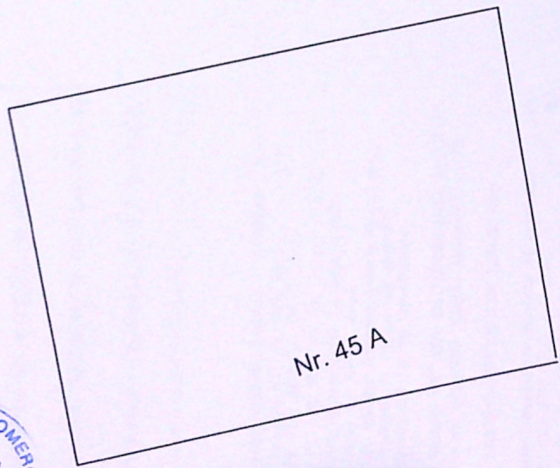

13. Autorizat ANRE: PDSB, nr. 16056

BENEFICIAR: SC ENGIE ROMANIA SA ,BUCURESTI ; ABONAT: GARAVELLI S.R.L. str. SEVERINULUI ,NR. 47 D	Proiect PD 200
Titlu proiect: Extindere conducta distribuție si Racord gaze LOC. CRAIOVA , JUD. DOLJ	Faza: P.T.
PLAN DE SITUASIE	Plansa nr. G2