


Trotuar (pământ)
lățime 2,5m

Carosabil (asfalt)
lățime 4,5m

Trotuar (pământ)
lățime 2,0m

Conductă distribuție P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn90mm -
montată îngropat pe Aleea 2 Cocorului,
în carosabil (asfalt)

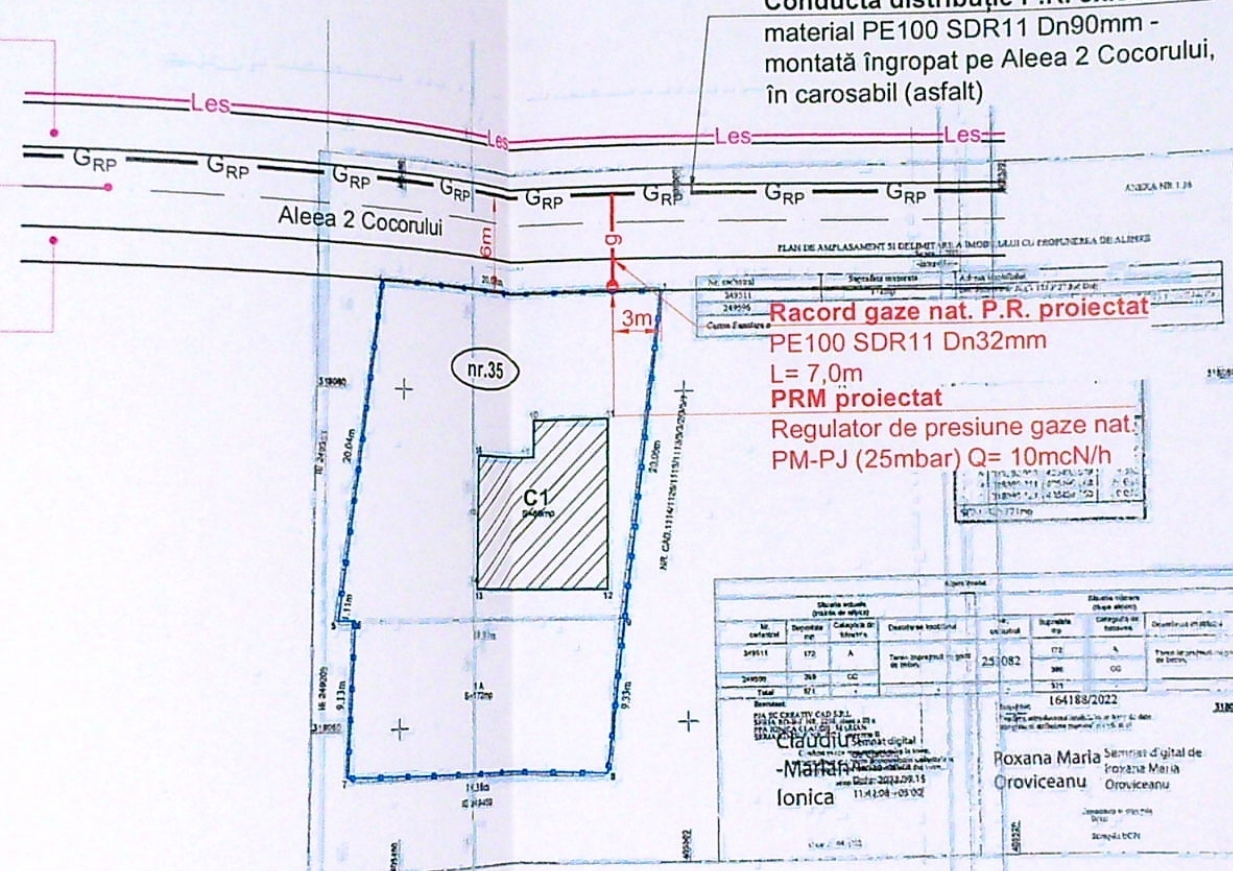

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 7,0m
PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

Date de identificare				Date de execuție			
Nr. proiect	Scara	Proiectant	Verificator	Nr. desen	Scara	Executant	Verificator
205230108	1:500	Ing. Danut Sterie	Ing. Danut Sterie	164188/2022	1:500	Ing. Danut Sterie	Ing. Danut Sterie
Proiectant: S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.				Executant: S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.			
Str. Răului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj				Str. Răului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj			
Autorizație ANRE tip PDSB nr. 19999/17.02.2012				Autorizație ANRE tip PDSB nr. 19999/17.02.2012			

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{racord}} = 0,0037\text{m}^3$).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către perso

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- GRP — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- — — Limita incinta imobil loc. Craiova, Aleea 2 Cocorului, nr. 35, jud. D
- Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale
- Les — Linie electrică subterană (conform aviz emis de către DEO SA)



NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE

Verificator/Expert	Nume:	Referat/Expertiza - Nr.
Expert		Expertiza - Nr.
Verificator		Referat - Nr.
Verificator		Referat - Nr.
Proiectant de specialitate		Beneficiar: ENGIE OLAR
S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.		Amplasament: mun. Craiova, Al
RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com		Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PE SI POST DE REGLARE
str. Răului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj		Titlu planșă: PLAN DE SITUAȚIE
Autorizație ANRE tip PDSB nr. 19999/17.02.2012		
Inst. aut. ANRE:	Ing. Danut Sterie	Scara: 1:500 @A3
Autorizație nr.:	205230108/2023 tip PGD	Data: 12.2024
Specificatie	Ing. Danut Sterie	
Self proiect	Ing. Danut Sterie	
	Ing. Danut Sterie	