


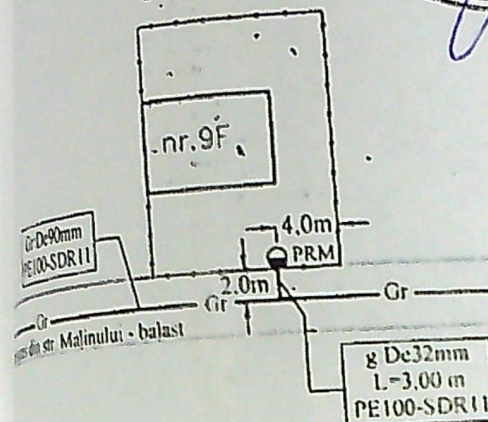


Categoria de importanta a
lucrurilor este „C”
construcții de importanta
normala

NOTA-Su vor efectua probe de presiune cu
aer în conformitate cu „Norme tehnice
pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale”
aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru
regimul de medii presiune, astfel:

- 1-proba de rezistență la presiune de 9 bar
timp de 1 ora
- 2-proba de etanșitate la presiune de 6 bar
timp de 1 ora

SCHEMA IZOMETRICĂ RACORD
GAZE NATURALE R.P.

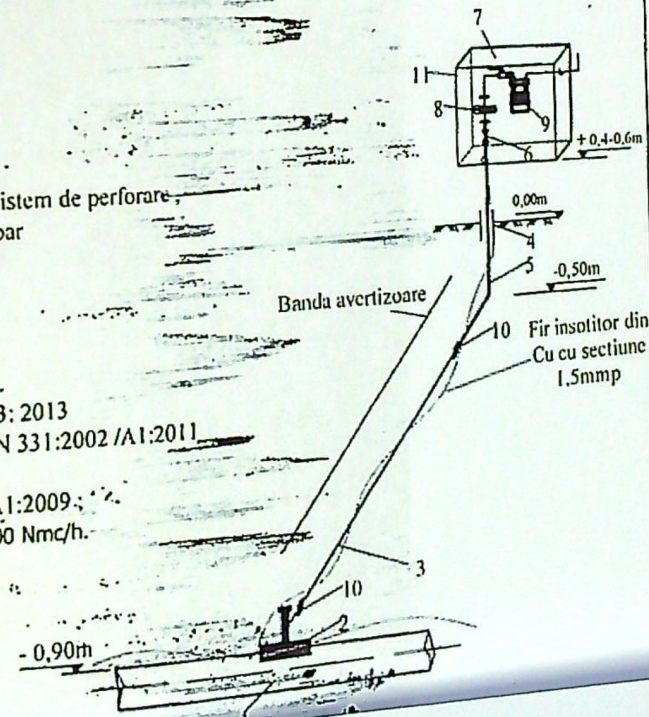

racordul RP PE100, SDR11, Dn 90 mm, proiectata
component EF, PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare,
SR EN 1555-1:2011; SR EN 1555-2:2011; STOPGAZ 35mb-5bar
racordul natural PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=3,00m,
SR EN 1555-2:2011
racordul din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
racordul fara anod de protectie (reiser), 1" x 32 mm,
racordul PEHD100-SDR 11 si teava de oțel calitatca L245 PSL 1,
SR EN 1555-3:2011; SR EN 1555-2:2011; SR EN ISO 3183: 2013
racordul cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
racordul -nu face obiectul acestei documentatii;
racordul de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009;
racordul tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nm³/h,
racordul tip G4 nu face obiectul acestei documentatii;
racordul PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1:2011;
racordul tip S300
racordul de reglare-masurare (Q10-G4-S300)
racordul de proprietate